




Kaevik paigaldusel kaabliadrage

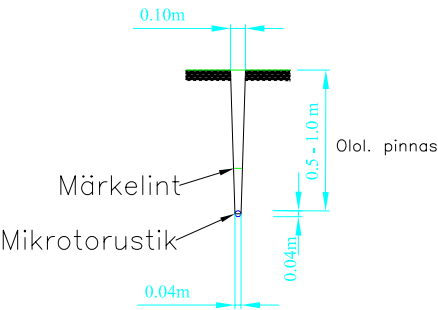

Mikrotorustik kraavi põhjas

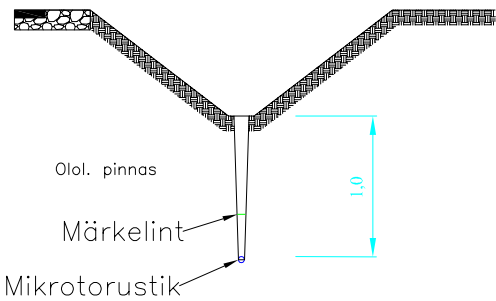


Kraavi läbimine lahtisel meetodil

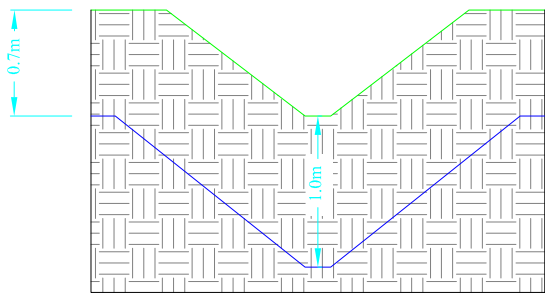


Projekteeritud mikrotoru

Peale mikrotorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvsus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal

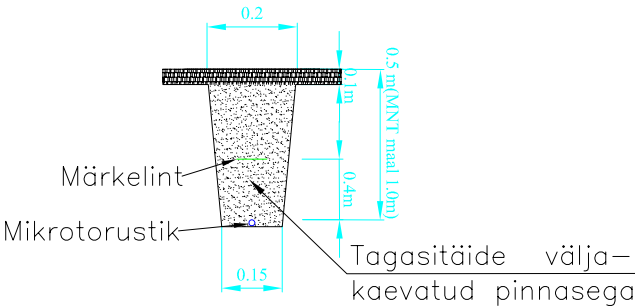


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

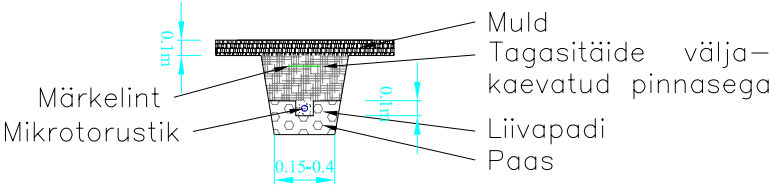


Kaeviku taastamine killustikkattega teel

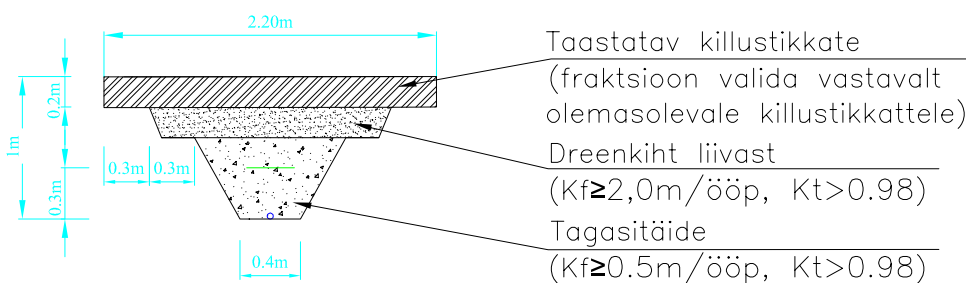


Trassi paigaldamise jälg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Paigaldatava sideõhuliini min. õhkvahemikud sideõhuliini ja maa / tee vahel

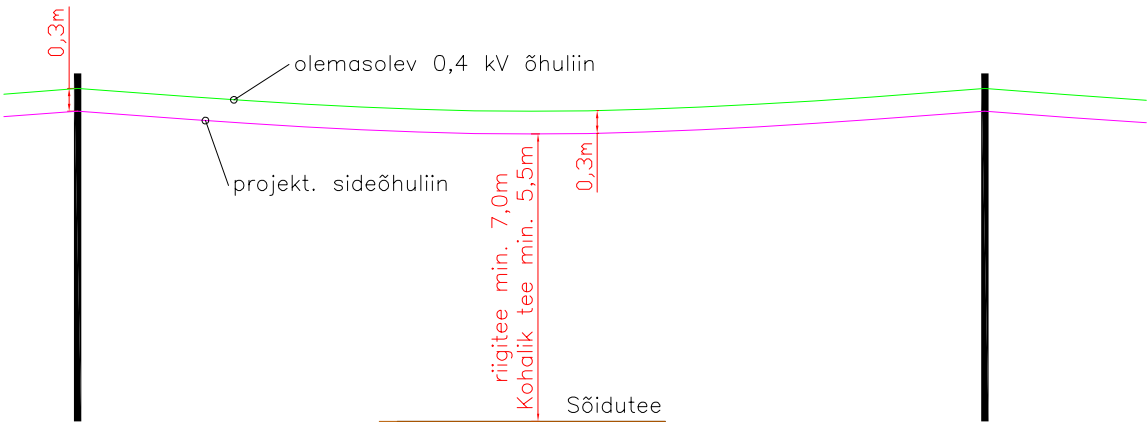

- Märkused:
- Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja –teosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelsel tasemel.
  - Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
  - Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatete taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–25g/m<sup>2</sup>. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
  - Kündmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
  - Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvsus või maantee poolne nõlvsus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3–10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

	OÜ Corle	Töö nr.	MKM3_HIIUMAA	Leht	Lehti
	Uustalu 2,Kose 75101			1	1
Telefon 6069300	Faks 6069308	Projekt	Ristivälja passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine	Mõõtkava 1:	
Teostas	Anti Salura/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht		Hiiu maakond, Hiiumaa vald	
Kontrollis	Kaupo Kallak/allkirjastatud digitaalselt/		Ristivälja küla		14.02.2024
Tellija	Corle OÜ	Joonis	Eelprojekt		
			Tüüploiked		