


TINGMÄRGID


— W1 — Proj. MP kaabel
 Proj. liitumiskilp
 Proj. kaitsetoru

← → Ol.olev MP-õhuliin
 Riigitee kaitsevöönd

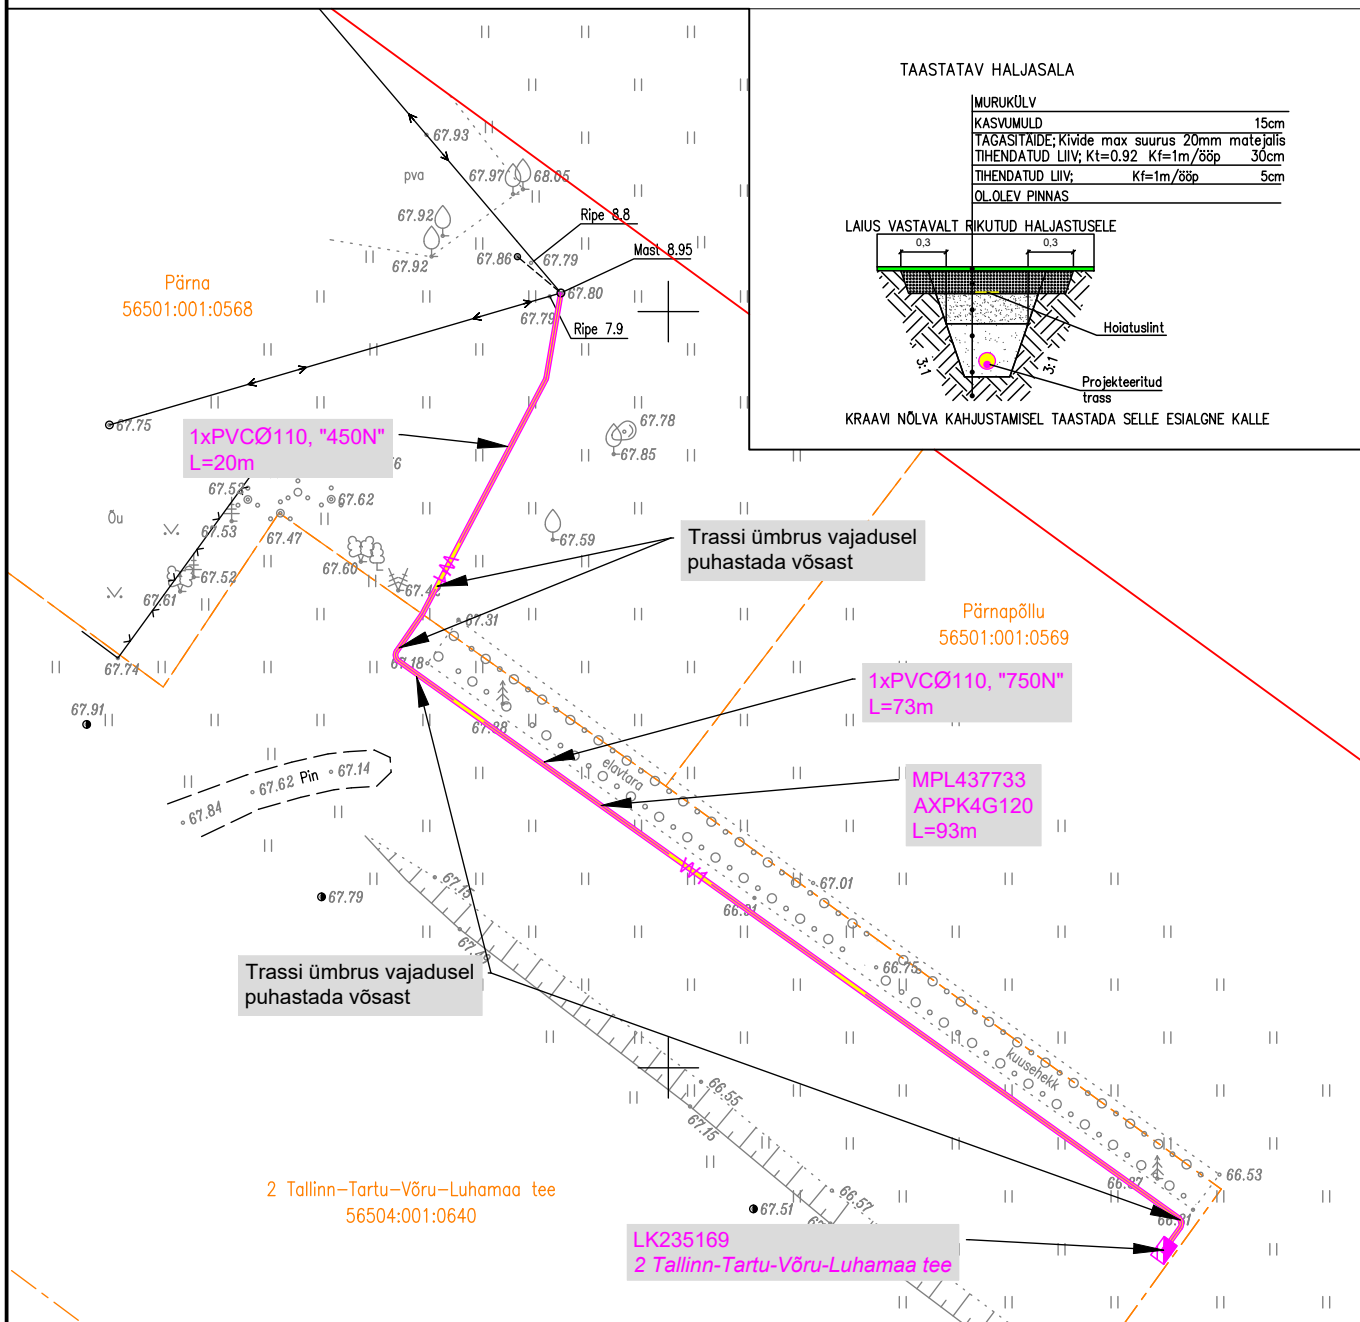

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 487639
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC3434-1 ja LC3434-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Särevere hüdromeetriaajaama liitumine elektrivõrguga, 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee, Mäeküla, Paide linn, Järva maakond		Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:		LC3434-1		
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur	12.03.2025				
		Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava		1:500	Leht	Lehti
				Stadium		TP	1	1