Ristumine 20178 Päärdu-Leibre teega, km 0.142. Vt ristmevälja joonist 003.

Ol.olev r/b mast M4 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot. Paigaldada tugi.

Olemasolevale mastile M3 paigaldada maandus.

Asendada paljasõhuliini juhe Velise:VLG fiidri haruliinil M136 kuni AJ15704 uue BLL-62 kaetud juhtmega 3x L=535/562m.

Olemasolevale mastile M2 paigaldada maandus.

Olemasolevale mastile M1 paigaldada maandus.

Lehekülgede paiknemine

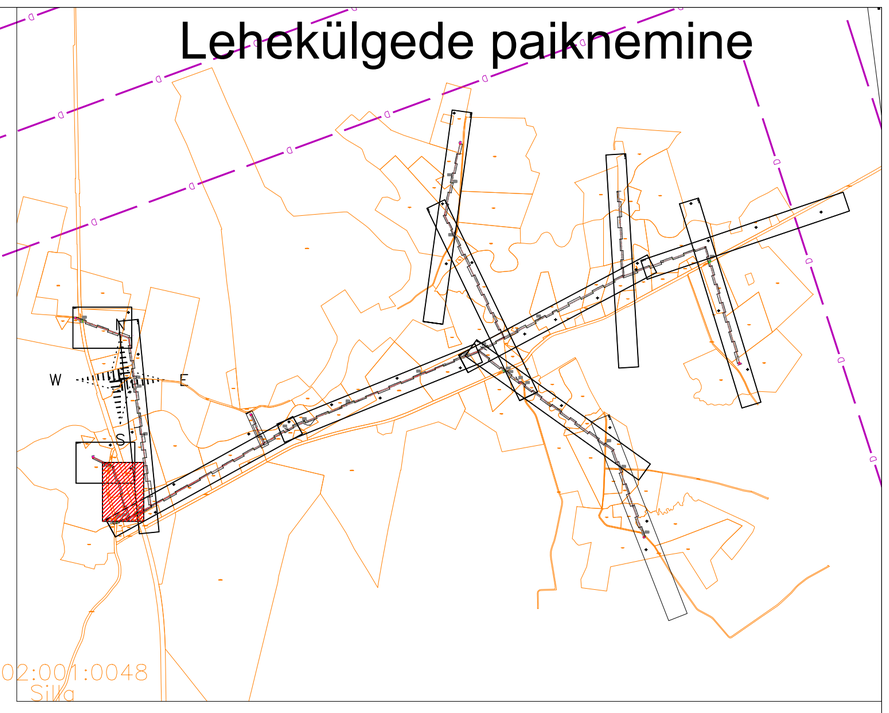

Mastid, mis vahetusse ei lähe, vajadusel õiguda!

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
- Olemasolev drenaaž

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.07.2024 Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK4 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Leht: 4/15