



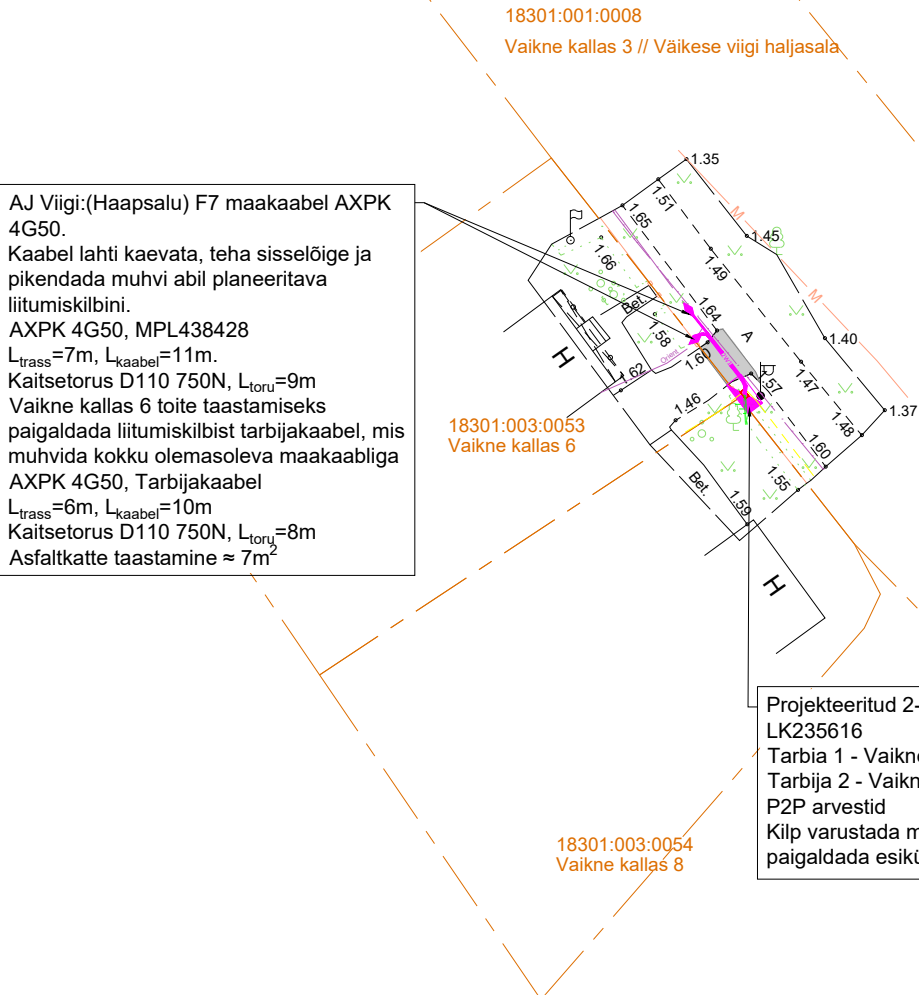

TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAKAABEL, KAITSETORUS D110 750N, KUI PLAANIL EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	MADALPINGE MAKAABLI JÄTKUMUHV
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD KILBI MÕÕTMED
	TABIJAKAABLIKAITSETORU D50 450N
	ASFALTKATTE TAASTAMINE

Sõidutee asfaltkatte taastamine

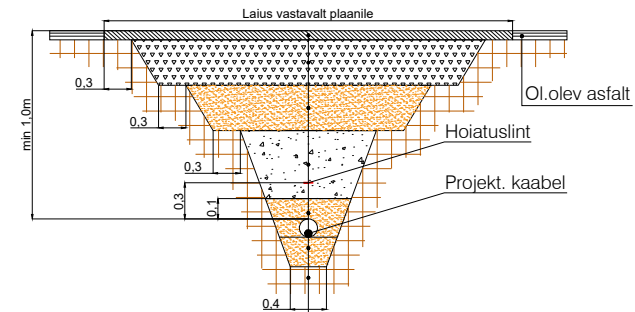

ASFALTBETON AC 12 surf (graniit)	7 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
kiiekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m ²	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:

- LIITUMISKILP PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
- TARBIJA ELEKTRIKAABLILE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N L=2M. TARIJAKAABLI TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Projekti nimetus

Vaikne kallas 8 elektriliitumine, Haapsalu linn, Lääne maakond

Joonise nimetus

Asendiplaan

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellijä

elektrilevi

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija	V. Romanjuk		Stadium	TP
Projektijuht	S. Kulp			
Projekteerija	F.G. Tomps		Kuupäev	
			17.04.2025	

Mõõtkava	1:500	Projekti nr	13326P_JT3134
		Joonise nr	E201