N
S

X= 6472000
Y= 402600

M57
M56
22
98

Ol. olev toega r/b mast asendada tõmmitsaga puitmastiga KRS kl.4 11 m + ankrutraavers SH70+SH71 Lahklüliti 1R2 asendada M60-st ümbertõstetava LL-ga

Olemasolev 2 toega r/b mast asendada puit-portaalmastiga 2xKRS kl.4 11 m, paigaldada 2 tõmmitsat + ankru-traavers SH70+SH72 ja SH70+SH71 + lõputraavers SH70+SH71 tõmbeisol.-tega

Saadu
37301: 001: 0645

3730243 Andruse tee
43301: 001: 1177

Olemasolev r/b mast asendada puitmastiga KRS kl.3 11 m + rõht-traavers SH151.0

M58

Paigaldada sädevahemikud SDI20.3 tugiisolaatoritele

X= 6471900
Y= 402600

Õhuliini paljasjuhe A-50 asendada kaetud õhuliini juhtmega BLL-99

Äärе
43301: 001: 1217

97

Saadu
37301: 001: 0646

mnt. kaitsetsoon

21101 Tõlli–Mustjala–Tagaranna tee
37301: 001: 0633

X= 6471850
Y= 402700

Paigaldada mastivõimsus-lüliti LP16677

M59

Paigaldada puitmast KRS kl.4 11 m + pot. tasandusring

Olemasolev tõmmitsaga puitmast demonteerida.

21119 Kärla–Sauvere tee
37301: 001: 0717

4,13 km

Karu
37301: 001: 0224

89

Demonteerida Kuivati LP LL (viia masti 57 ol.oleva 1R2 asemele) ja paigaldada rõhttraavers SH63

83

M60

68

Ol.oleva kahe toega puitmasti asemele paigaldada uus puitmast KRS kl.4 12 m +kande- ja lõputraavers ning tõmmits

joon. 2

Pikiprofiil ristumisel tee 4,13 km-l

H
m
36
34
32
30
28
26
24
22
20
0
50
100m

M59
BLL-99
M60
11
Kärla–Sauvere tee
7.1
11

Pikiprofiil ristumisel tee 10,28 km-l

H
m
36
34
32
30
28
26
24
22
20
0
50
100m

M217
BLL-62
M218
11
Tõlli–Mustjala–Tagaranna tee
8.3
11

olemasoleval puit mastil paigaldada uued isolaatorid

M218

Õhuliini paljasjuhe A-35 asendada kaetud õhuliini juhtmega BLL-62

86

Traaversile paigaldada sädevahemikud SDI20.3

10,28 km

M217

mnt. kaitsetsoon

X= 6472000
Y= 402900

Kaatri
37301: 001: 0853

Kuivati AJ

M220

Olemasolev toega r/b mast asendada puitmastiga KRS kl.4 11 m paigaldada tugi KRS kl.4 12 m + lõputraavers SH70+SH71

Kuivati
37301: 001: 0696

Ol.oleva tõmmitsaga puitmasti asemele paigaldada uus puitmast KRS kl.4 11 m +nurgatraavers ja tõmmits

54

57

M219

Penu
37301: 001: 0686

JOONISTE JAOTUS TRASSIL M1:50000

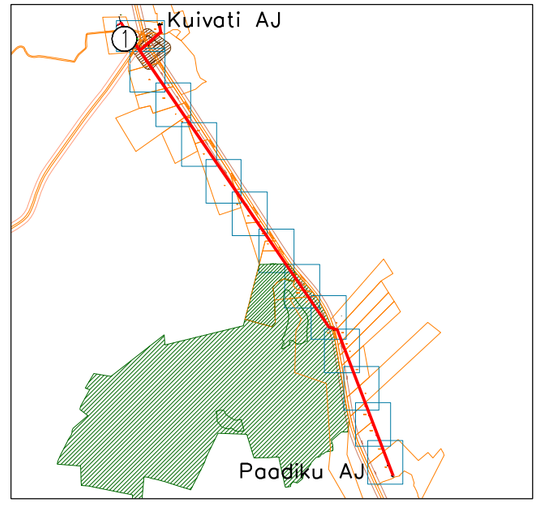

TINGMÄRGID

- rekonstrueeritav 10 kV õhuliin
- projekteertav uus puitmast
- Mxx mastinumber
- projekteeritav tõmmits
- olemasolev r/b ja puitmast
- demonteeritav r/b ja puitmast
- olemasolev 10 kV õhuliin
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- maandusjuht
- maaüksuse piir
- õhuliini lahklüliti
- proj. mastivõimsuslüliti

0 10 20 30 40 50
cm/m
1:1000

MÄRKUSED
* Alusplaanina on kasutatud OÜ DP Projektbüroo maamõõdutööd nr. 72-23-G.
Koordinaadid L.EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija: Erko Elekter OÜ	E-Projects	Aadress:	Vallimaa 9-28 Kuressaare	Töö nr:	IP6363
				Staadium:	TP
		MTR reg.nr:	TEL 001753	Kuupäev:	20.01.24
Töö nimetus:	KARU–Kandla (Paadiku) 10 kV fiidri rek. Sauvere ja Kaarmise k., Saaremaa **IP6363**	Reg. nr: Telefon: e-mail:	12135774 51 64 840 leho@tt.ee	Leht/Lehti:	1
				Mõõt.:	A3 1:1000
Joonise nimetus:	Asendiplaan 1	Projekteerija:	Leho Jõeäär	Allkiri:	