

X = 6504550

Y = 650950

Udumäe
57803:001:0441

Katlamaja
57801:001:0531

Projekteeritud AXP4G240
L=3m+293m+3m
AJ Metsakooli-JK72938
MPL449254
Punktis A-B kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=10m
Punktis B-C kaabel paigaldada kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele R1 PVC 110 1250N kaitsetorus L= 17m
Punktis C-D kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=83m
Punktis D-E kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=40m
Punktis E-F kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=12m
Punktis F-G kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=29m
Punktis G-H kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis H-I kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=37m
Punktis I-J kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=29m
Punktis J-K kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=31m
Punktis K-L kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=3m

Uus LK241429 ja JK72398,
vana kilp demonteerida!

Puurimiskaevik
1,5x1,5m

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m


Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

14206 Nava-Luua-Palamuse tee
57802:003:1800

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev alajaam
	Ol.olev Veetorstik
	Ol.olev kanalisatsioonitrass
	Ol.olev Telia sidetrass
	Ol.olev MP maakaabel
	Ol.olev дренаaz

Joonis 4

A

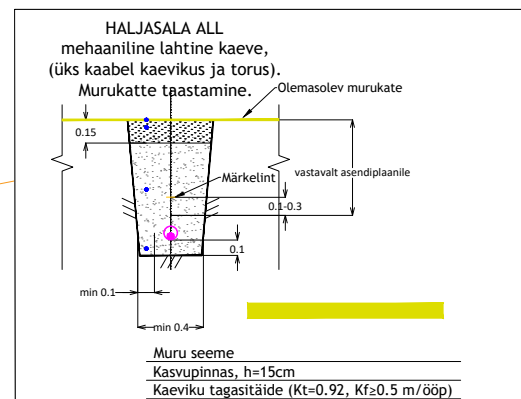

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilis alusplaani (töö nr 15107G). Koostamise aeg:10.07.2026 Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellijaja:



Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207
MTR: TEL003344
Reg nr: 14217559
Telefon: 59089993
e-mail: lauri.visnapuu@elefish.ee

Projekteerija: Lauri Visnapuu
Kontrollija: Tanel Heering

Kuupäev: 14.07.2026
Töö nr: LC5293
Joonise nr: 05
Mõõtkava: M 1:250/A3

Muudatus: Ver 1

Töö nimetus: Luua katlamaja peakaitsme suurendamine madalpingel Luua küla Jõgeva vald Jõgeva maakond.

Joonise nimetus: ASENDIPLAAN