

# Circle K Eesti AS, Jõhvi Tartu mnt teenindusjaam

Tartu mnt 26, Jõhvi

## 2019 koostatud riskianalüüsi kokkuvõte

### Ohtlike kemikaalide loetelu


Teenindusjaamas käideldakse järgmisi kemikaale:

1. bensiin (tuleohtlik vedelik)
2. diiseli (tuleohtlik vedelik)
3. LPG gaas (tuleohtlik, rõhu all olev gaas).

Teenindusjaamas on kasutusel maa-alune diiselkütuse ja bensiini mahuti ning maapealne LPG mahuti.

### Käitlemisega kaasnevad riskid ja arvutuslik maksimaalne ohuala

1. Bensiini süttimine tankimisalal ohutusreeglite eiramisel või tehniliste seadmete tõrgete korral. Arvutuslik maksimaalne ohuala 30m.
2. Gaasi leke ja lekkinud gaasipilve plahvatus laadimisseadmete tehnilise rikke, laadimisnõuete rikkumise või inimtegevuse tõttu (nt otsasõit mahutile või tankerile). Arvutuslik maksimaalne ohuala 252m.
3. Bensiini või gaasi tsisternauto BELVE (keeva vedeliku paisuva auru plahvatus), kui tsistern on pikemaajaliselt tules (üldjuhul ei piisa veovahendi põlemisest). Arvutuslik maksimaalne ohuala 407m

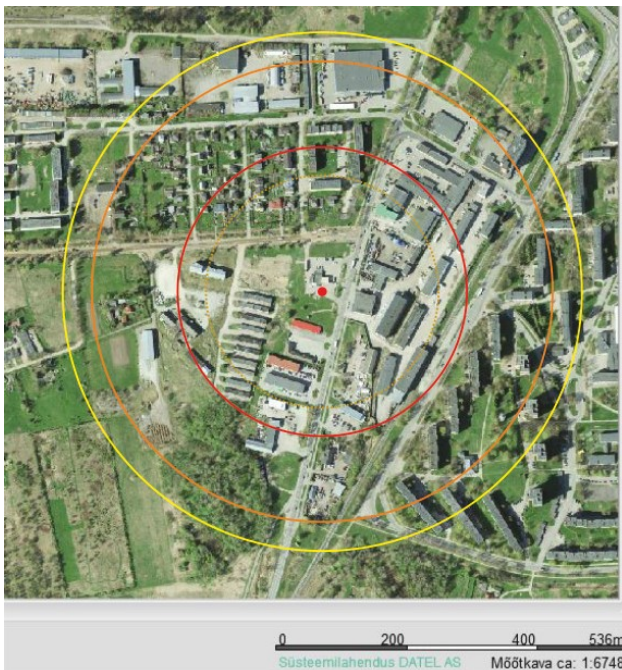

### Tegutsemine õnnetuse korral

Teavita koheselt häirekeskust, eemaldu ohuallikast.