




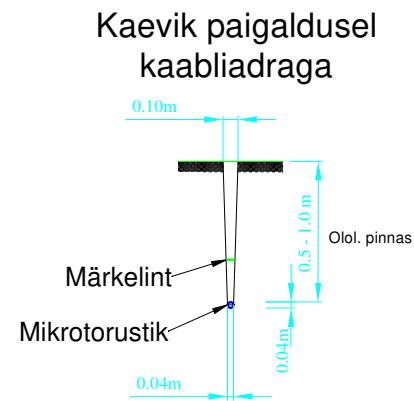

Kaeviku taastamine asfaltkattega teel

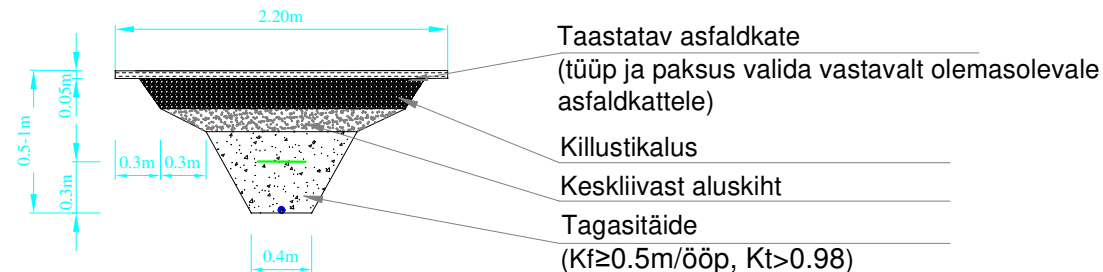


Kaeviku taastamine freespurukattega teel

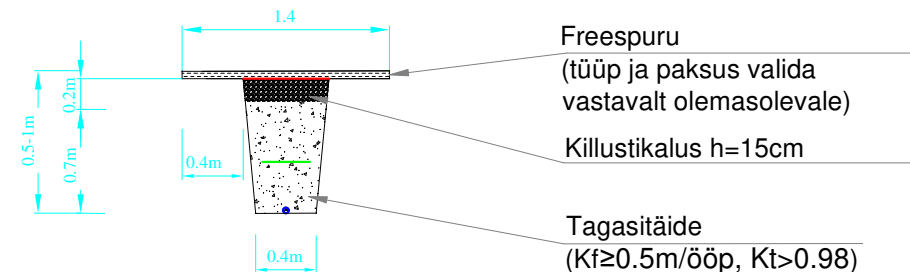


Trassi paigaldamise jälg tihendada.
Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.


Kaeviku taastamine haljasalal

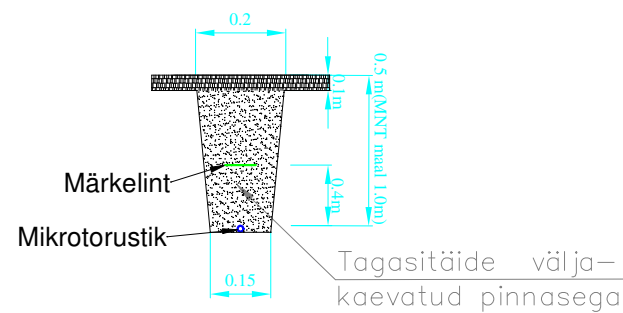


Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul

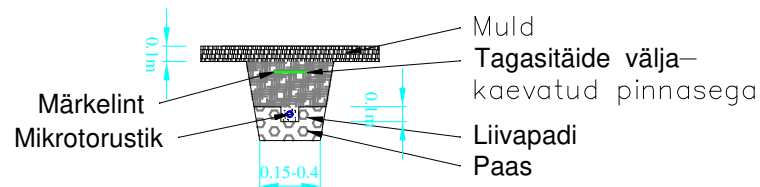

Kaeviku taastamine killustikkattega teel

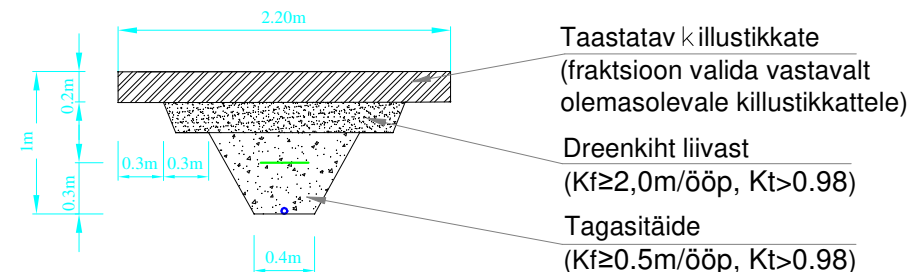

Trassi paigaldamise jälg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Projekt:	Obinitsa passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine Obinitsa küla, Setomaa vald, Võrumaa			Tellija: Corle OÜ		
Joonis:	Tüüpristlõiked			Joonise nr: CO5583-3		
 DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsäili 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Aro Kivisild		Möötkava		
	Kontrollis	Mikk Reiter		1:50	Leht	Lehti
				Staadium	Eelprojekt	1 1