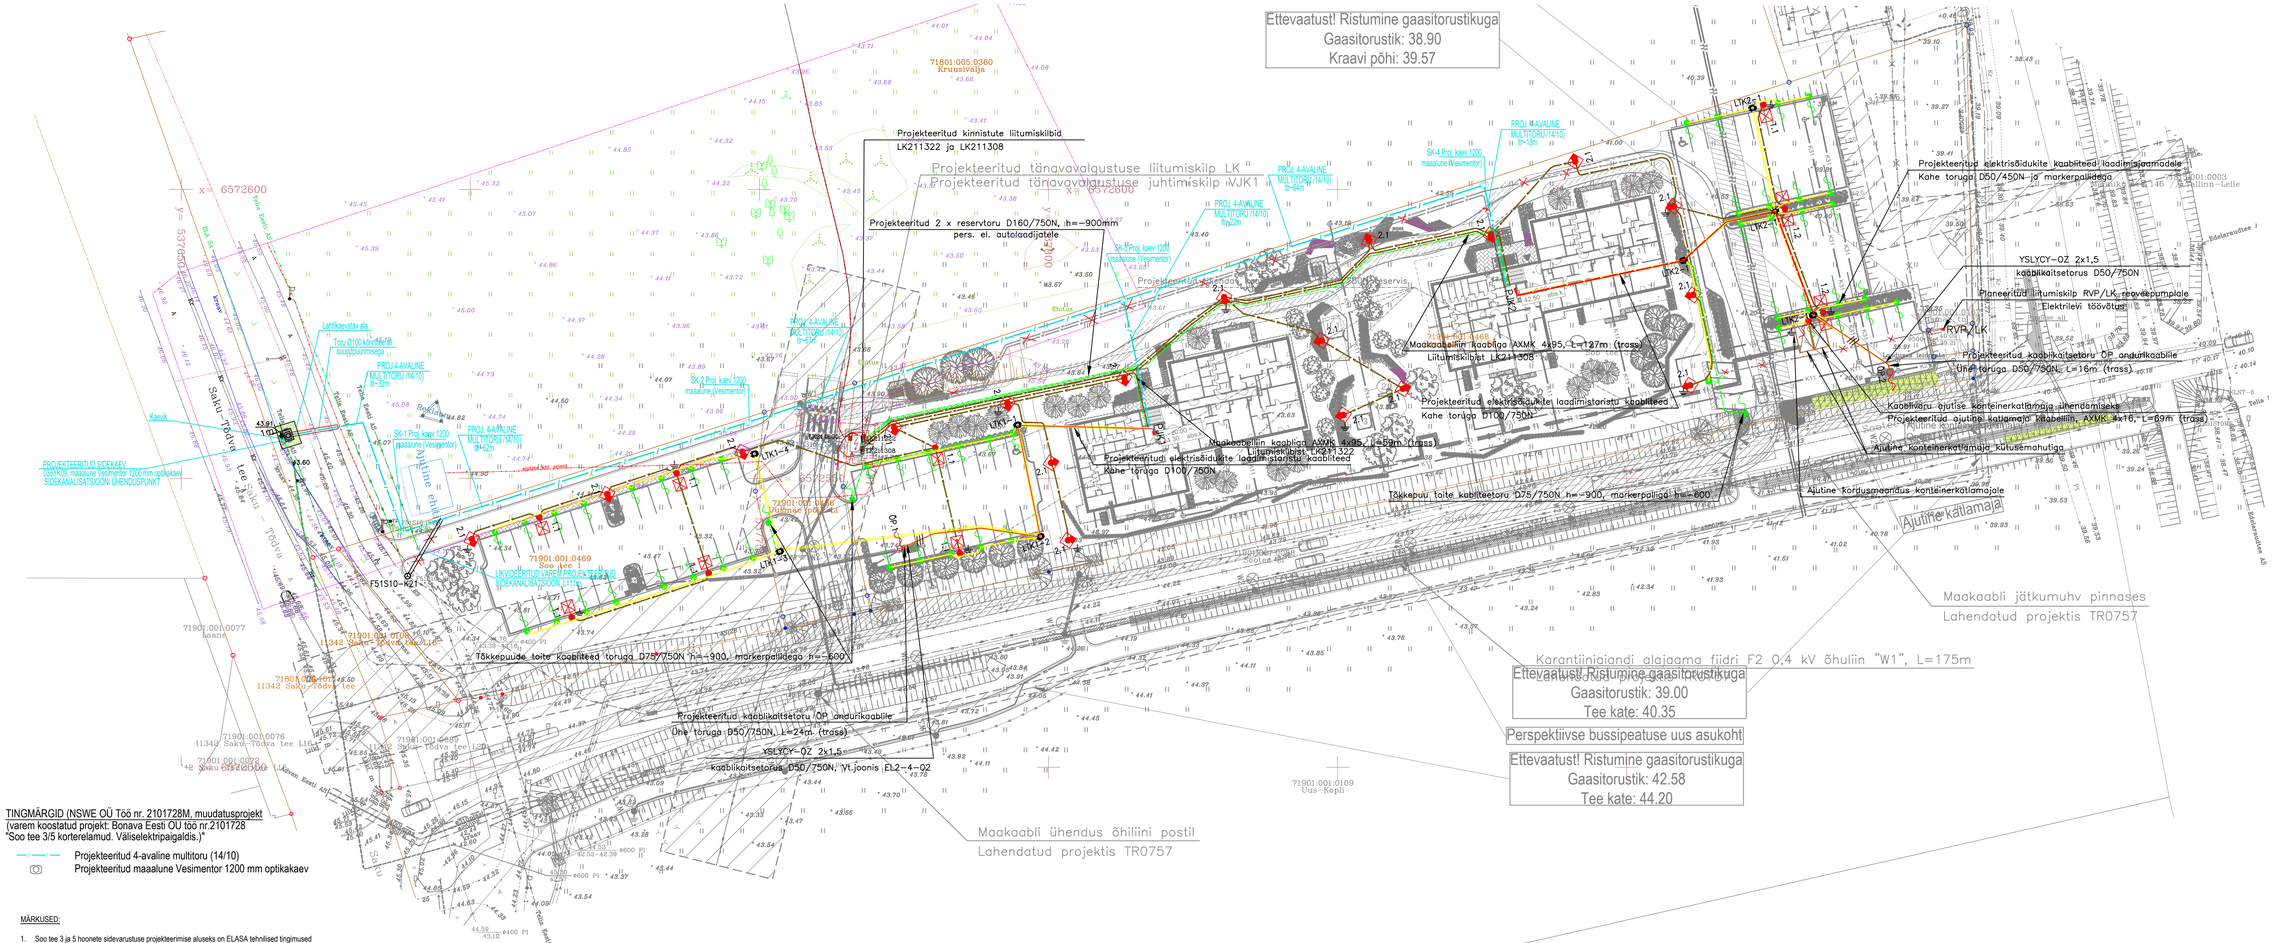
Ettevaatust! Ristumine gaasitorustikuga
Gaasitorustik: 38.90
Kraavi põhi: 39.57
Projekteeritud kinnistute liitumiskilbid
LK211322 ja LK211308
Projekteeritud tänavavalgustuse liitumiskilp LK
Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp JVJK1
Projekteeritud 2 x reservtoru D160/750N, h=-900mm
pers. el. autolaadijatele
Projekteeritud kaablikaitsetoru OP andurikaabelile
Üks toruga D50/750N, L=24m (trass)
YSLYCY-OZ 2x1,5
kaablikaitsetoru D50/750N, Vt joonis EL2-4-02
Tõkkepuud toite kaabliteed toruga D75/750N h=-900, markerpallidega h=-600
Maakaabli ühendus õhuliini postil
Lahendatud projektis TR0757
Maakaabli jätkumuhv pinnases
Lahendatud projektis TR0757
Karantiinigiandi algagama fiidri F2 0,4 kV õhuliin "W1", L=175m
Ettevaatust! Ristumine gaasitorustikuga
Gaasitorustik: 39.00
Tee kate: 40.35
Perspektiivse bussipeatuse uus asukoht
Ettevaatust! Ristumine gaasitorustikuga
Gaasitorustik: 42.58
Tee kate: 44.20
Projekteeritud elektrisõidukite laadimisjaamadele
Kahe toruga D50/450N- ja markerpallidega
YSLYCY-OZ 2x1,5
kaablikaitsetorus D50/750N
Planeeritud liitumiskilp RVP/LK, reavõepumpade
Elektrilevi tõsvõtted
RVP/LK
Projekteeritud kaablikaitsetoru OP andurikaabelile
Üks toruga D50/750N, L=16m (trass)
Kaablivaru ajutise konteinerkattamaja ühendamiseks
Projekteeritud ajutine kattamaja kaabelliin, AXMK 4x16, L=69m (trass)
Ajutine konteinerkattamaja kütusemahutiga
Ajutine kordusmaandus konteinerkattamajale
Ajutine kattamaja
Projekteeritud elektrisõidukite laadimisjaamadele
Kahe toruga D100/750N
Maakaabelliin kaabliga AXMK 4x95, L=127m (trass)
Liitumiskilbist LK211308
Maakaabelliin kaabliga AXMK 4x95, L=59m (trass)
Liitumiskilbist LK211322
Projekteeritud elektrisõidukite laadimisjaamadele
Kahe toruga D100/750N
Projekteeritud 2 x reservtoru D160/750N
pers. el. autolaadijatele
Projekteeritud kaablikaitsetoru OP andurikaabelile
Üks toruga D50/750N, L=24m (trass)
YSLYCY-OZ 2x1,5
kaablikaitsetorus D50/750N, Vt joonis EL2-4-02
Tõkkepuud toite kaabliteed toruga D75/750N h=-900, markerpallidega h=-600
Projekteeritud kaablikaitsetoru OP andurikaabelile
Üks toruga D50/750N, L=16m (trass)
Kaablivaru ajutise konteinerkattamaja ühendamiseks
Projekteeritud ajutine kattamaja kaabelliin, AXMK 4x16, L=69m (trass)
Ajutine konteinerkattamaja kütusemahutiga
Ajutine kordusmaandus konteinerkattamajale
Ajutine kattamaja
Maakaabli jätkumuhv pinnases
Lahendatud projektis TR0757
Maakaabli ühendus õhuliini postil
Lahendatud projektis TR0757
PROJEKTEERITUD SIDEKAEV
035YK09, maaaluse Vesimentor 1200 mm optikakaev
SIDEKANALISATSIOONI ÜHENDUSPUNKT
Ajutine ehitus
Ajutine ehitus
Ajutine ehitus
Ajutine katlamaja
Ajutine konteinerkattamaja
Ajutine konteinerkattamaja
Ajutine konteinerkatt