Filename: LC3843_TP_EL-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: esmaspäev, 18. august 2025 14:45:49 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Plotted by: Koger Margus

TINGMÄRGID

Projekteeritud liitumiskilp/jaotuskilp
Projekteeritud maakaabel
Katastriüksuse piir
Olemasolev maakaabel

x= 6497700
y= 656200

x= 6497650
y= 656150

77302: 002: 1293
Aia

79601: 001: 3221
Tudila

77302: 002: 2053
14207 Pataste–Kaiavere–Luua tee

79601: 001: 0196

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr:LK236621**)**
- *Tarbija: Tudilakaravanipark*
- *LK kilp: 1-kohaline; I_n=63A*
- *Arvesti: P2P*
- *Kilbi kõrgusmärk: ol.ol maapinna kõrgusele*
- *LK kilp paigaldada uksega tee suunas*

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- *Kaitsetoru: Ø50mm, 450N, L_{TRASS}=2m, L_{TORU}=4m*
- *Toru paigaldada maapinnast min 0,7m sügavamale*
- *Toru üks ots tuua maa peale*
- *Toru mõlemale otsale paigaldada kaitsekork*

Teha sisselõige maakaablilsse 9156, omistada lõikudele uued tähised.
Toitepoolne MPL440373 kaabli ots tõsta kilpi. MPL440374 pikendada kilpi.
vt el skeem joonis 2 (kaevik 3m)

Projekteeritud saotuskilp (Nr:JK70834**)**
- *Tarbija: Ahtri tee 4*
- *LK kilp: 1-kohaline;ABB; I_n=100A*
- *Arvesti: P2P*
- *Kilbi kõrgusmärk: ol.ol maapinna kõrgusele*
- *LK kilp paigaldada uksega parkla suunas*

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 37890JK...LK234528 (Nr:MPL440375.**)**
- *Maakaabel: AXPK4G50, L_{TRASS}=15m, L_{KAABEL}=30m.*
- *Kaitsetoru: Ø110mm, 1250N*

Ristumine teega kinnistel vastavalt ristmevälja joonisele R1
l=15m

B.kivi

Haljastuse taastamine



Muru (klass III)
Muru kasvualus h=5-7cm
Liivast lõpptäide (eemaldada kivid suurusega üle 20mm)
Torustiku aluskiht (Kt▸0,98) h=10cm
Algtäide

Ristmeväli R1
Kinnine läbindamine 1250N puurimistorus, tee 4,05 km–l

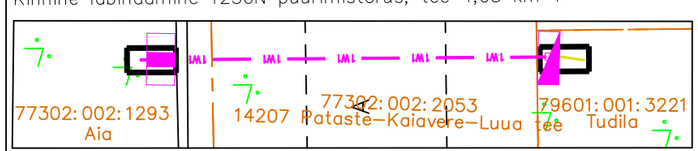

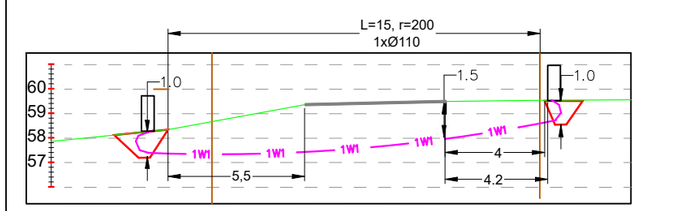

Märkused:
*Geoteetiline alusplaan Enersense AS töö nr. 250505G1
*Rikutud haljastus taastada

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 10.06.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC3834
		Telefon: 5170478	Joonise nr: 01
Töö nimetus: Tudila kinnistu liitumine madalpingel, Kaiavere küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT		e-mail: Margus.Koger@enersense.com	Mõõtkava: - /A3
		Projekteerija: Margus Koger	
Joonise nimetus: Asendiplaan		Kontrollija: Margus Koger	Muudatus: Ver 1