

48301:004:0211
Sariku

Ol.olev 10/04 kV AJ Sariku demonteerida,
trafo paigaldada uude alajaama AJ14890 Mustjala
fidri Kuumi masti M1.
Ol.olev AJ Sariku 0,4 kV JS kilbi tunnus muuta JK66241
kilp komplekteerida vastavalt elektriskeemile 002-1

Demonteeritavad
10kV õhuliinid ja mastid

AJ14890-JK66241 paigaldada uus
0,4 kV maakaabel AXPK 4x120 L=96/100m
Kaitsetorus PVC75/450N/L=30m
Pinnaste alal PVC75/750N/L=66m
Kaabli paigaldus ol.oleva 0,4 kv kaablitrassi,
ol.olev kaabel jääb tööst välja

10 kV maakaablid pinnaste alal
kaitsetorudes 2x PVC160/750N/L=66m
0,4 kV kaablitega ühises kaevikus

Tähelepanu puuriidada

28,61km

Proj. Võhma fidri 10kV maakaabel
AHXAMK-W 3x240AI+35Cu
Ühendada jätkumuhviga ol.oleva kaabliga

Kuumi M1 suunduv kaabel jääb tööst välja
Ol.olev AHXAMK-W.3x120+35 pikendada
Kuumi M1 masti


Paigaldada uus AJ14890,
trafo tõsta ümber demont. AJ Sariku

48301:004:0181
Järise alajaam


Proj. Mustjala fidri 10 kV maakaabel
AHXAMK-W 3x240AI+35Cu, paigaldada
alates Kuumi haruliini M1

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr. 10739G ja 1408G
Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. Webmapi andmeid ja Maa-ameti ortofotot

KILBI PAIGALDUS

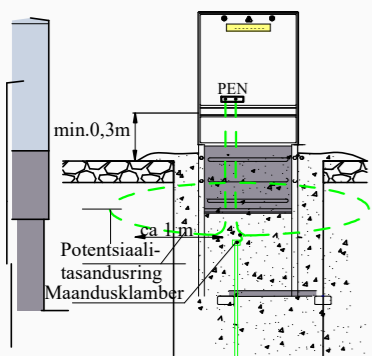

KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

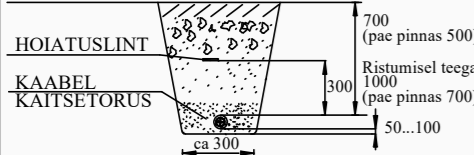

Kaablite paigaldus tee kaitsevööndis km 28,82-31,46

Ol.olevale 0,4 kv maakaabel vajalikus osas lahti kaevata.
Teha läbilõige, 148280LK poolne kaabli ots pikendada
muhvi ja kaabliga AXPK 4x50 AJ14890 0,4 kV JS kilpi
Demonteeritava AJ Sariku poolne 0,4 kv kaabel jääb tööst välja
**Võimalusel tööst välja jääv 0,4 kV kaabel pikemalt lahti kaevata
ja ühendada muhvimata AJ14890 0,4 kV JS kilpi**

TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 10 kV maakaabel
- — — Ol.olev 10 kV õhuliin
- — — Demont. 10 kV õhuliin
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0,4 kV maakaabel
- — — Ol.olev jaotusilp

Tellija: Enefit Connect OÜ		Töövõtja: enersense	Address: Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev: 02.2024
Töö nimetus: Järise-MUSTJALA ja VÕHMA (kaetud juhe) Võhma küla, Saaremaa vald, Saare maakond. IP6346		Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 56608103 e-mail: taavi.tuuling@enersense.com		Töö nr: IP6346
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteerija: Taavi Tuuling		Joon nr: 001-2
				Mõõtkava: 1:500