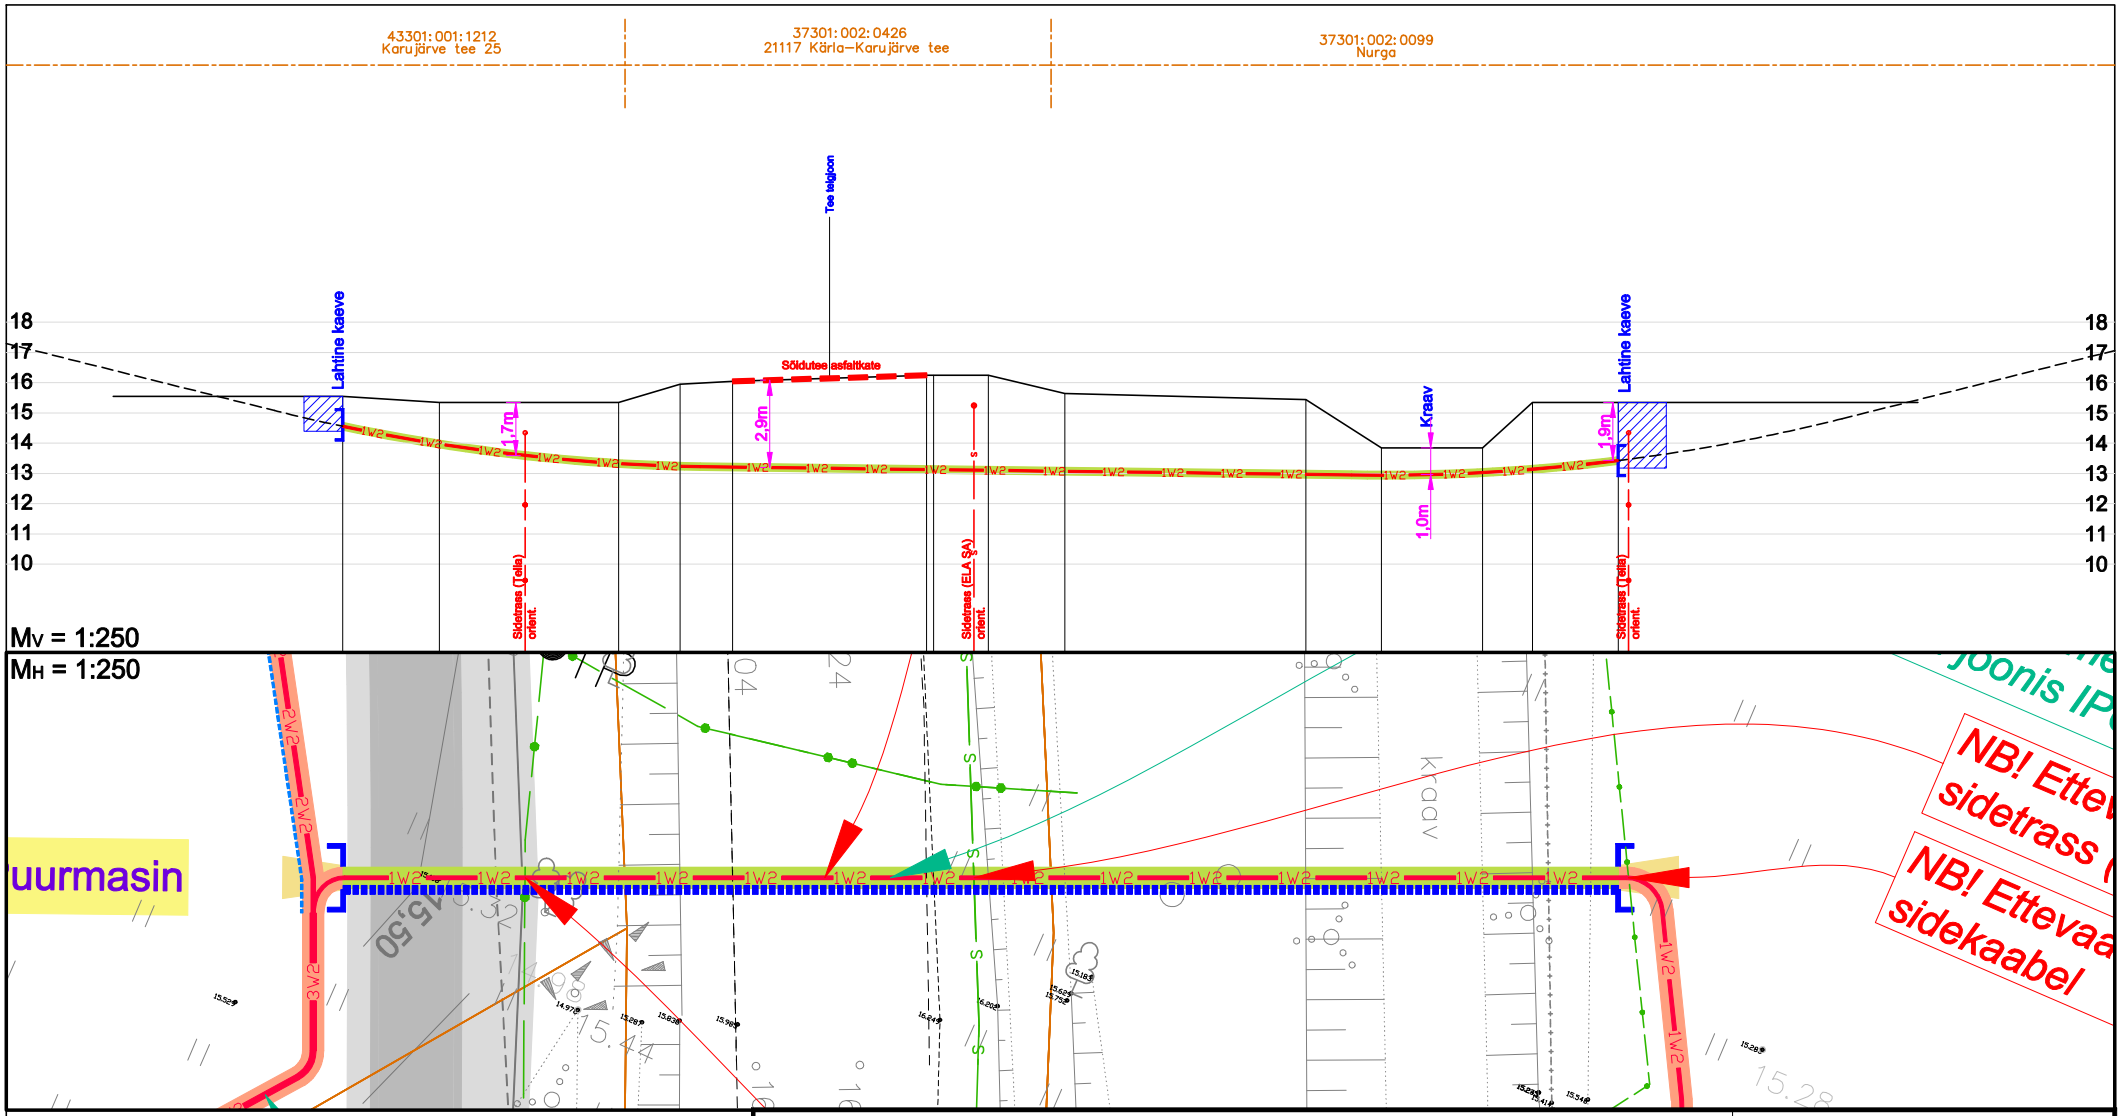

10 kV maakaabli ja reservtoru ristumine
Kõrvalmaantee nr 21117 Kärla-Karujärve tee,
km 0,43

Projekt:	Karu-Kärla 10 kV liini rekonstrueerimine, II ETAPP Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond		Tellija: Elektrilevi OÜ
Joonis:	Ristmeväli		Joonise nr: IP6322-6
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter Tel. 5348 2352	Mõõtkava 1:250 / Leht / Lehti
			Staadium Tööprojekt / 2 / 7