

Ettevaatus!
Ristumine sidekaabliga
Kaevata käsitsi!

Ettevaatus!
Ristumine maakaabliga
Kaevata käsitsi!

Uuendada masti märgised

Kaablitross L=76m
MPL436048, AXP4G50, L=91m
torus Ø110, 750N, L=61m

MÄRKUS!
Olemasoleva maakaabli kõrval kulgeb
alajaama maanduspaigaldis.
Mitte kahjustada maandusjuhti!

Alajaam Linnu tee:(Jõhvi)

Uuendada masti märgised


TINGMÄRGID	
	Projekteeritud liitumiskilp 1a
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
	Projekteeritud plasttorud kaablitele
	Madalpingeõhuliin
	Madalpingekaabel
	Keskpingekaabel
	Valguskaabel
	Haljastuse taastamine 57,9 m ²
	Katastripiir

TINGMÄRGID	
Keskonnaprojekt OÜ töö nr 3198 raames teostatavad tööd	
	Veetorustik
	Kanalisatsioonitorustik
	Survekanalisatsioonitorustik
	Reoveepumpla
	Veetorustiku maakraan
	Veetorustiku sulgarmatuur
	Iseveolse kanalisatsioonitorustiku sõlm

TINGMÄRGID	
Projekt O2 OÜ töö nr 4907 raames teostatavad tööd	
	Tänavavalgustuse kaabelliin
	Tänavavalgustuse mast
	Sõidutee rekonstrueerimine
	Sõidutee mahasõit
	Kõnnitee

- Märkused:
- Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 1,0 meetrit
 - Liitumiskilbi paigalduskõrgus: 34.75
- Paigaldusviisid:
- Lõik A-B - lahtine kaeve, L=44m
 - Lõik B-C - kinnisel meetodil suundpuurimisega, L=23m
 - Lõik C-D - lahtine kaeve, L=9m

Geoalus: WeW OÜ töö nr GEO-013-25. Mõõdistamise kuupäev: 20.01.2025

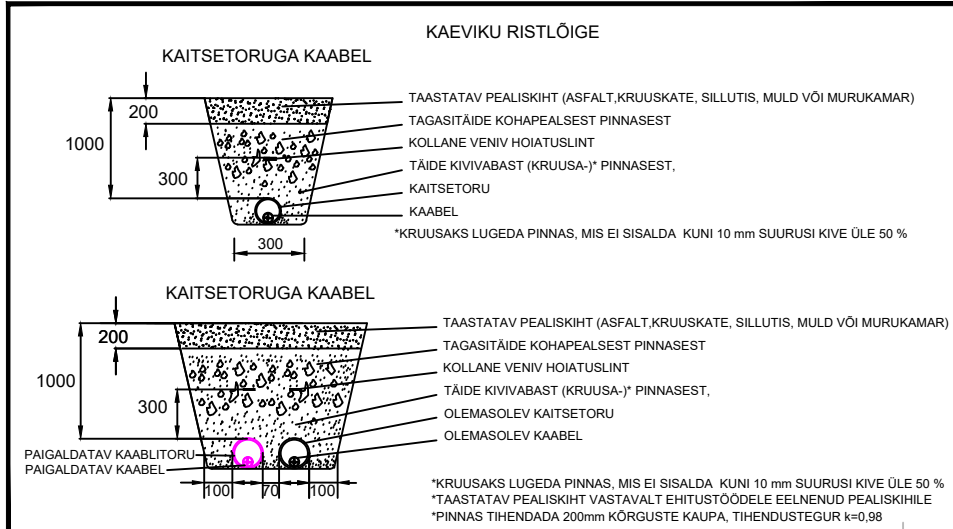

Tellijä	Projekteeris	Indrek Moisa	25.03.2025	5886 2582
ELEKTRILEVI OÜ	Kontrollis	Andres Kangro	25.03.2025	5349 1331
10135 TALLINN	Projektijuht			
Veskiposti 2				

elektrilevi

ELEKTRILEVI OÜ
10135 TALLINN Veskiposti 2
elektrilevi@elektrilevi.ee
Tel. +372 715 4230
Registrikood 11050857
TEL000343

Projekt	Reoveepumpla liitumine Linnu tee T2 kinnistul, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Joonis	Alajaam Linnu tee 0,4 kV fiider F1 maakaabelliin

Joonise nr	LC2969-TP-EL-4-02	Staadium	Tööprojekt
Nimetus	Katete taastamine	Möötkava	M 1 : 250
		Keel	Leht
		EST	1 1