



50201:001:0477
20173 Haimre-Moka tee
Kaitsetoru maa sees

50403:003:0017
20173 Haimre-Moka tee

LK koordinaadid:
X: 6526509.46
Y: 526269.49


Paigaldada 1-kohaline liitumiskip LK240788.
Peakaitse 3xC25, arvesti PLC.
Paigaldada reservkaablikaitseskorri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N.

Kaabli paigaldussügavused:
hajjasalal min 0,7m;
kruusatee all - min 1,0m;
pinnastee all - min 1,0m.

50201:001:0478
Märjamaa metskond 37

Kilbi paigaldus

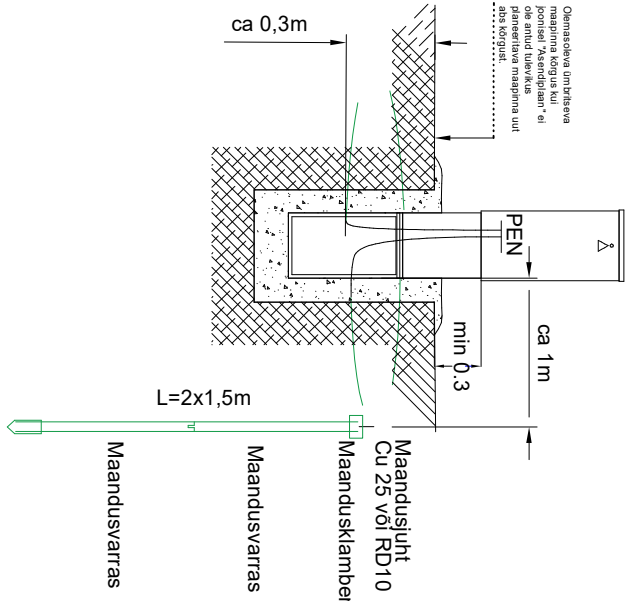


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskip maanduskontuuriga
- Projekteeritud 0,4 kV maakabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakabel
- Olemasolev MP õhuliini post (put)

- Märkus:
- Geotänuena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-055.
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkujumisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrestada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagastäidetav pinnas tihendada.

Taastada kruusastee.
Orienteeruv maht
S=21m2.

Kuiva:(Rapla) mast M11:
Mastist rajada maakabel AXPk 4G120
(MPL448182) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240788. L=324/337m.

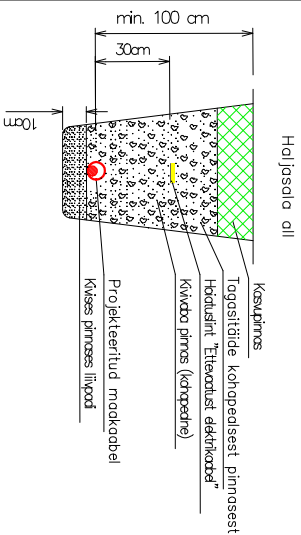

- MÄRKUSED
1. Koewis ehitus sõltub koewisviisist ja pinnasest.
 2. Tagastäitmisel panna sügavomale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivpodi on vajalik, kui koewis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasesse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahikoevõimise abil.
 7. Koewisviisid kommunikatsioonide kaitsejoonis (Zm) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaabli montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.

| Tellijä: | Töövõtjä: | Address: | Kuupäev: |
|--------------|-----------|------------------|------------|
| elektreilevi | enersense | Mõigu 3, Tallinn | 22.04.2025 |
| | | Reg. nr: | Töö nr: |
| | | 11445550 | ENS-26-055 |

| Töö nimetus: | E-mail: | Joon nr: |
|---|------------------------------|----------------|
| Haimre-Moka tee liitumine, Haimre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC5034 | liis.tammekand@enersense.com | 001 |
| Joonise nimetus: | Projekteeris: | Version: |
| Asendiplaan | Liis Tammekand | V01 |
| | Kontrollis: Sander Kotter | Mõõtava: 1:500 |