









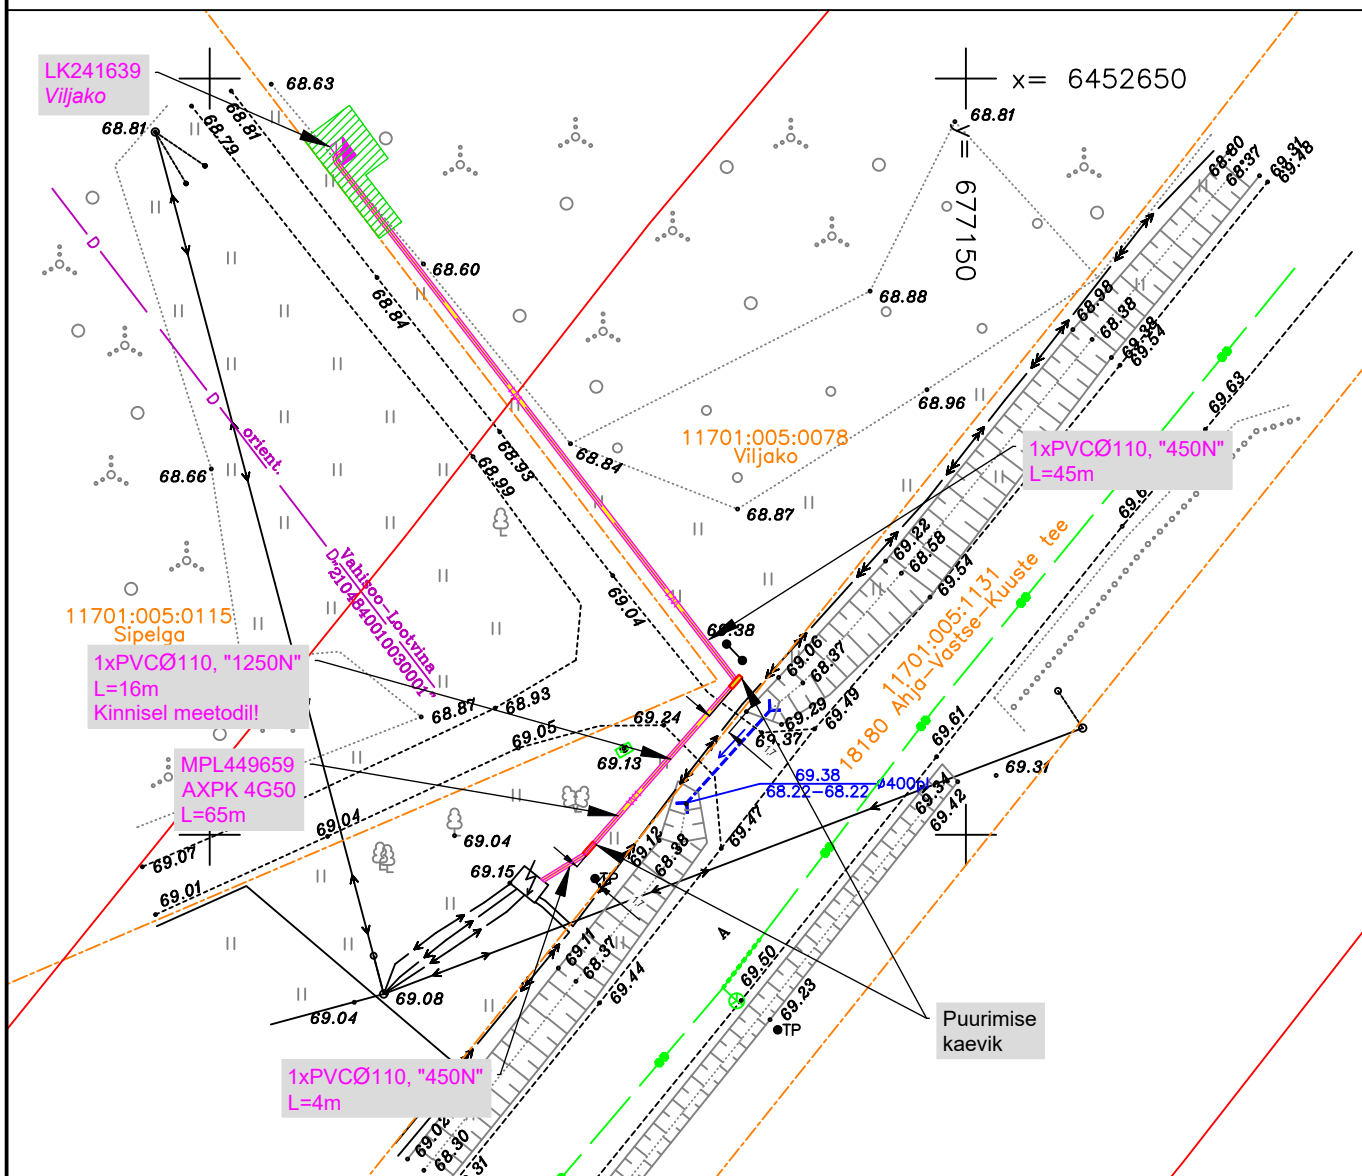



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev MP kaabel
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev KP kaabel
	Katastriüksuse piir		Ol.olev side
			Riigitee kaitsevöönd
			Raie (vajadusel)



Märkused:

1. Projekterimisülesanne nr 516029.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC5370-1 ja LC5370-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaa-alal min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Viljako kinnistu liitumine madalpingel, Mustakurmu küla, Põlva vald, Põlva maakond			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:	LC5370-1		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	Egert Siigur	29.06.2026	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur		Stadium	TP	1	1