



WÄRKUSED:

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele. Seadluga kaebile põigaldamisel jähitud Eesti standardid EKS D43203 "Linnatänavad" ja EE O4..20 W. Värgruuturust.
2. Kaebile minimeerida põigaldussügavus on min. 0,16 hahtrajal ja 1 m süüdeut al [Ei kehtib Transpordimeeli moodel].
3. Ristumisel olemasoleva tehovõrguga teostada ristumise olemasoleva tehovõrgu at, kui peolpool pole võimalik kinni pida nõutava süüisest. Kõik reserovoru otad sulgeda kippkantsleaga ning kõiki kaebile kaitsvaid turvotuid lühendada.

Rõstmisel tehnoõvrikudega tagada min. kujud:

- 0,2 m – Veetoru ja kanalisatsioon
- 0,3 m – Gaasitoru
- 0,1 m – Elektrikaablid
- 0,2 m – Sidekaablid
- 0,2 m – Soojustoru

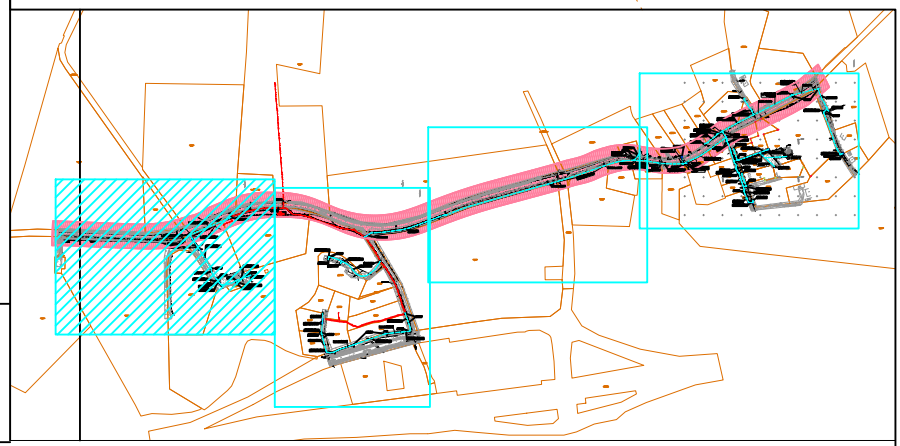

Vide	Rogus	Musduftu			Inf.	Kaap/bep
			100 NAME/TS: Kusaulu sidetrassid ADDRESS: Rellilene-Kemba tee, Kusaulu küla, Kusaulu vald, Harjumaa TELLIAN: Rednet OÜ			
JONES			Asendiplaan		MUSTKARU 1:500	
PROJECTOR: Kristjan Tero			WORKED:		HOUSE/STORY / 1/4	STADIUM TP
PROJECTOR/STORY: Lina Randvo					DATE/EL	2024-09-03
SPECIES/STORY: Lina Randvo					100 NAMES 230227	MAJASTS EL 4-01
					CONJ.	NAME/ID

