



Sidekaabli ristumine kinnisel meetodil maanteega Kuusalu-Leesi teega 13,48 kilomeetril


Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil.
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast või terastoru.
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba. **Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!**
Enne puurimist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud tehnovõrkude sügavuste täpsustamiseks!

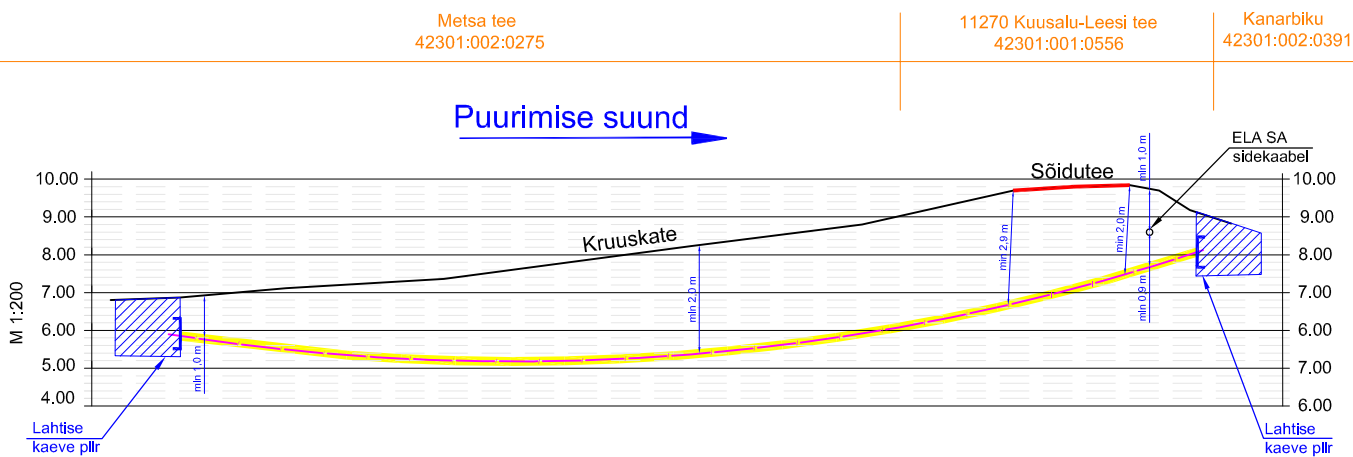

ELA SA kaabli sügavuse andmed puuduvad, millega projekteeritud sidekaabel ristub!

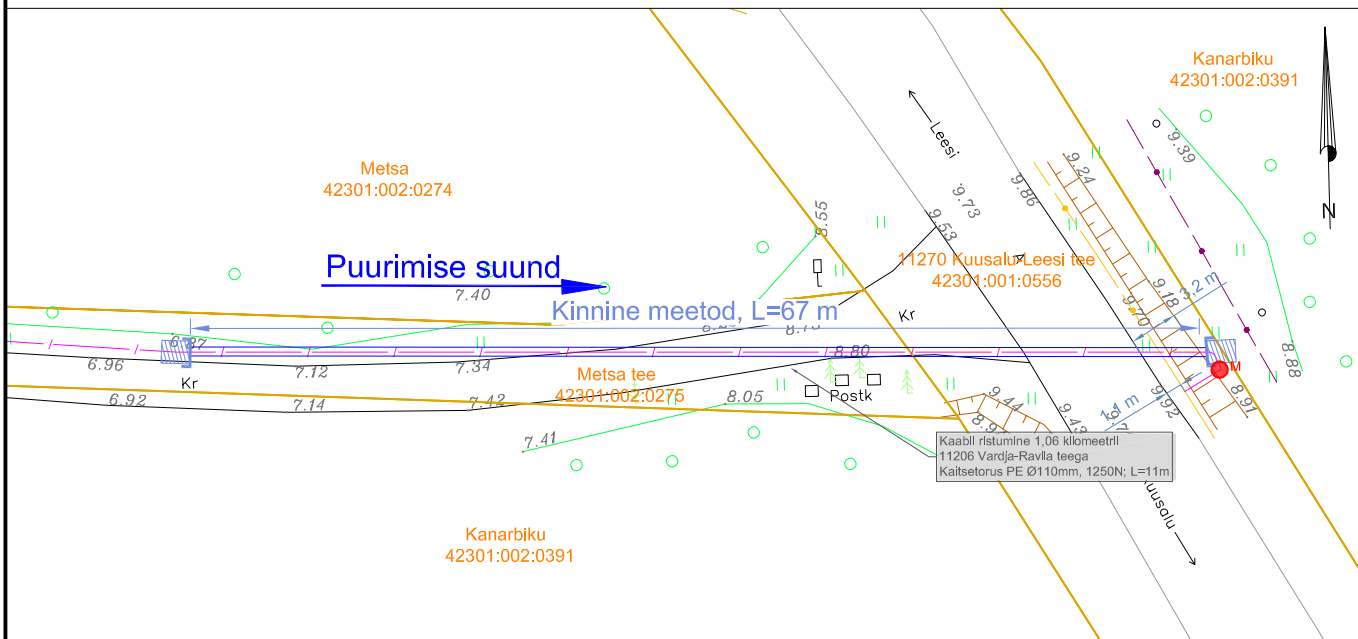

Tellija: Enefit Connect OÜ		Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 05.04.2021
Töö nimetus: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kolga-Abla küla, Kuusalu vald, Harju maakond. Eelprojekt.		MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: VT1349 Joon nr: 004 Möötkava: 1:200
Joonise nimetus: Ristmäväl	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Projekteeris: Astrid Kesküla 56573830	