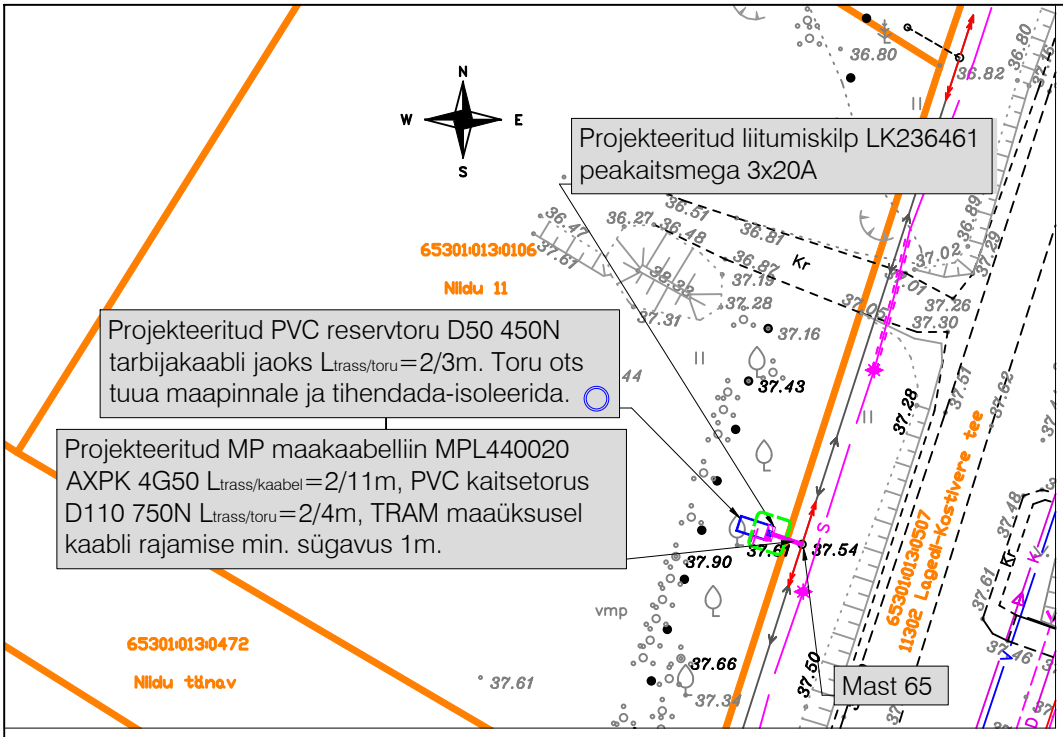

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv)
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev mast
- Krundi piir
- Kõrgus EH2000
- Kõrgus BK77
- Olemasolev sidetrass

MÄRKUSED:

1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud RAXOEST OÜ-poolt (töö nr GE-06-10, 15.04.2010). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, musta värviga kõrgused EH2000 süsteemis, hall värviga BK77.
2. Projekteerimisülesanne nr 490068 Niidu tn 11, Lagedi alevik.:
3. Olemasolevast mastist nr 65 paigaldada MPL440020 AXPK 4G50 kuni projekteeritud liitumiskilbini LK236461.Liitumiskilbist paigaldada toru tarbijakaabli jaoks 2m D50. Reservtoru sulgeda otsakorkidega.
4. Kinnistul 11302 Lagedi-Kostivere tee teemaal asuva haljasalal rajada kaabelliin kaablikaitsetorus tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1m.
5. Liitumiskilp paigaldatakse krundile Niidu tn 11 ja uksed avaneksid 11302 Lagedi-Kostivere tee poole. Kilp on teenindatav 11302 Lagedi-Kostivere tee poolt.
6. Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
7. Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbist.
8. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
9. Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklemmid vastavalt Elektrilevi OÜ standardi P343 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.
10. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

FORMAAT A4 297 x 210 mm

Töö nimetus: Niidu tn 11 elektrivarustus	Objekti aadress: Niidu tn 11, 11302 Lagedi-Kostivere tee, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa
Tellija: Elektrilevi OÜ	Joonise nimetus: ELEKTRIKAABLITE ASENDIPLAAN

Kontrollis	J. Vargo	25.06.25	
Koostas	T. Puškarjova	25.06.25	

pluvo
MTR nr. TEL003705
OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

Töö nr:	Staadium:	Versioon:	Joon. nr:	Mõõtkava:	Faili nimi:	Leht:
PL24-20-65	TP	-	EV-1	1:500	PL242065_TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg	1/1