




18115 Vooreküla-Puskaru tee 2,32 km

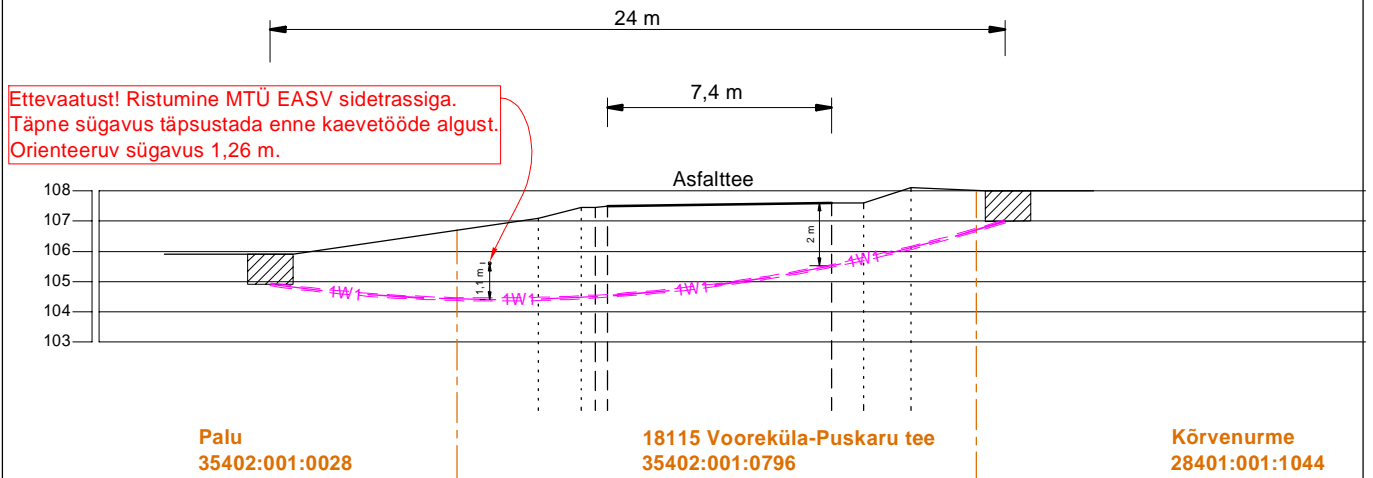

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

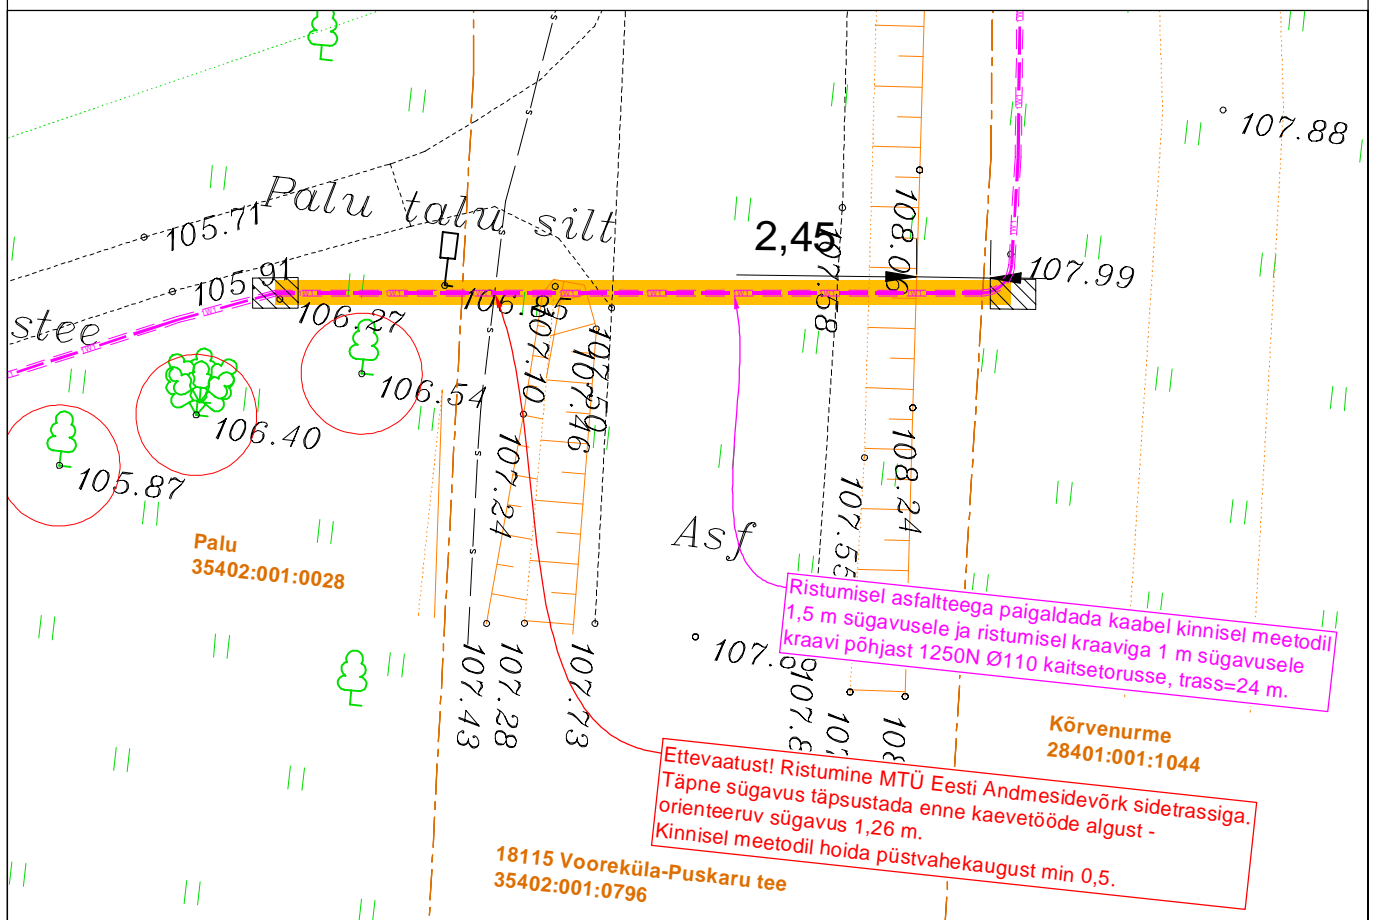

Projekt						Tellija		
Palu kinnistu elektriliitumine. Voorepalu küla, Kanepi vald, Põlva maakond						Elektrilevi OÜ		
<div>LEONHARD WEISS</div> <div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486</div>	Joonis					Joonise nr		
	Ristmeväli					LC1196_TP_EL-4-01		
	Projekteeris	Raido Rebane		03.05.2024	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
	Kontrollis	Andres Mee		03.05.2024	+372 511 9005	Stadium	Tööprojekt	
	Projekti juht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1	