


TINGMÄRGID



Kinnistu piir
 Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
 Olemasolev KP maakaabelliin
 Olemasolev veetoru



Proj. komplektalajaam

1W1 Proj. 0,4 kV maakaabel
 1W2 Proj. 10 kV maakaabel

Ol.ol. liitumis- ja jaotuskiip
 Proj. maanduspaigaldis

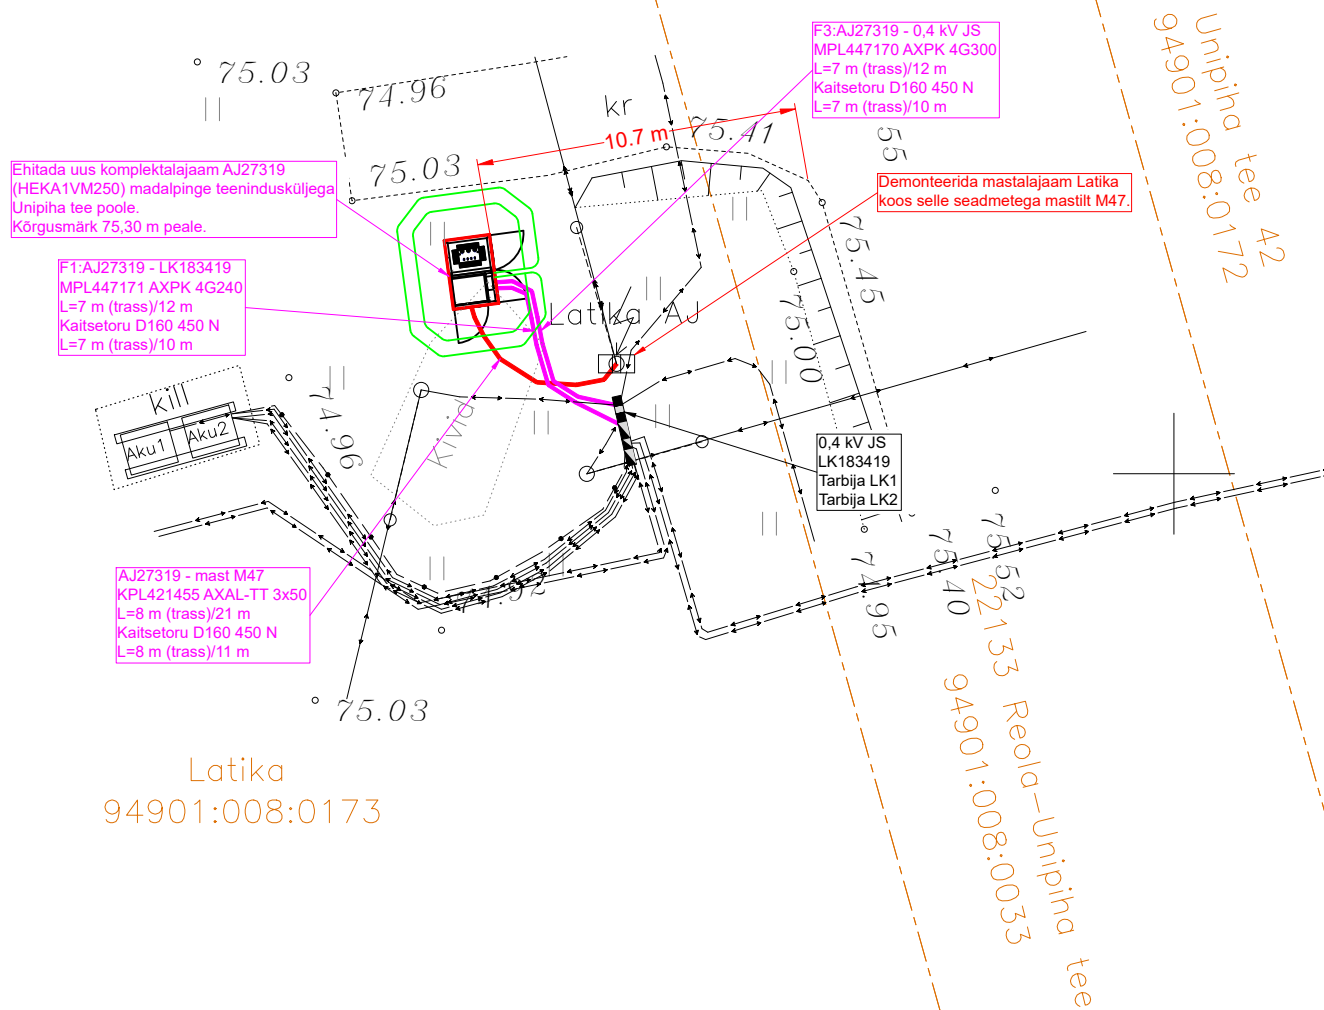

Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 509484 ja Kambja Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
- Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi olemasolevate elektrikaablitega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
- Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 260303G2 (Enersense AS, 06.03.2026).
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellija:		 elektrilevi		 enersense		Address: Lootuse tn 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 09.03.2026	
						Reg nr: 11445550 Telefon: 5918 9813 e-mail: siim.holtsmann@enersense.com		Töö nr: LC4951 Joonise nr: 01	
Töö nimetus:		Unipiha tee 42 kinnistu elektritootja tingimuste muutmine, Läti küla, Kambja vald.				Projekteerija: Siim Holtsmann		Mõõtkava: M 1:250	
Joonise nimetus:		ASENDIPLAAN				Kontrollija: Siim Holtsmann		Muudatus: Ver 1	