




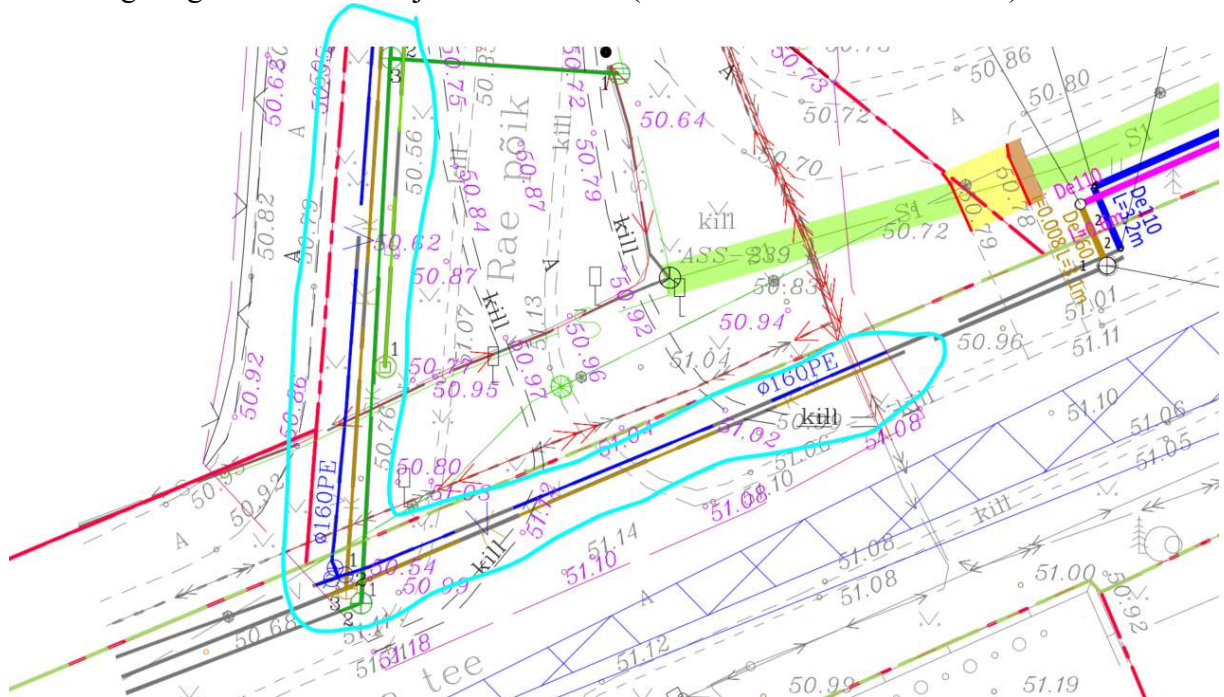


- Asendiplaanil ning tingmärkides kajastada kinnistute piiride kontuurid ning värvid üheselt, vajadusel korrigeerida.

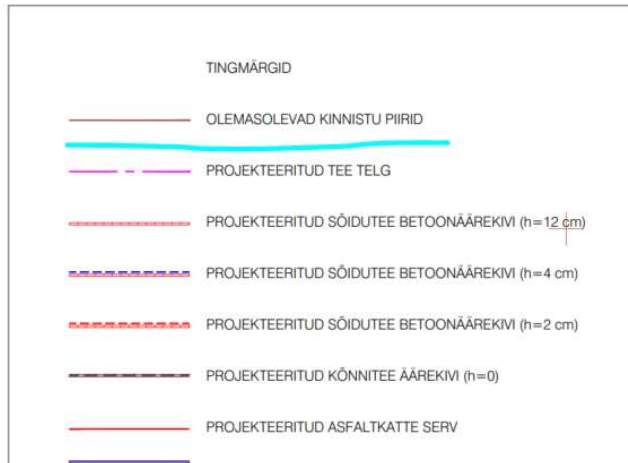

- Palume täpsustada, kas asendiplaanil halliga kajastatud torud (ümbritsetud helesinise kontuuriga) on riigitee maaüksusele 11113 Assaku-Jüri tee L2 (tunnus: 65301:002:0835) rajatud ning milliseid tegevusi teemaal antud torudega planeeritakse?

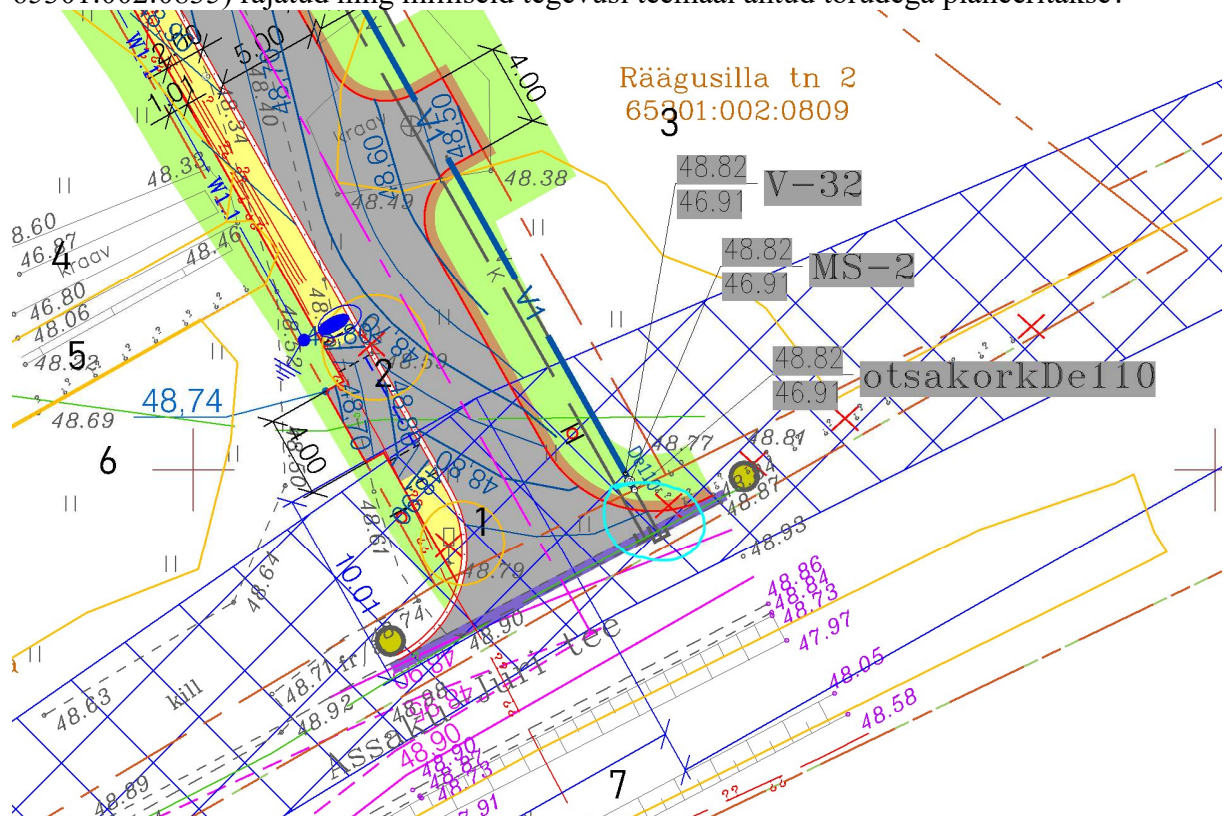

- Projekti materjalide pdf failis ei ole kajastatud katete taastamise osa riigitee maaüksuse kohta ning puudub katete taastamise osas vastav läbilõige. Näidisjoonis Transpordiameti juhend lk 11.

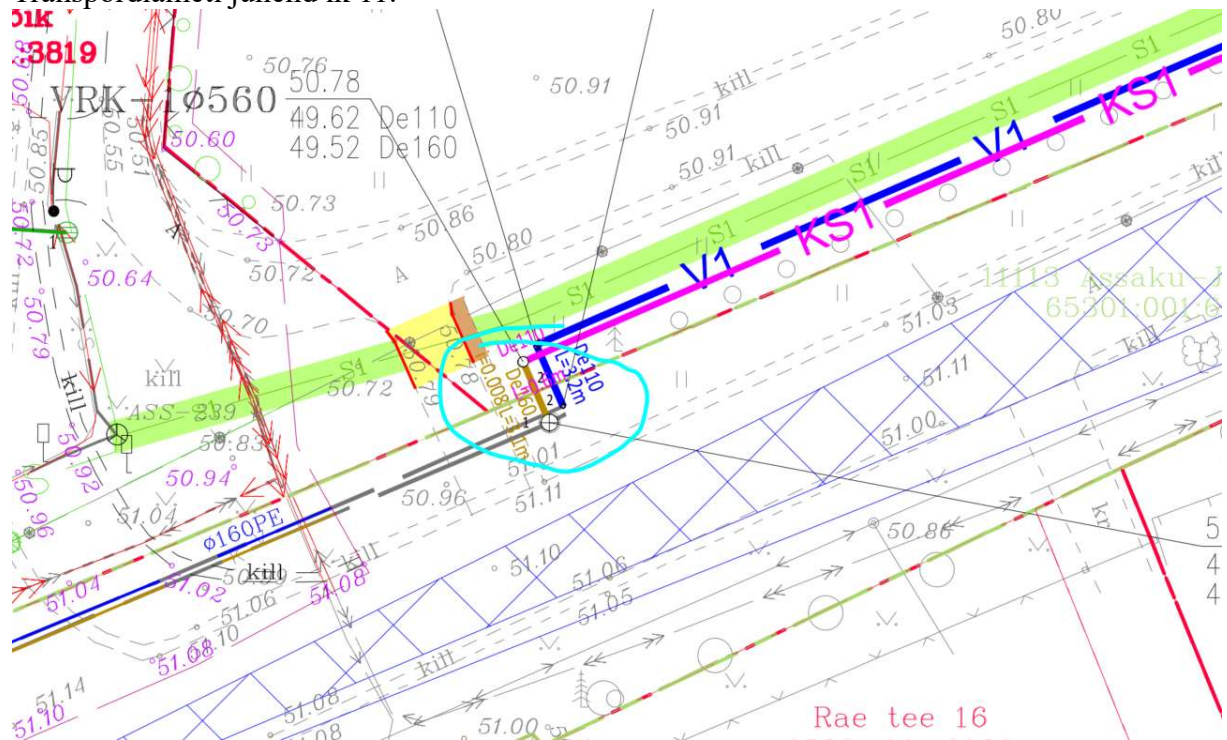

- Transpordiameti maaüksuse kohta koostatava IKÕ plaani koostamisel palume lähtuda juhendi lisa 6 toodust ning vastavast nädisest (https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2024-02/IK%C3%95%20n%C3%A4dislahendus_19.02.2024.pdf).

Lisada juurde vastava tabel, kajastada POS 1 tähis, kajastada minimaalselt geoalus hallina, tingmärkides kajastada rajatavad kaevud, IKÕ seadmise ala, katastriüksuste piiride värvilahendus viia vastavusse asendiplaanil ning tingmärkides. Juhime tähelepanu, et IKÕ ala ulatuseks riigitee maaüksustel määratakse ala ehitise horisontaalprojektsiooni välispinnast 1 m ulatuses.