



18115 Vooreküla-Puskaru tee 8,32 km

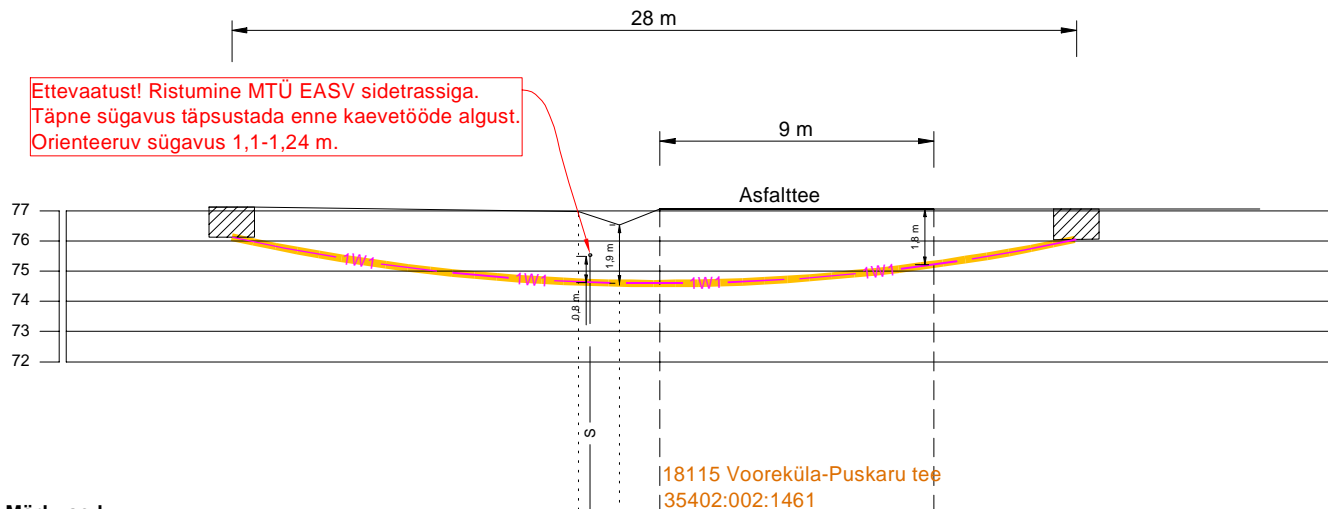

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

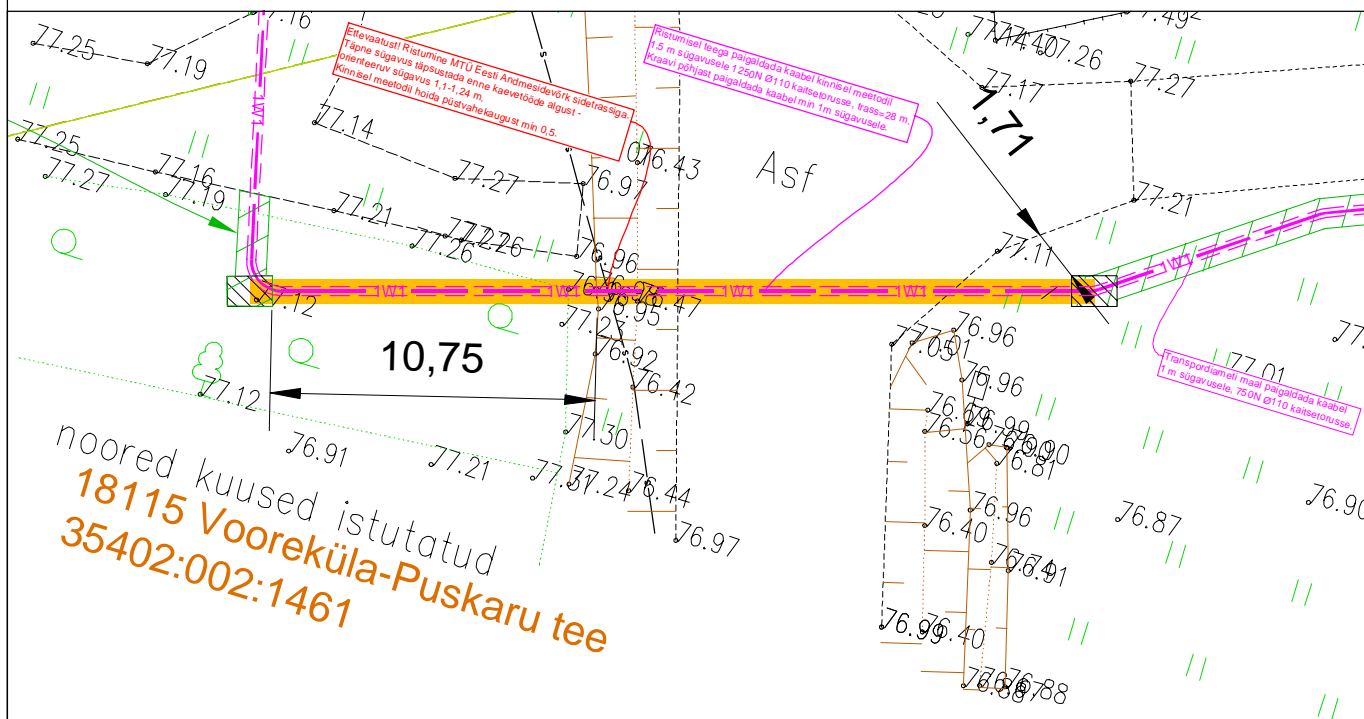

noored kuused istutatud
18115 Vooreküla-Puskaru tee
35402:002:1461

35402:002:1461
18115 Vooreküla-Puskaru tee

Projekt		Kassi kinnistu elektriliitumine. Karilatsi küla, Põlva vald, Põlva maakond				Tellija	
LEONHARD WEISS		Asendiplaan				Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486		Joonis	Joonise nr			LC1092_TP_EL-4-02	
		Projekteeris	Raido Rebane	01.04.2024	+372 5699 8445	Möötkava	M 1: 250
		Kontrollis	Andres Mee	01.04.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt
		Projekti juht				Keel	Leht
						EST	1
							1