


- Märkused:
- Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 1,0 meetrit
 - Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele
 - Kauksi-Vasknarva tee all paigaldus kinniselt olemasolevasse reservtorusse ca 16 meetrit



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud liitumiskilp 2a
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
	Projekteeritud plasttorud kaablitele
	Madalpingeõhuliin
	Keskpingekaabel
	Madalpingekaabel
	Sidekaabel
	Katastripiir

690850
6545150

12201:001:1171
Linnu tee 2

Alajaam Silbet puhkebaas

Kaablitrass L=99m
MPL435867, AXP4G50, L=104m
torus Ø110, 750N, L=86m
teealune osa olemasolevasse
Ø160 torusse, L=16m

12201:001:0436
Linnu tee 4

Olemasoleva kaablitoru
otsad

Ristumine R1

MÄRKUS!
Olemasoleva maakaabli kõrval kulgeb
alajaama maanduspaigaldis.
Mitte kahjustada maandusjuhti!

1300
Savi

13001:001:0755
Savi tee T1

LK234107


Kaitsetoru Ø75, 450N
Kliendi kaabli
ühendamiseks, ca 2m

12201:001:0732
Linnu tee 3

12201:001:0371

13111 Kauksi-Vasknarva tee

Geoalus: WeW OÜ töö nr GEO-015-25. Möödastamise kuupäev: 20.01.2025

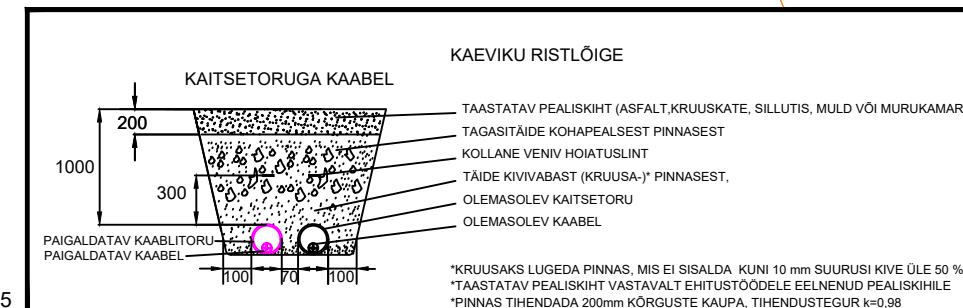

Tellija ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Indrek Moisa		25.02.2025	5886 2582	 ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2 elektrilevi@elektrilevi.ee Tel. +372 715 4230 Registrikood 11050857 TEL000343	Projekt	Reoveepumpla liitumine Linnu tee 4 kinnistul, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	Joonise nr LC2971-TP-EL-4-01	Staadium	Tööprojekt	
	Kontrollis	Andres Kangro		25.02.2025	5349 1331		Joonis	AJ Silbet Puhkebaas:(Jõhvi) 0,4 kV fiider F4	Nimetus Asendiplaan	Keel EST	Leht 1	Lehti 1
	Projekti juht											