



# Ristlõige 1-1 M 1:100

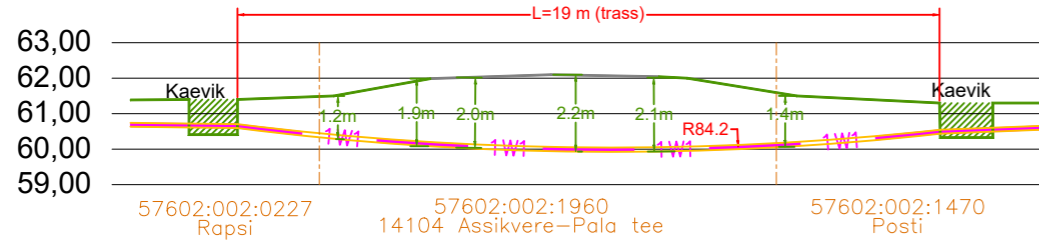

TINGMÄRGID	
	Kinnistu piir
	Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
	Proj. 0,4 kV maakaabel
	Kinnisel meetodil paigaldamine
	Proj. liitumiskilp
	Proj. maanduspaigaldis



Ettevaatust, ristumine maakaabliga!

**M3 - proj LK227541**  
 - AXP4G50; kaabli nr: MPL423047  
 -  $L_{TRASS}=61m$ ;  $L_{KAABEL}=75m$ ;  
 - Kaitsetoru D110 450N.  
 -  $L_{TRASS}=42m$ ;  $L_{KAABEL}=44m$ .

Kaeviku asukoht.


Mast M3 asendada.

57602:002:1960  
14104 Assikvere-Pala tee

Punkt A - punkt B  
 Kinnisel meetodil (vt Ristlõige 1-1)  
 Kaitsetoru D110 1250 N  
 L=19 m (trass)/21 m

Rapsi kinnistu jalgvärava kõrvale ehitada uus 1-kohaline liitumiskilp LK227541. Kilpi ehitada reservtoru D75 (450 N) ulatusega 2 m kilbi seinast. Kõrgusmärk 61,24 m.

Kaeviku asukoht.

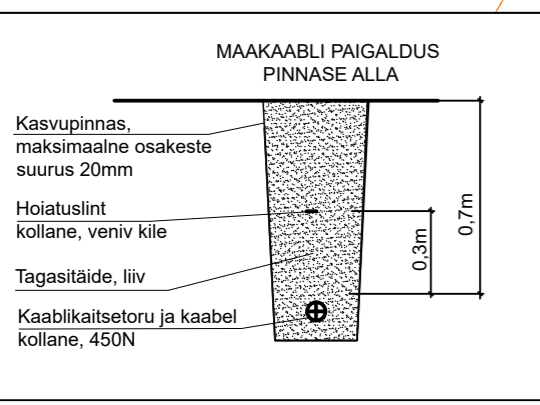

- Märkused:
- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 463244 ja Tartu Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
  - Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablitega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
  - Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 240320G1 (Enersense AS, 25.03.2024).
  - Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST '97.

Tellijä:	<b>Elektrilevi OÜ</b>	Address:	Lootuse tn 6 Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	22.04.2024
Töö nimetus:	Rapsi kinnistu liitumine madalpingel, Pala küla, Peipsiääre vald.	Reg nr:	11445550	Töö nr.:	LC0874
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Telefon:	5834 6146	Joonise nr.:	01
		e-mail:	marleen.kartau@enersense.com	Mõõtkava:	M 1:250
		Projekteerija:	Marleen Kartau	Muudatus:	Ver 1
		Kontrollija:	Siim Holtmann		

Filename: LC0874\_asendiplaan.dwg Plotted: teisipäev, 23. aprill 2024 17:23:40 Plot Device: DWG To PDF.pc5 Plotted by: Kartau Marleen