



10kV õhuliini ristumine kõrvalmaanteega nr 32 Jõhvi - Vasknarva tee (45,68km)

(juhe CCST ASCR 62 temperatuuril +60°C, taandatud visang 79,0m)

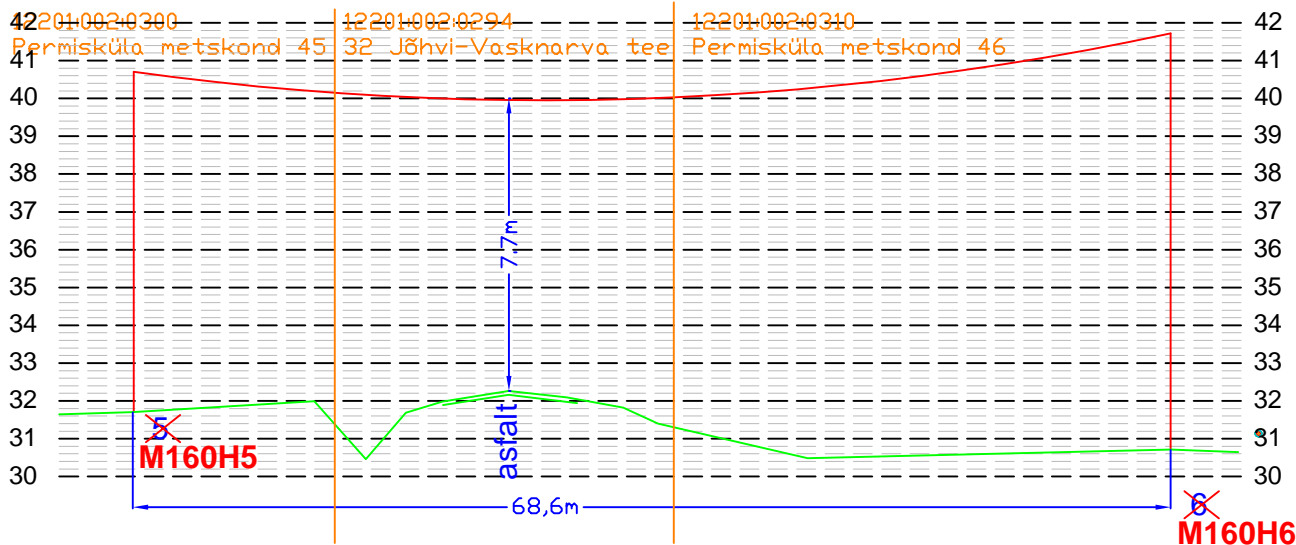

Mõõtkavad: Horisontaalne 1:500
Vertikaalne 1:200

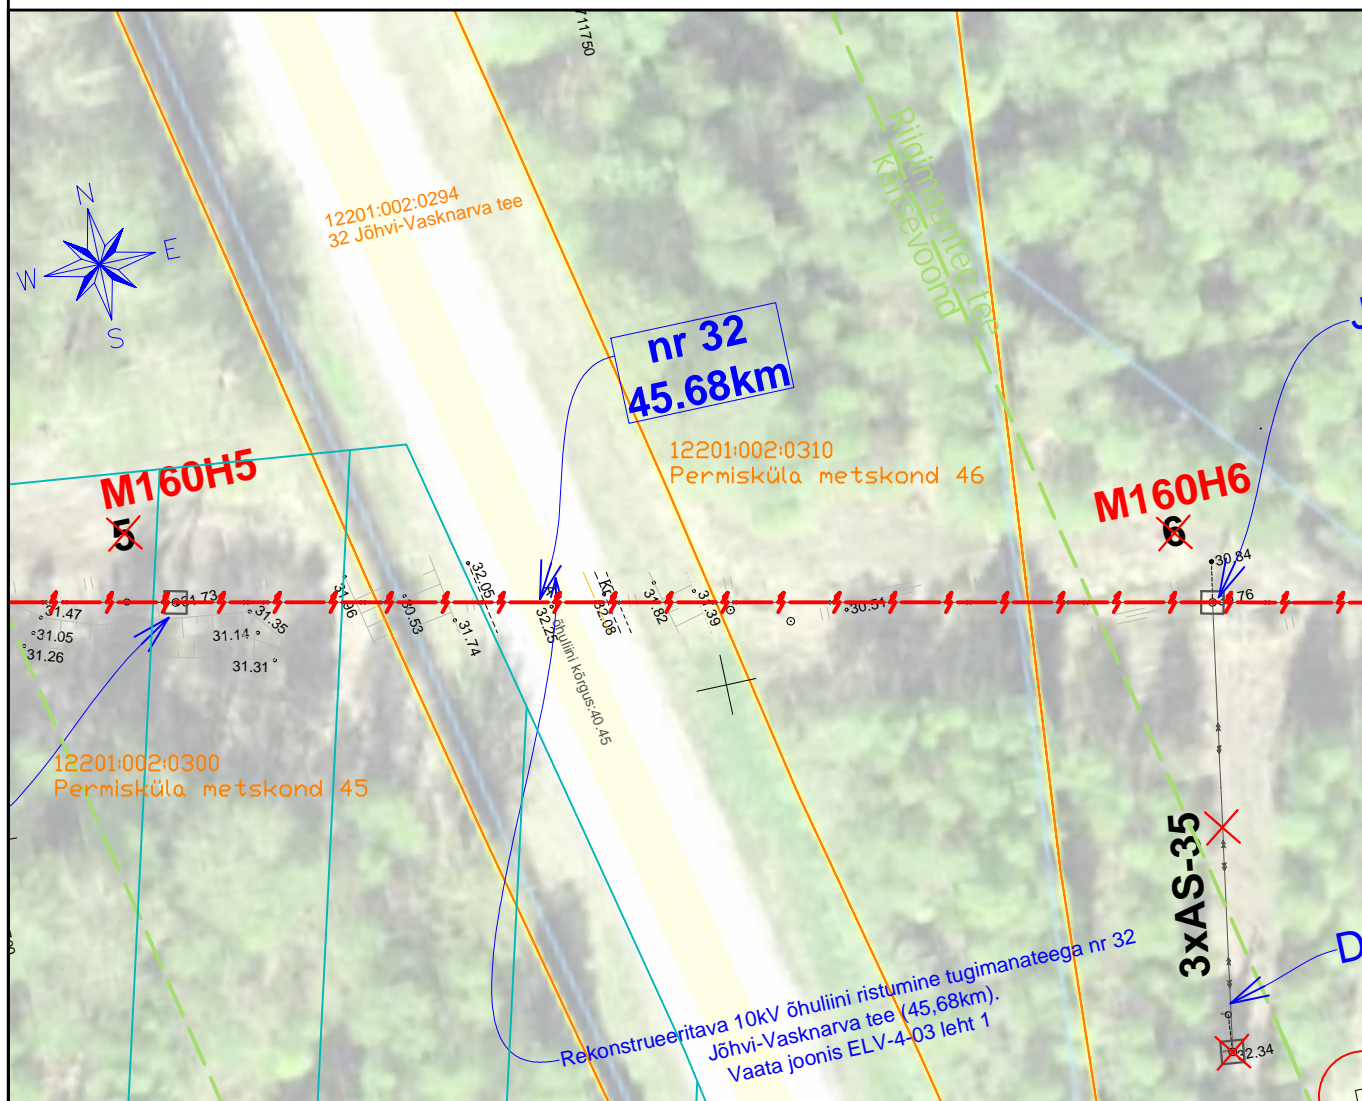

Projekt Alajõe-Kuningaküla 10kV fiidri rekonstrueerimine vahemikus M159-M160H38 Vasknarva küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond					Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Ristumine riigimaanteega					Töö nr IP7899	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					Joonise nr ELV-4-03	
Projektteeris	H.Vissel	1/15/2026	51967694	Mõõtkava	M 1:500	
Kontrollis	A.Mee	1/15/2026	5119005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht	H.Vissel		51967694	Keel	Leht 2	Lehti 5
				EST		