SÕIDUTEE ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)

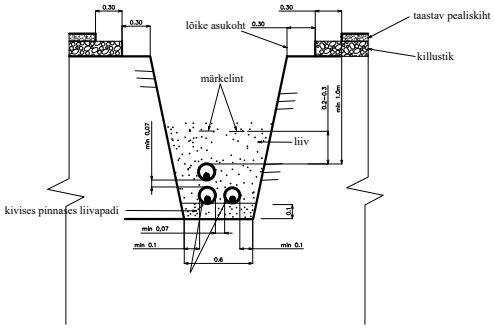

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)

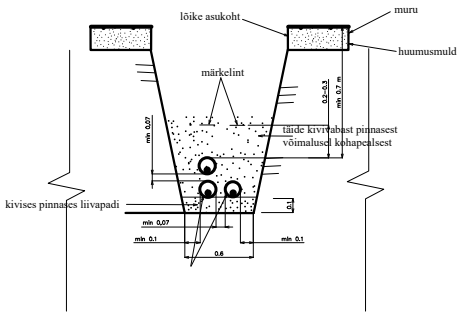

KATTE TAASTAMISED

1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

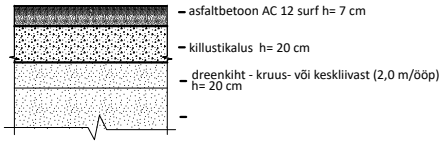

2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

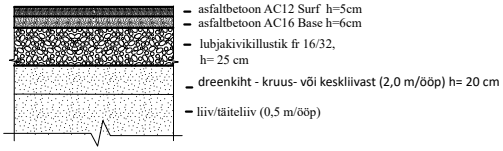

Kruuskatte taastamine



Haljasala katte taastamine

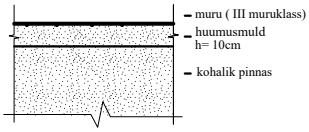

Killustikkatte taastamine

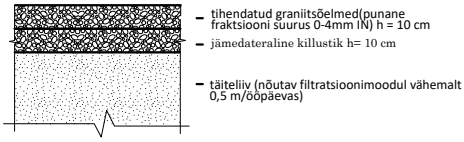

MÄRKUSED:

1. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
2. Haritaval põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused
teiste kommunikatsoonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, drenaaži- ja kanalisatsioonitoru	≥ 1,0 / > 1,0	≥ 0,2 / ≥ 0,3
Sidekaabel	≥ 0,25 / ≥ 0,5	≥ 0,1 / ≥ 0,3
Gaasitoru	≥ 1,0 / > 1,0	- / ≥ 0,3 (kaabel terashülsis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / ≥ 2	- / ≥ 0,2
Elektrikaabel	- / ≥ 0,5	≥ 0,1/ ≥ 0,3

Tellija: Enefit Connct OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 03.03.2023 Töö nr: 22-238 Joonise nr: 015 Mõõtkava: Skeem/A4
Töö nimetus:	Põldmäe tee 11 kinnistul päikeseelektrijaamade liitumine elektrivõrguga Vatsla küla Saue vald Harju maakond. LR7397 ja LR7398. Tööprojekt.	Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935	
Joonise nimetus:	Katete taastamine	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	