

AJ Anijala F1 mastist M9 alates paigaldada uus 0,4 kV maakaabelliin proj. LK 221841 jaoks. Mastil kaabel kaitsta 2m kõrguseni metall kattega

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk4x120 (L=65/77m) Kaabli tähis MPL410994, Kadaka-Tooma kinnistul kaitsetorus PVC110/450N/L=17m; 0,7 m sügavusel

Pihlaka
34801:002:0680

Maantee alas läbimine kinnisel meetodil
Kaitsetorus PVC110/1250N/L=18m

Kaabel jääb Reinu kinnistule rajatava juurdepääsutee alasse, paigaldus kaitsetorus PVC110/450N/L=30m, 1m sügavusel. Kiviaed vajalikus osas eest lükata. Projekteerimise ajal planeeritav tee ala kaetud metsaga, vajalik puid ja võsa eemaldada

Reediku
34801:002:0428

Proj. kahe arvestikohaga liitumiskilp LK221841, tüüpskeem 2B, 2 x (3x20A) Kilbi paigaldus sokliga pinnases, Reinu ja Mardi kinnistu piirile. Tagumise seinaga maantee poole. Reservitorud tarbijakaablitele 2x (PVC50/450N/L=2/4m)

Mardi
34801:002:0736

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.10270G 05.06.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.


Kadaka-Tooma
34801:002:0764

21118 Sõmera-Kärla-Uduvere tee
34801:002:0584


Ettevaatus! Ristumine ELASA sidetrassiga!

Reinu
34801:002:0737



**KAABLI PAIGALDUS
KAITSETORUGA KAEVIKUS**

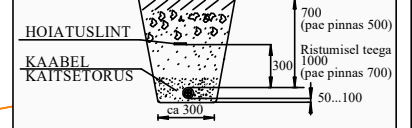

KILBI PAIGALDUS

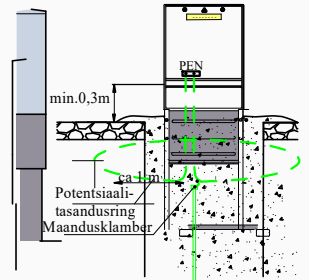

Kopli
34801:002:0479

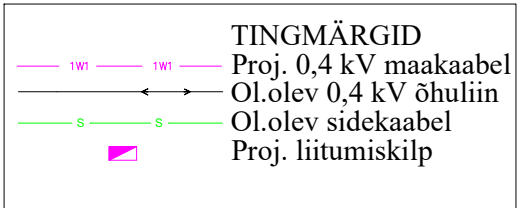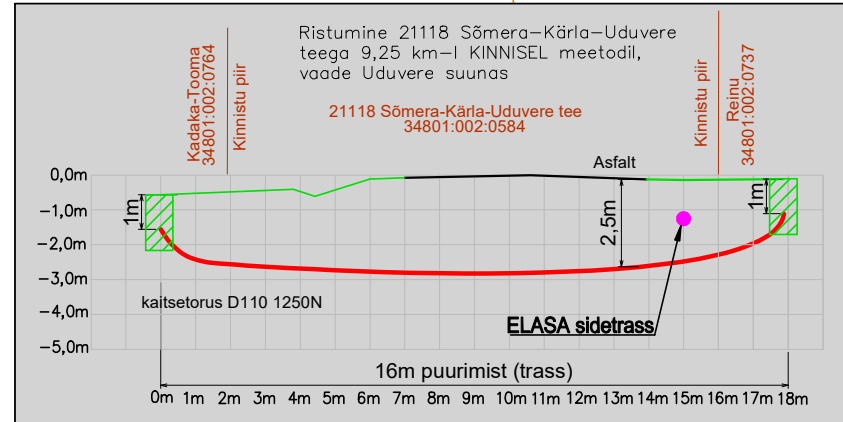

Tellija:	Enefit Connect OÜ	Töövõtja:	enersense	Address:	Tolli 27 Kuressaare 93813	Kuupäev:	08.06.2023
Töö nimetus:	Reinu ja Mardi Anijala küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LR9198, LR9197, 447534, 446997, EPP-862085-1	Reg nr:	11445550	Telefon/fax:	56608103	Töö nr:	LR9198, LR9197
Joonise nimetus:	Asendiplaan	e-mail:	taavi.tuuling@enersense.com	Projekteerija:	Taavi Tuuling	Joon nr:	001
						Mõõtkava:	1:500