



TRANSPORDIAMET

Liisa Jänes
Kirjanurk OÜ
liisa@kirjanurk.ee
Hiievälja tee 20
75103, Oru küla, Kose vald Harju
maakond

Teie 17.11.2025

Meie 28.11.2025 nr 7.1-2/25/19487-2


Metsanurga küla Kernu metskond 13 kinnistul ELASA mobiilsidemasti projekti kooskõlastamata jätmise kavandatava ViaBaltica maantee trassi koridoris ja ökodukti perspektiivses piiranguvööndis

Olete taotlenud Transpordiametilt kooskõlastust tehnovõrgu ehitusprojektile kavandatava ViaBaltica maantee trassi koridoris ja ökodukti (edaspidi ka suuruluki läbipääs) perspektiivses piiranguvööndis olemasoleva riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee km 35,20 lähialas.

Projektiga on kavandatud ELASA mobiilsidemasti paigaldamine Harju maakonda Saue valda Metsanurga külla Kernu metskond 13 (72601:001:1487) kinnistule. Kavandatava masti tsentri koordinaadid X=6559560.98; Y=528612.04.

Tulenevalt Via Baltica trassi teemaplaneeringust ja ökodukti perspektiivsest piiranguvööndist **jätame kooskõlastamata** tehnovõrgu ehitusprojekti „Harju maakond, Saue vald, Metsanurga küla ELASA vabaltseisev mobiilsidemast 60m“ (OÜ Kirjanurk töö nr 13887P) ning esitame alltoodult oma põhjenduse:

1. Via Baltica trassi teemaplaneeringu „[E67 \(Via Baltica trassi asukoha määramine Harjumaal km 12,0-44,0, Kernu vald\)](#)“ (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 1309/09) kohaselt on riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee km 35,20 planeeritud eritasandiline riste (vt Joonis 1).

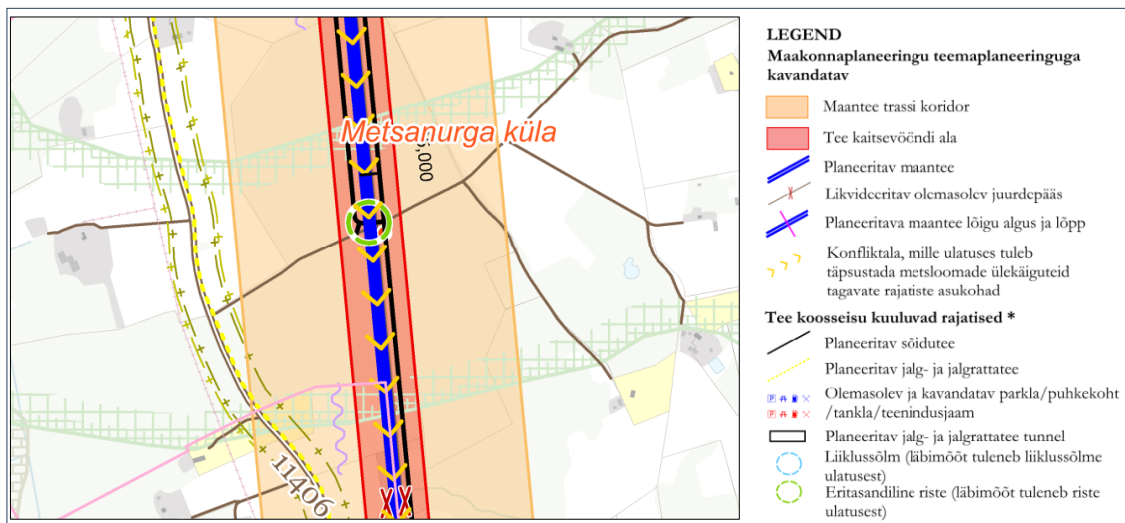


Joonis 1

Kuna kavandatava mobiilsidemasti asukoht kohaliku tee nr 2970452 Torupilli metsa tee suhtes pole kooskõlas Tee projekteerimise normide § 63 lg 2, võib see tulevikus takistada eritasandilise ristmiku rajamist ning ühendamist kohalike teedega.

Palume kavanda masti asukoht selliselt, et see vastaks Tee projekteerimise normidele ega põhjustaks riigitee ja kogujateede projekteerimisel ning ehitamisel lisakulutusi.

2. Riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla tee km 34,99 asub ökodukt. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatuse eelnõu kohaselt on alla 500 meetri laiuse suuruluki läbipääsu ümber kehtestatud piiranguvöönd, mis hõlmab ringikujulist ala läbipääsu keskpunktist 500 meetri raadiusega. Suuruluki läbipääsul ja selle piiranguvööndis on keelatud uue ehitise, sealhulgas piirde, rajamine, välja arvatud rajatava tee või raudteega seotud ehitised ning ehitusloa kohustuseta ehitised õuema kõlvikul.

Projekteeritud mast jääb suuruluki läbipääsu piiranguvööndisse (vt Joonis 2)

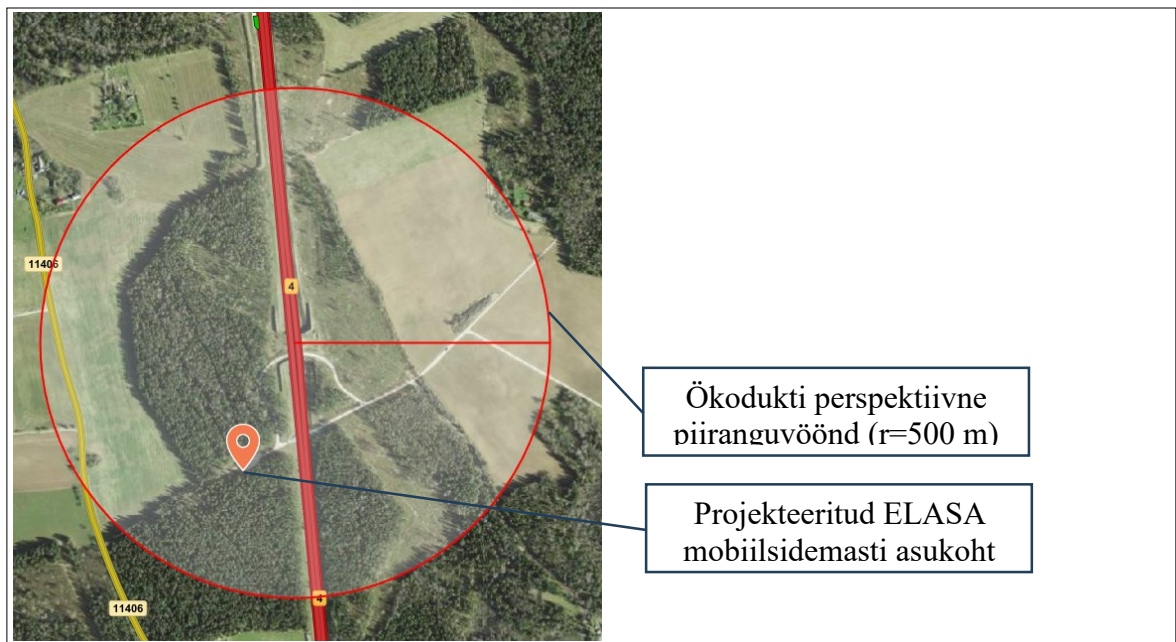

Joonis 2

Kuna eelnõus kavandatav piiranguvöönd keelab uute ehitiste rajamise suuruluki läbipääsu mõjualas, palume kavandada masti asukoht väljapoole piiranguvööndit, et vältida tulevikus õiguslikke takistusi selle rajamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: asendiplaan
seletuskiri

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee