


TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Projekteeritud MP kaabel
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud kaitsetoru 450N
	Projekteeritud kaitsetoru 750N
	Olemasolev MP maakaabel

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 492267
2. AJ Kalmi:(Valga) F1 jaotuskilbis JK63313 paigaldada uus vinnaküliti, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC3782-1 ja LC3782-2
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Projekteeritud maakaabel ristub maapealsete küttetrassidega, sellega seonduvalt paigaldada maakaabel kinnisel meetodil!
8. **Liitumiskilbi ümber paikneb puid, vajadusel võib eemaldada! Kinnistuomanikuga sellel teemal räägitud.**

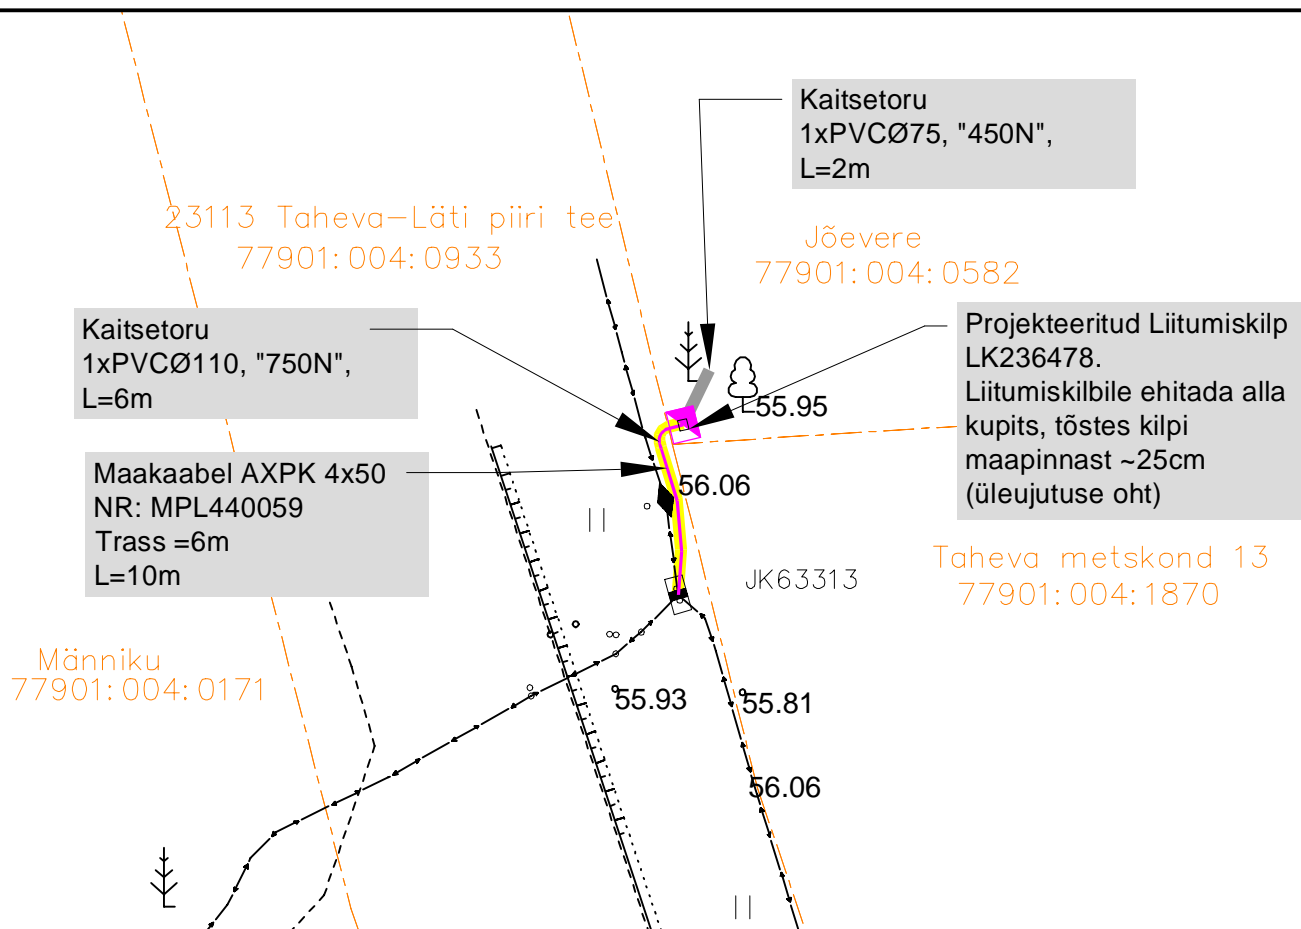

Projekt				Tellija			
Jõevere elektrivarustus, Sooblase küla, Valga vald, Valga maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
0,4kV Elektrivõrgu asendiplaan				LC3782-1			
Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680		Mõõtkava	M 1:250		
Kontrollis	Karl-Magnus Rebane			Staadium	Tööprojekt		
				Keel	Leht	Lehti	
				EST	1	1	



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee