


- Stromtec töö nr 24-122 tingmärgid
- 1W1 — 1W1 Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
  - ■ Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservitoruga)
  - Puurimise lähtekaevik
  - Proj. kinnise läbimõõtmise meetod
  - Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
  - Ol. olev 0.4 kV õhuliin
  - Ol. olev 0.4 kV kaabel
  - Ol. olev sidetrass (vaskaabel)
  - Katastriüksuse piir

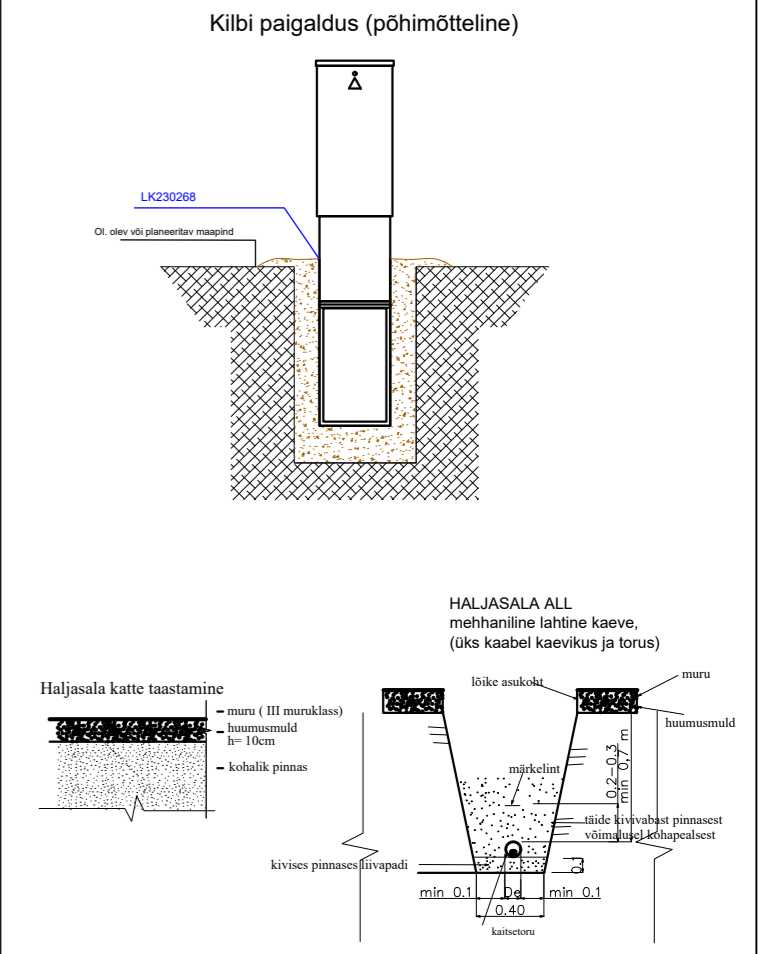

Proj. Saku Vallavalitsuse tänavavalgustuse kilp LJK "OR0350-003"  
Des. Saku Local Government lighting box LJK "OR0350-003"

Perspektiivne Saku Vallavalitsuse liitumiskilp PK 3x10A  
Perspective Saku Local Government metered junction box PK 3x10A  
X: 6579177.995  
Y: 5438339.870


Litumiskilp LK230298 (0.35 x 0.28 x 1 m)  
Kilp paigaldada sokkile, projekteeritud tänavavalgustuse kilbi LJK "OR0350-003" kõrvale. Peaaktsi 3x10A.  
Paigaldada liitumiskilbi reservitoru D=75 L=4m. Toru ots tulla maapinnale ning isoleerida.  
Liitumiskilbi avanemissuund teostada kagusse.  
Kilbile rajada maanduspaisaldise pot. ringiga.  
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:  
X: 6579177.97  
Y: 5438339.30

PE Ø75 1250N, L=18m  
PE Ø75 1250N, L=15m

Alignment=DPS2\_OR0545  
Station=0+00.00  
Offset=0.000  
Northing=6579196.8416  
Easting=544033.5036

Suundpuurimine /  
Closed method  
PE Ø75 1250N, L=18m

Mehaaniline tõkkepuu, L=4m

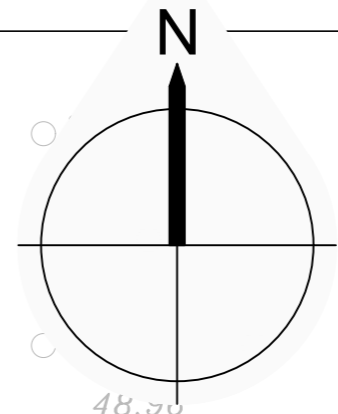

Tellija: Elektrilevi OÜ		<b>STROMTEC</b>	Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Reg. nr: 12688881	Paevale: 23.09.2024
Töö nimetus:	Viimsi metskond 314 liitumine madalpingel, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond. LC1806. Tööprojekt.		Telefon: +372 553 4119	Reg. nr: 12688881	Paevale: 23.09.2024	Töö nr: 24-122
Joonise nimetus:	Asendiplaani üldvaade	E-mail: jaanus@stromtec.ee	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	Paevale: 23.09.2024	Joonise nr: 00Y	Mõõtkava: M1:500 A2
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja				