N
W E
S

79601:001:3360
Ristiku

79601:001:3361
Karukella

79601:001:3358
Karikakra

79601:001:3362
Kasteheina

79403:002:0049
22211 Kõrveküla-Vesneri tee

79601:001:0532
Möllatsi külatee L2

79403:002:0644
Tammekalju

pinnas

664450

X = 6480350
Y = 664400

LK238548

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli torud 2xPVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6480403.36 Y=664404.79

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.

Kilbi teeninduskülg paigaldada Kõrveküla-Vesneri maantee suunas.

JK71421 LK238547

Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli torud 2xPVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6480378.61 Y=664420.02

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva maapinnaga samale kõrgusele.

Kilpide teeninduskülg paigaldada sissesõidutee poole.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+32+3
JK71421-LK238548
MPL443805
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus, L=32m (haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast).

Projekteeritud AXPK4G120
L=9+130+3m
Mast "4"-JK71421
MPL443807
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=115m (paigaldussügavus 0,7m olemasolevast maapinnast).
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=15m (Transpordiameti kinnistul paigaldussügavus min. 1,5m).

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Kinnine puurimine, L=15m
Paigaldussügavus riigitee pinnast 1,5m.
Jälgida ristmevälja joonist R1.

NB! Ristumine Telia Eesti sidekaabliga. Enne puurimise algust kutusda kohale Telia esindaja.

70.07
69.12-69.34
Ø400 PI

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus (1W1)
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus (1W1)
- Projekteeritud tarbijakaabli kaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev puitmasti tugi
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Puurimiskaevik
- Puurimismasina asukoht
- Olemasolev maakaabel

Ristumine riigiteega nr 22211 kinnisel meetodil 1250N kaitsetorus km 2,92

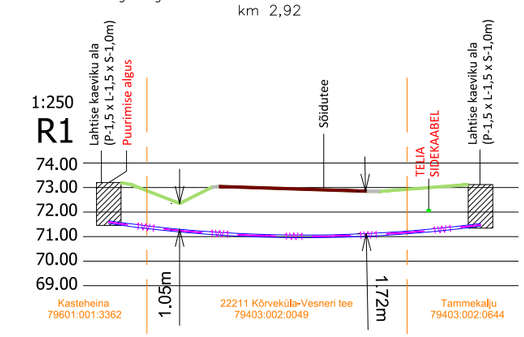

TÜHERMAA/HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks toru kaevikus).
Pinnaskatte taastamine.

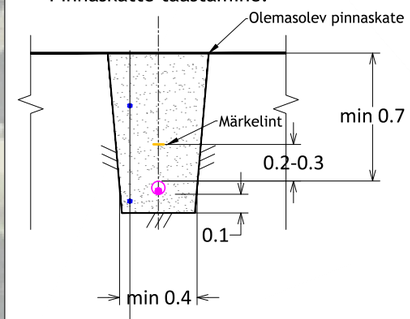

Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 14167G). Koostamise aeg: 09.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 10.10.2025
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC4409
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
Töö nimetus:	Kasteheina, Karikakra, Ristiku ja Karukella kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A3
		e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1