
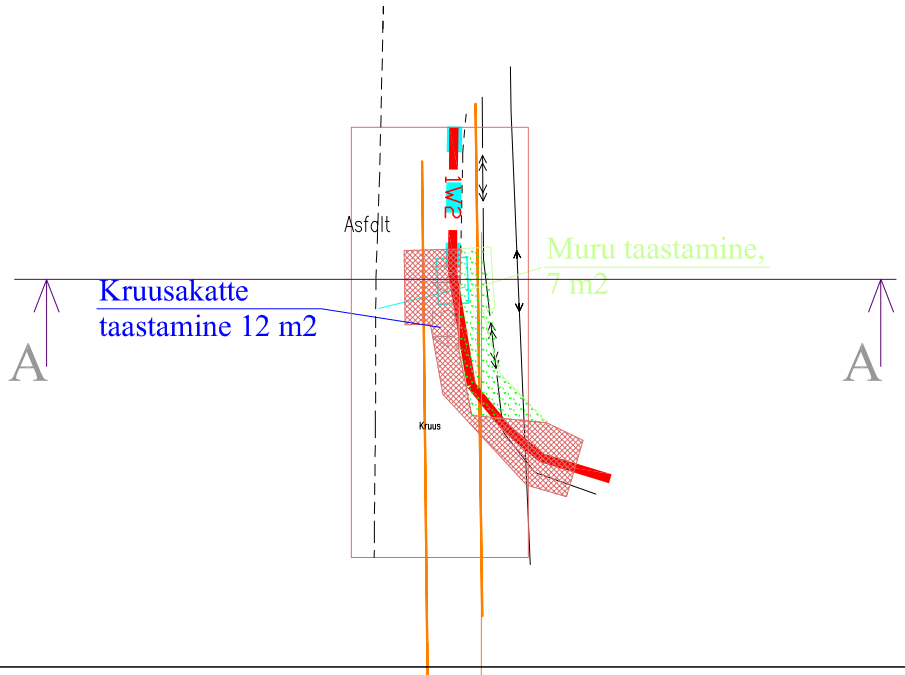



Lõige A-A, M 1:20
Puurimiskaeviku ja tee serva kruusakatendi taastamine

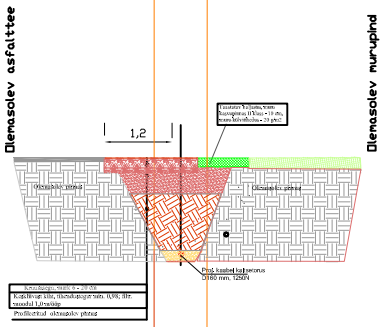


Haljastuse taastamine

Kui projektis pole määratud teisiti, tuleb kaevamisjärgsel haljastuse taastamisel lähtuda juhendi MA 2018-015
Lisa 3 näidisjoonisest.


Juhend Lisa 3

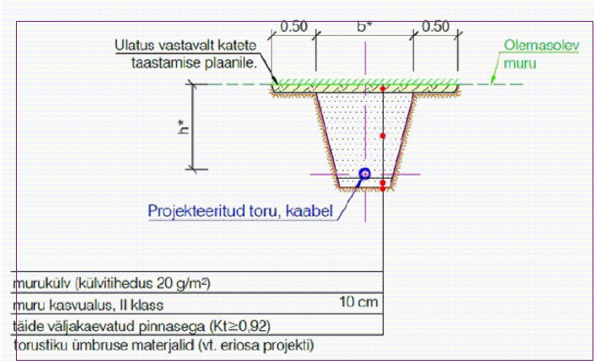



II muruklass (Riigiteede haljastustööde juhis MA 2018-13), mullakihi paksus 10 cm, murukülvi tihedus 20 g/m2
Liivpinnasest täide, filtr. moodul min 0,2 m/ööp, tihendustegur min 0,95
Kaeviku põhi, tihendada

Kruusatee katendi taastamine

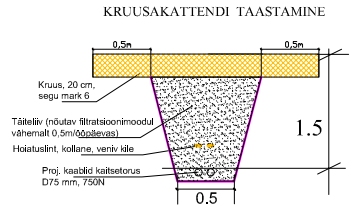

Projekt	IP9264: Räpina-Linte 10 kV liini rek. I etapp: Karjamaa, Veetorni ja Astla aj. kaabelliinid. Räpina linn, Põlvamaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Tee nr 18182 Räpina-Raigla T3 km. 0,80 katendi taastamine			Joonise nr	19	
	Projekteeris	Enn Kraav		12.09.2026	53 359520	Mõõtkava	
	Kontrollis	A. Erik				Staadium	Tööprojekt
						Keel	Leht / Lehti
						EST	1 / 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348