



88 Rakvere - Rannapungerja tee km 6,19

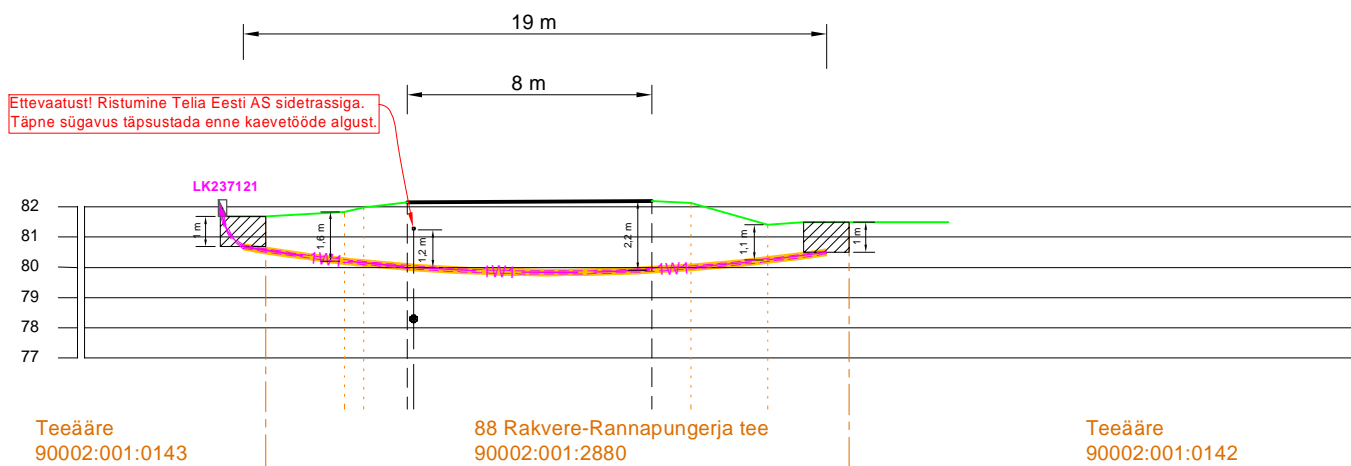

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised trüubiga 1 m altpoolt trüubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teepeirde all min 2,5 m.

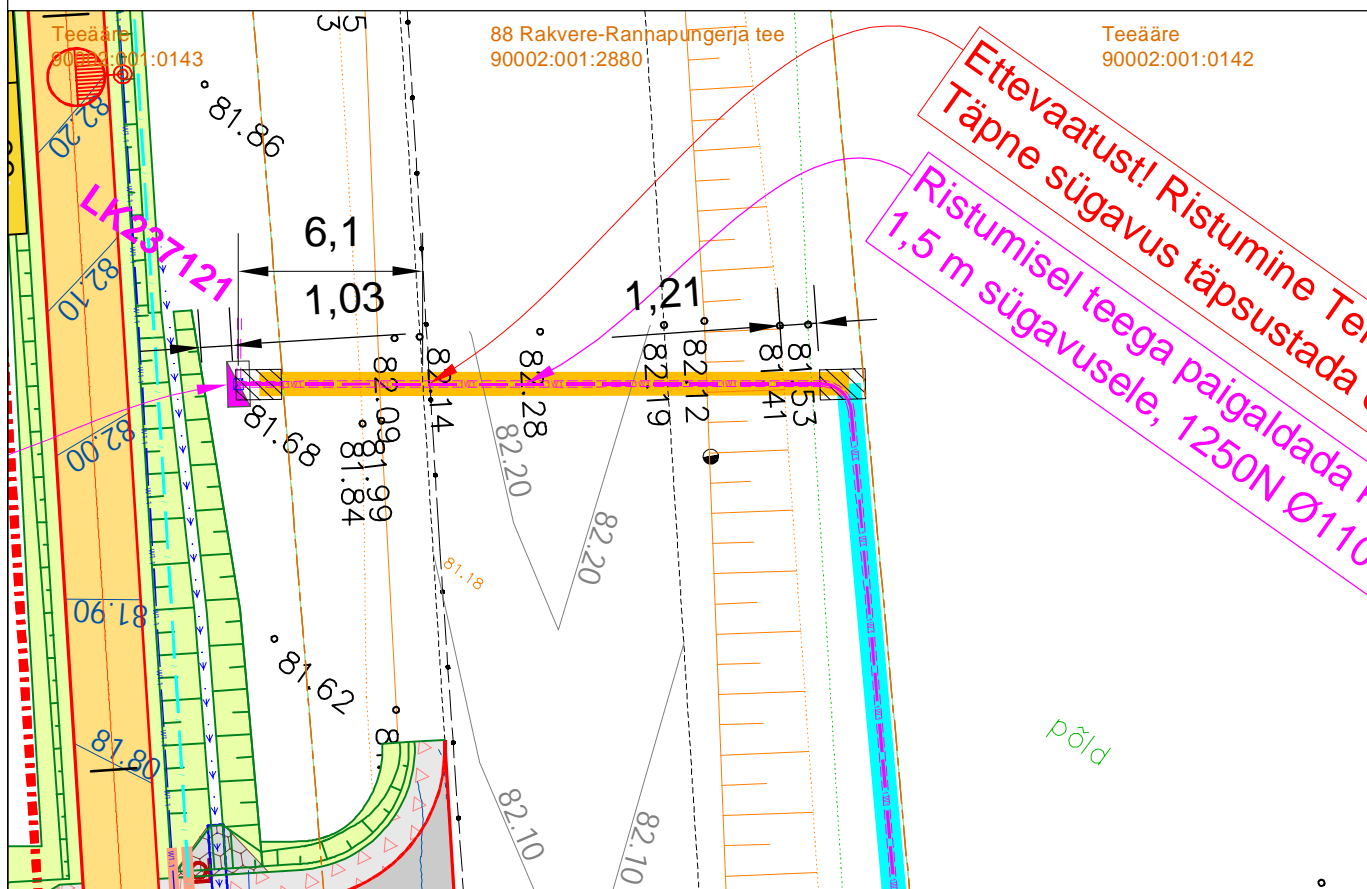

Projekt					Tellijä		
Teeäär kinnistu elektriliitumine. Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond					Elektrilevi OÜ		
Joonis					Joonise nr		
Ristmäväl					LC3965_TP_EL-4-02		
Projekteeris	Raido Rebane		04.07.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 250	
Kontrollis	Kunnar Kangro		04.07.2025	+372 5304 5971	Staadium	Tööprojekt	
Projekti juht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1



LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486