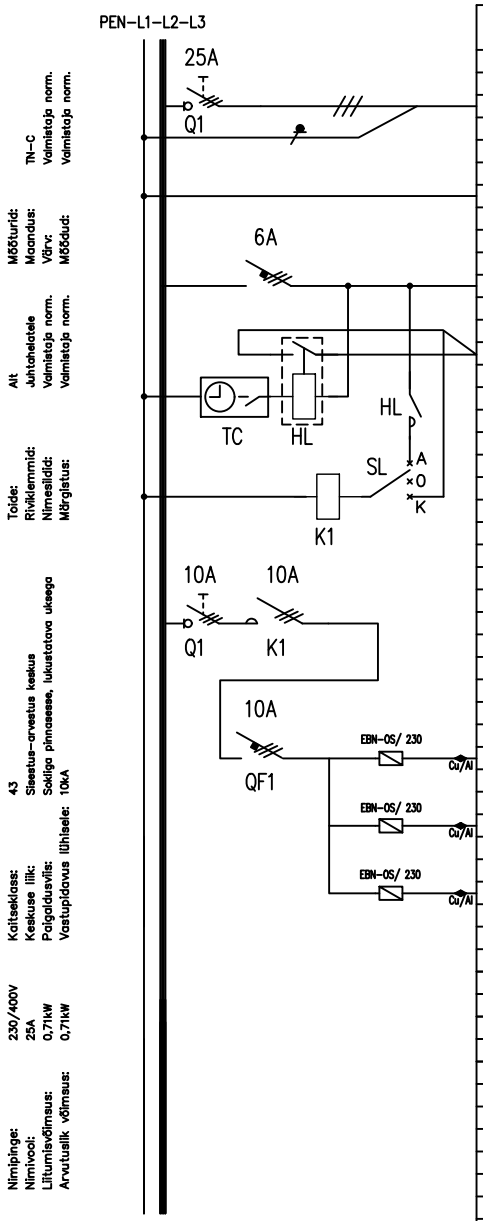


| JOONIS | NIMETUS | VÕIMSUS,kW | KAITSE, A | JUHT, mm² |
|---|---|---|---|---|
| | TOIDE KÕRVALASUVAST LIITUMISKILBIST | 0,71 | 3xB10A | AXPK4x25 |
| | MAANDURILE | | | MK16 KORO |
| | JUHTAHEL | | C 6 | |
| | Hämaralüliti andur kilbi peal. | | | |
| TC | PROGRAMMKELL | | | |
| HL | HÄMARALÜLITI | | | |
| SL | ÜMBERLÜLITI A-0-K | | | |
| K1, K2, K3 | KONTAKTOR 10A | | | |
| F1 | TEEVALGUSTUS M1.01- M1.16 | 0,71 | B10 | |
| | | | | AXPK 4G25 |

KESKUSESSE JÄTTA
RESERVRUUMI ca 20 %


Insenerimaailm

**Insenerimaailm OÜ**
Reg nr: 12309300
MTR:
Elektritööd TEL001963
Projekteerimine EEP003559

Ehituse tn 7/1-2, Jüri alevik, Harjumaa
www.insenerimaailm.eu
info@insenerimaailm.eu


*Töö nimetus:*
*Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Teevalgustuse eriosa.*

*Objekti aadress:*
*Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa*

| *Tellija:* | *Projekteeris:* | *Kinnitas:* |
|---|---|---|
| *Maasaadused OÜ* | *Vahur Sibrits* | *Vahur Sibrits* |

*Joonise nimetus:*
*Teevavalgustuse jaotus- ja lülituskilbi TVJK1 põhimõtteline skeem*

| *Töö number:* | *Projekti osa:* | *Staadium:* | *Kuupäev:* | *Joonis:* | *Mõõtkava:* |
|---|---|---|---|---|---|
| *220801* | *ELT* | *PP* | *16.11.2022* | *7-03* | *-* |