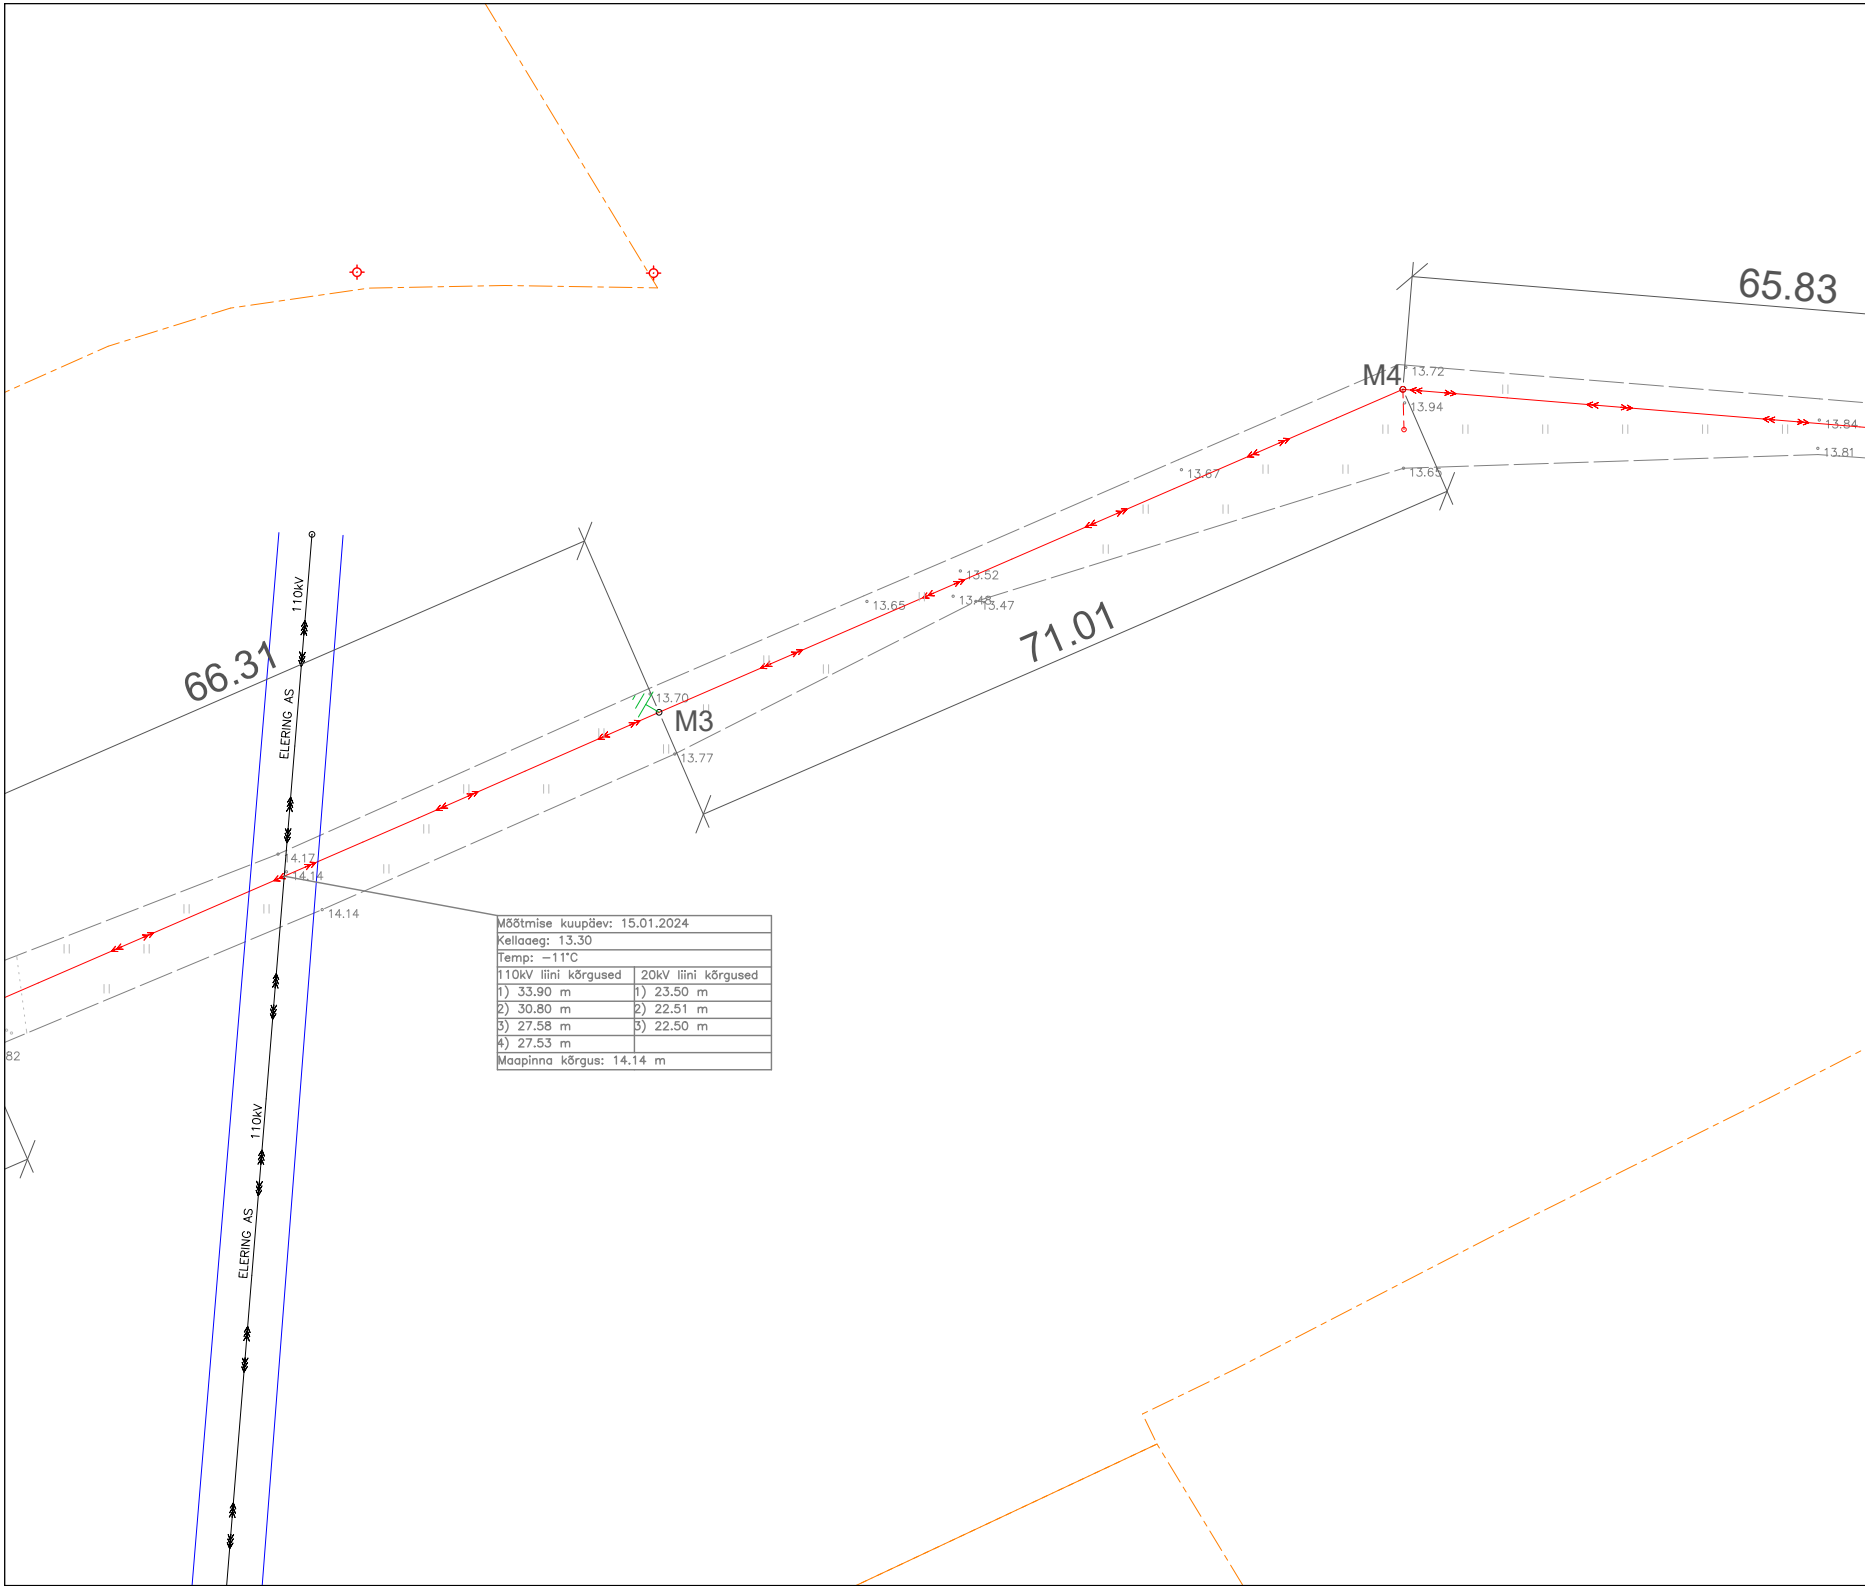
65.83
M4
13.72
13.94
13.84
13.81
13.67
13.65
13.52
13.65
13.48
13.47
71.01
66.31
110kV
ELERING AS
13.70
M3
13.77
14.17
14.14
14.14
82
110kV
ELERING AS

| Mõõtmise kuupäev: 15.01.2024 | |
|---|---|
| Kellaaeg: 13.30 | |
| Temp: −11°C | |
| 110kV liini kõrgused | 20kV liini kõrgused |
| 1) 33.90 m | 1) 23.50 m |
| 2) 30.80 m | 2) 22.51 m |
| 3) 27.58 m | 3) 22.50 m |
| 4) 27.53 m | |
| Maapinna kõrgus: 14.14 m | |

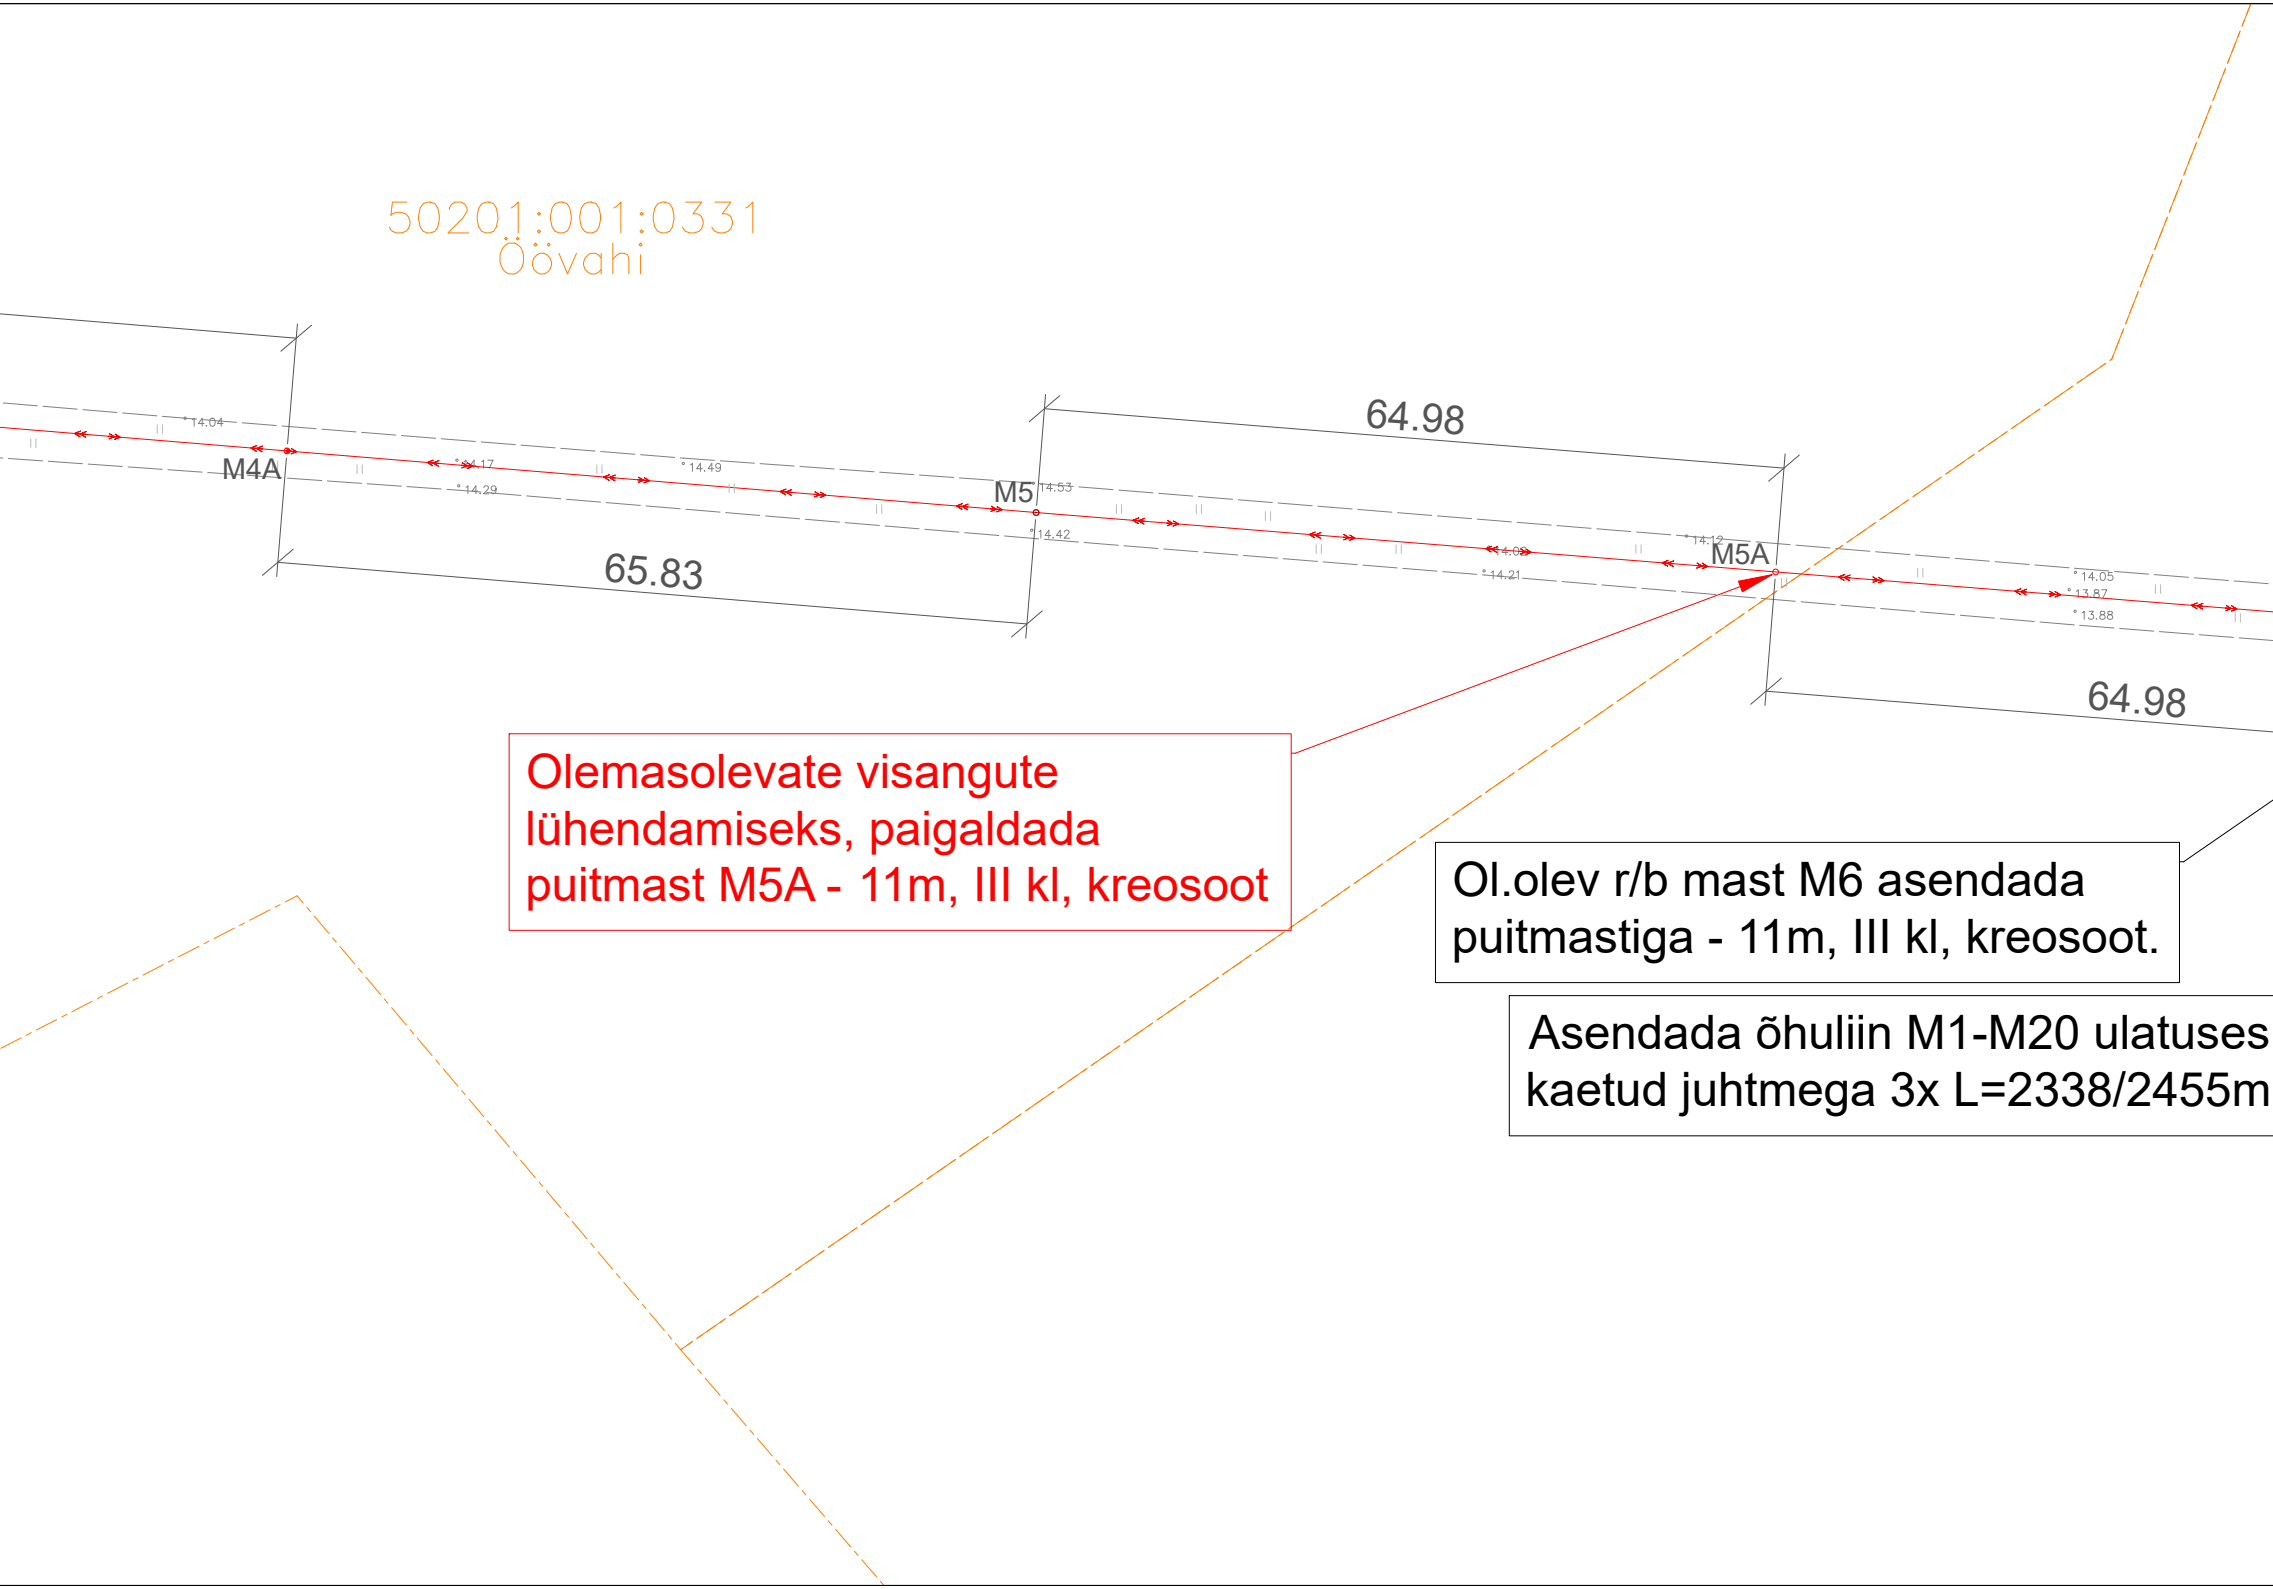
50201:001:0331
Öövahi
M4A
M5
M5A
64.98
65.83
64.98
14.04
14.17
14.29
14.49
14.53
14.42
14.12
14.09
14.21
14.05
13.87
13.88

Olemasolevate visangute lühendamiseks, paigaldada puitmast M5A - 11m, III kl, kreosoot

Ol.olev r/b mast M6 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses kaetud juhtmega 3x L=2338/2455m

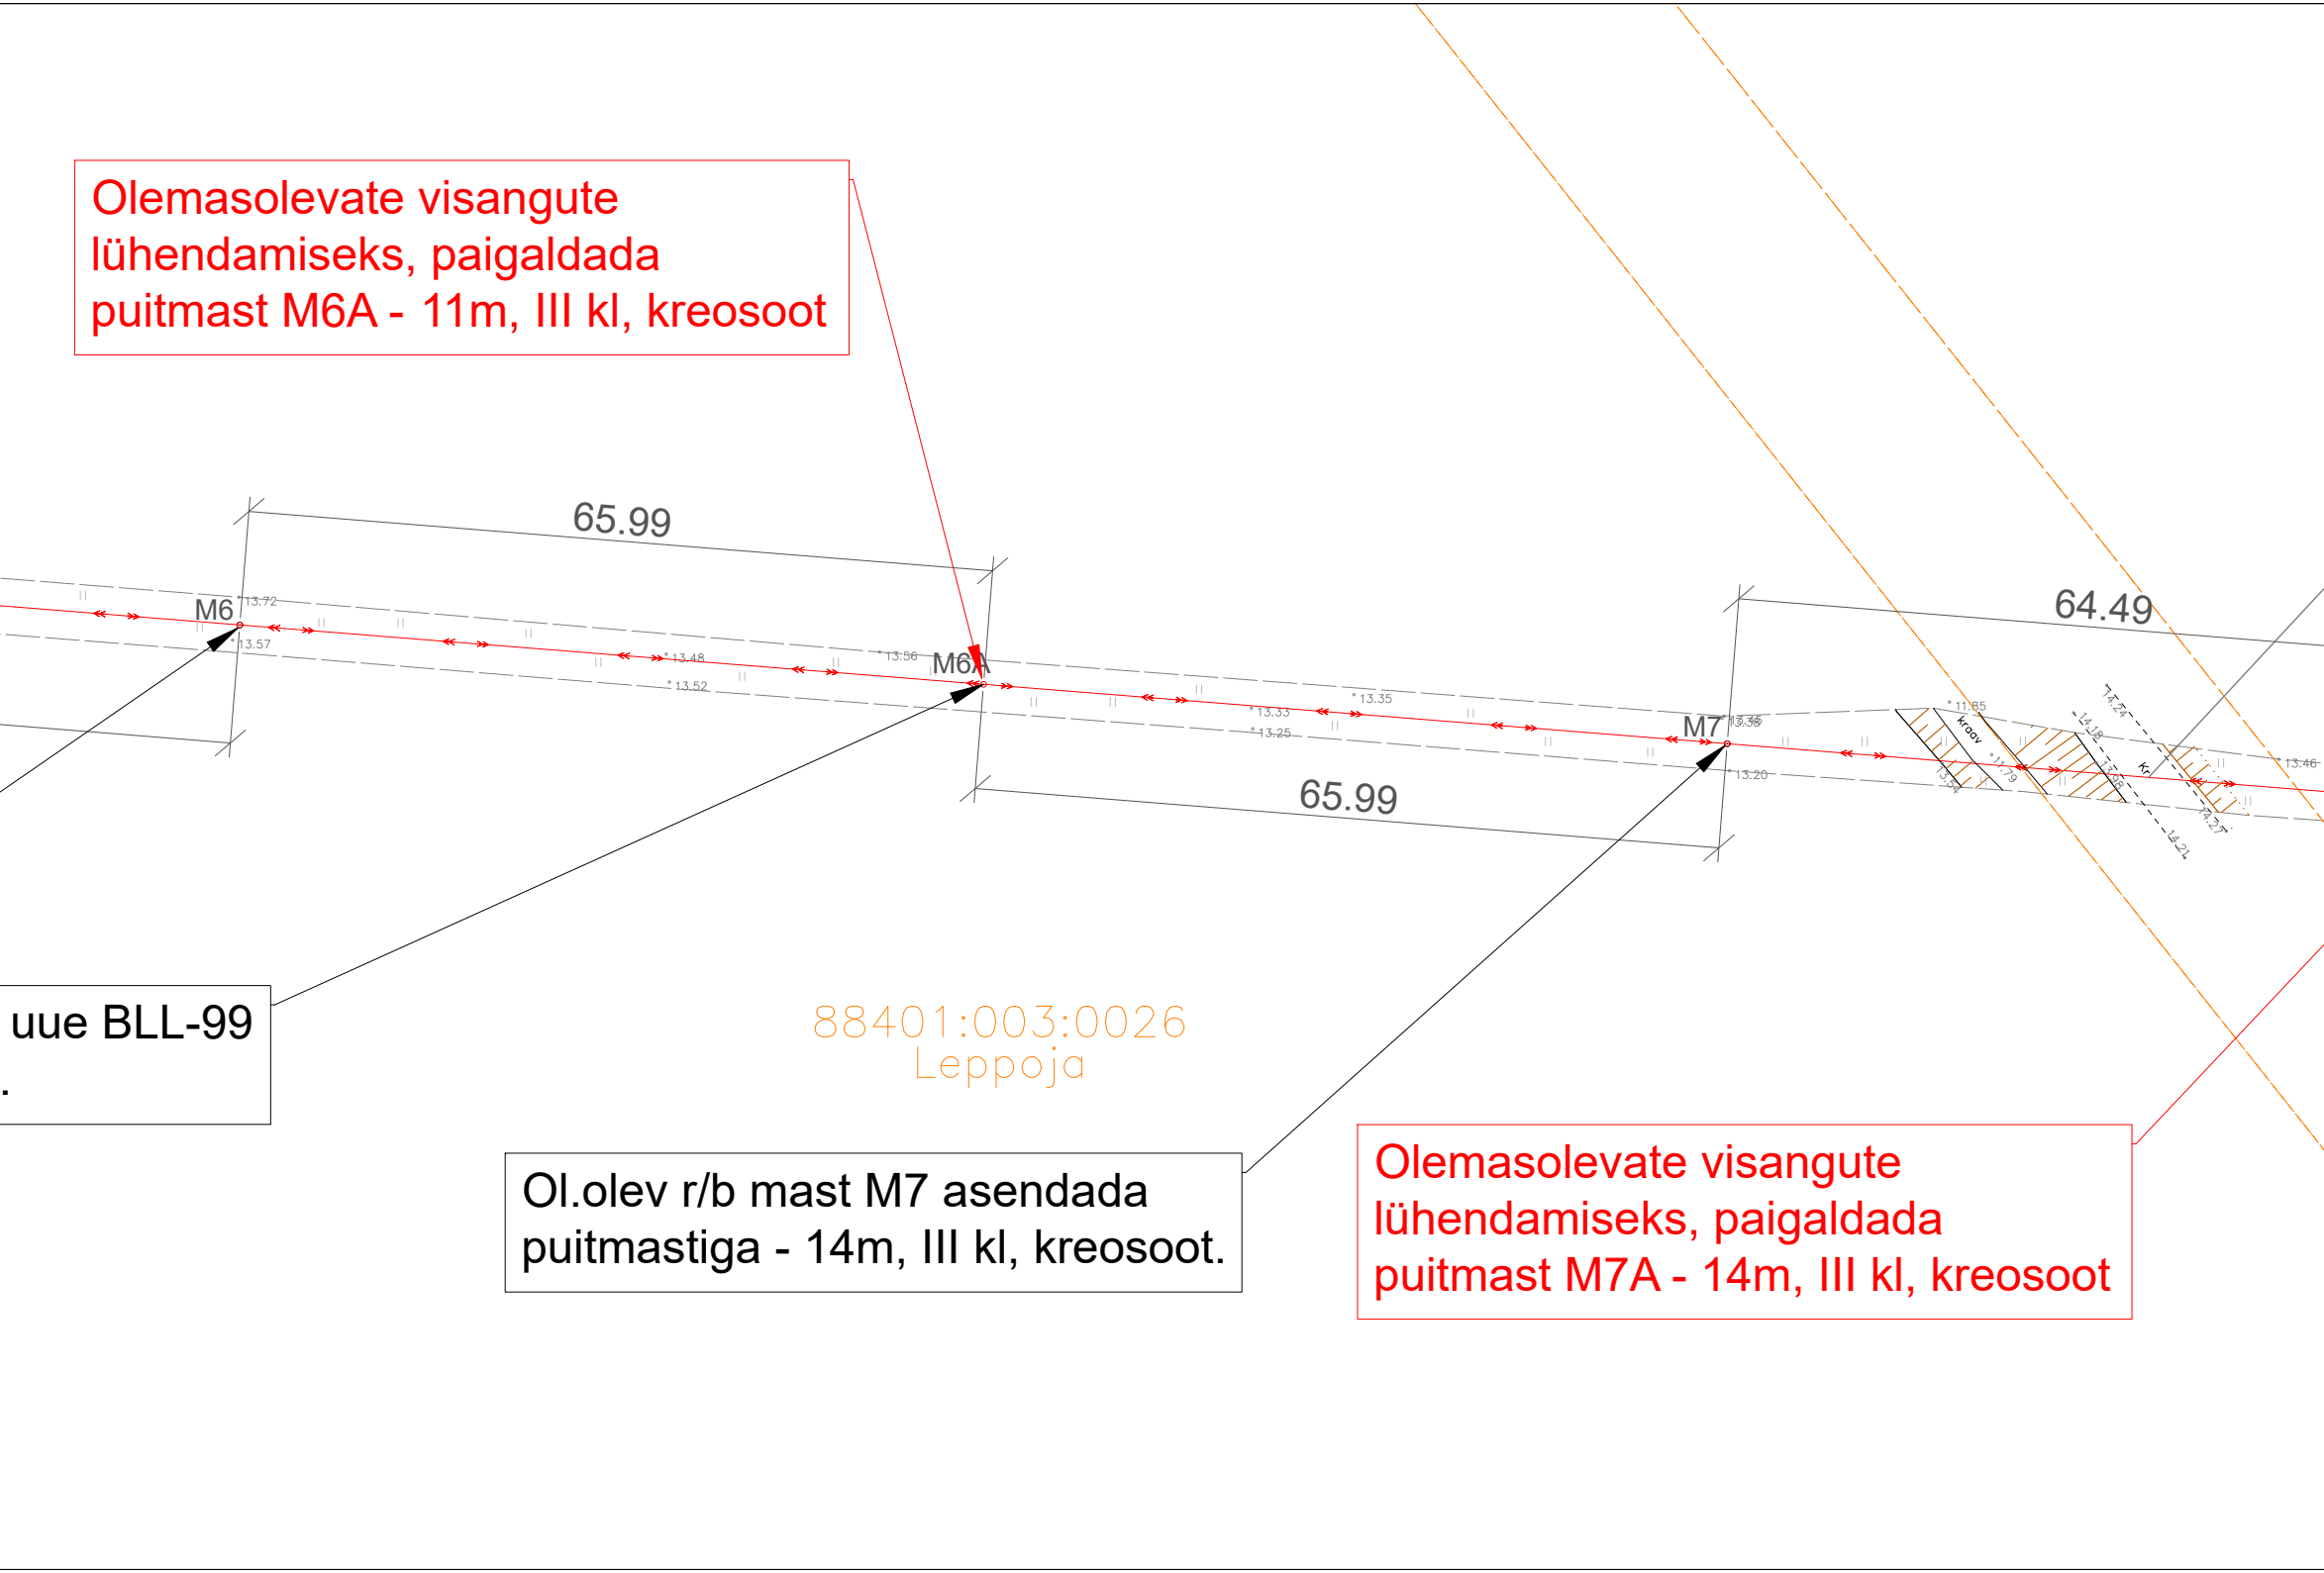
65.99
M6
13.72
13.57
13.48
13.52
13.56
M6A
13.33
13.25
13.35
M7
13.35
13.20
65.99
64.49
11.85
kraav
11.79
13.54
14.24
14.18
13.98
Kr
14.27
14.21
13.46
88401:003:0026
Leppoja

Olemasolevate visangute lühendamiseks, paigaldada puitmast M6A - 11m, III kl, kreosoot

uue BLL-99
.

Ol.olev r/b mast M7 asendada puitmastiga - 14m, III kl, kreosoot.

Olemasolevate visangute lühendamiseks, paigaldada puitmast M7A - 14m, III kl, kreosoot

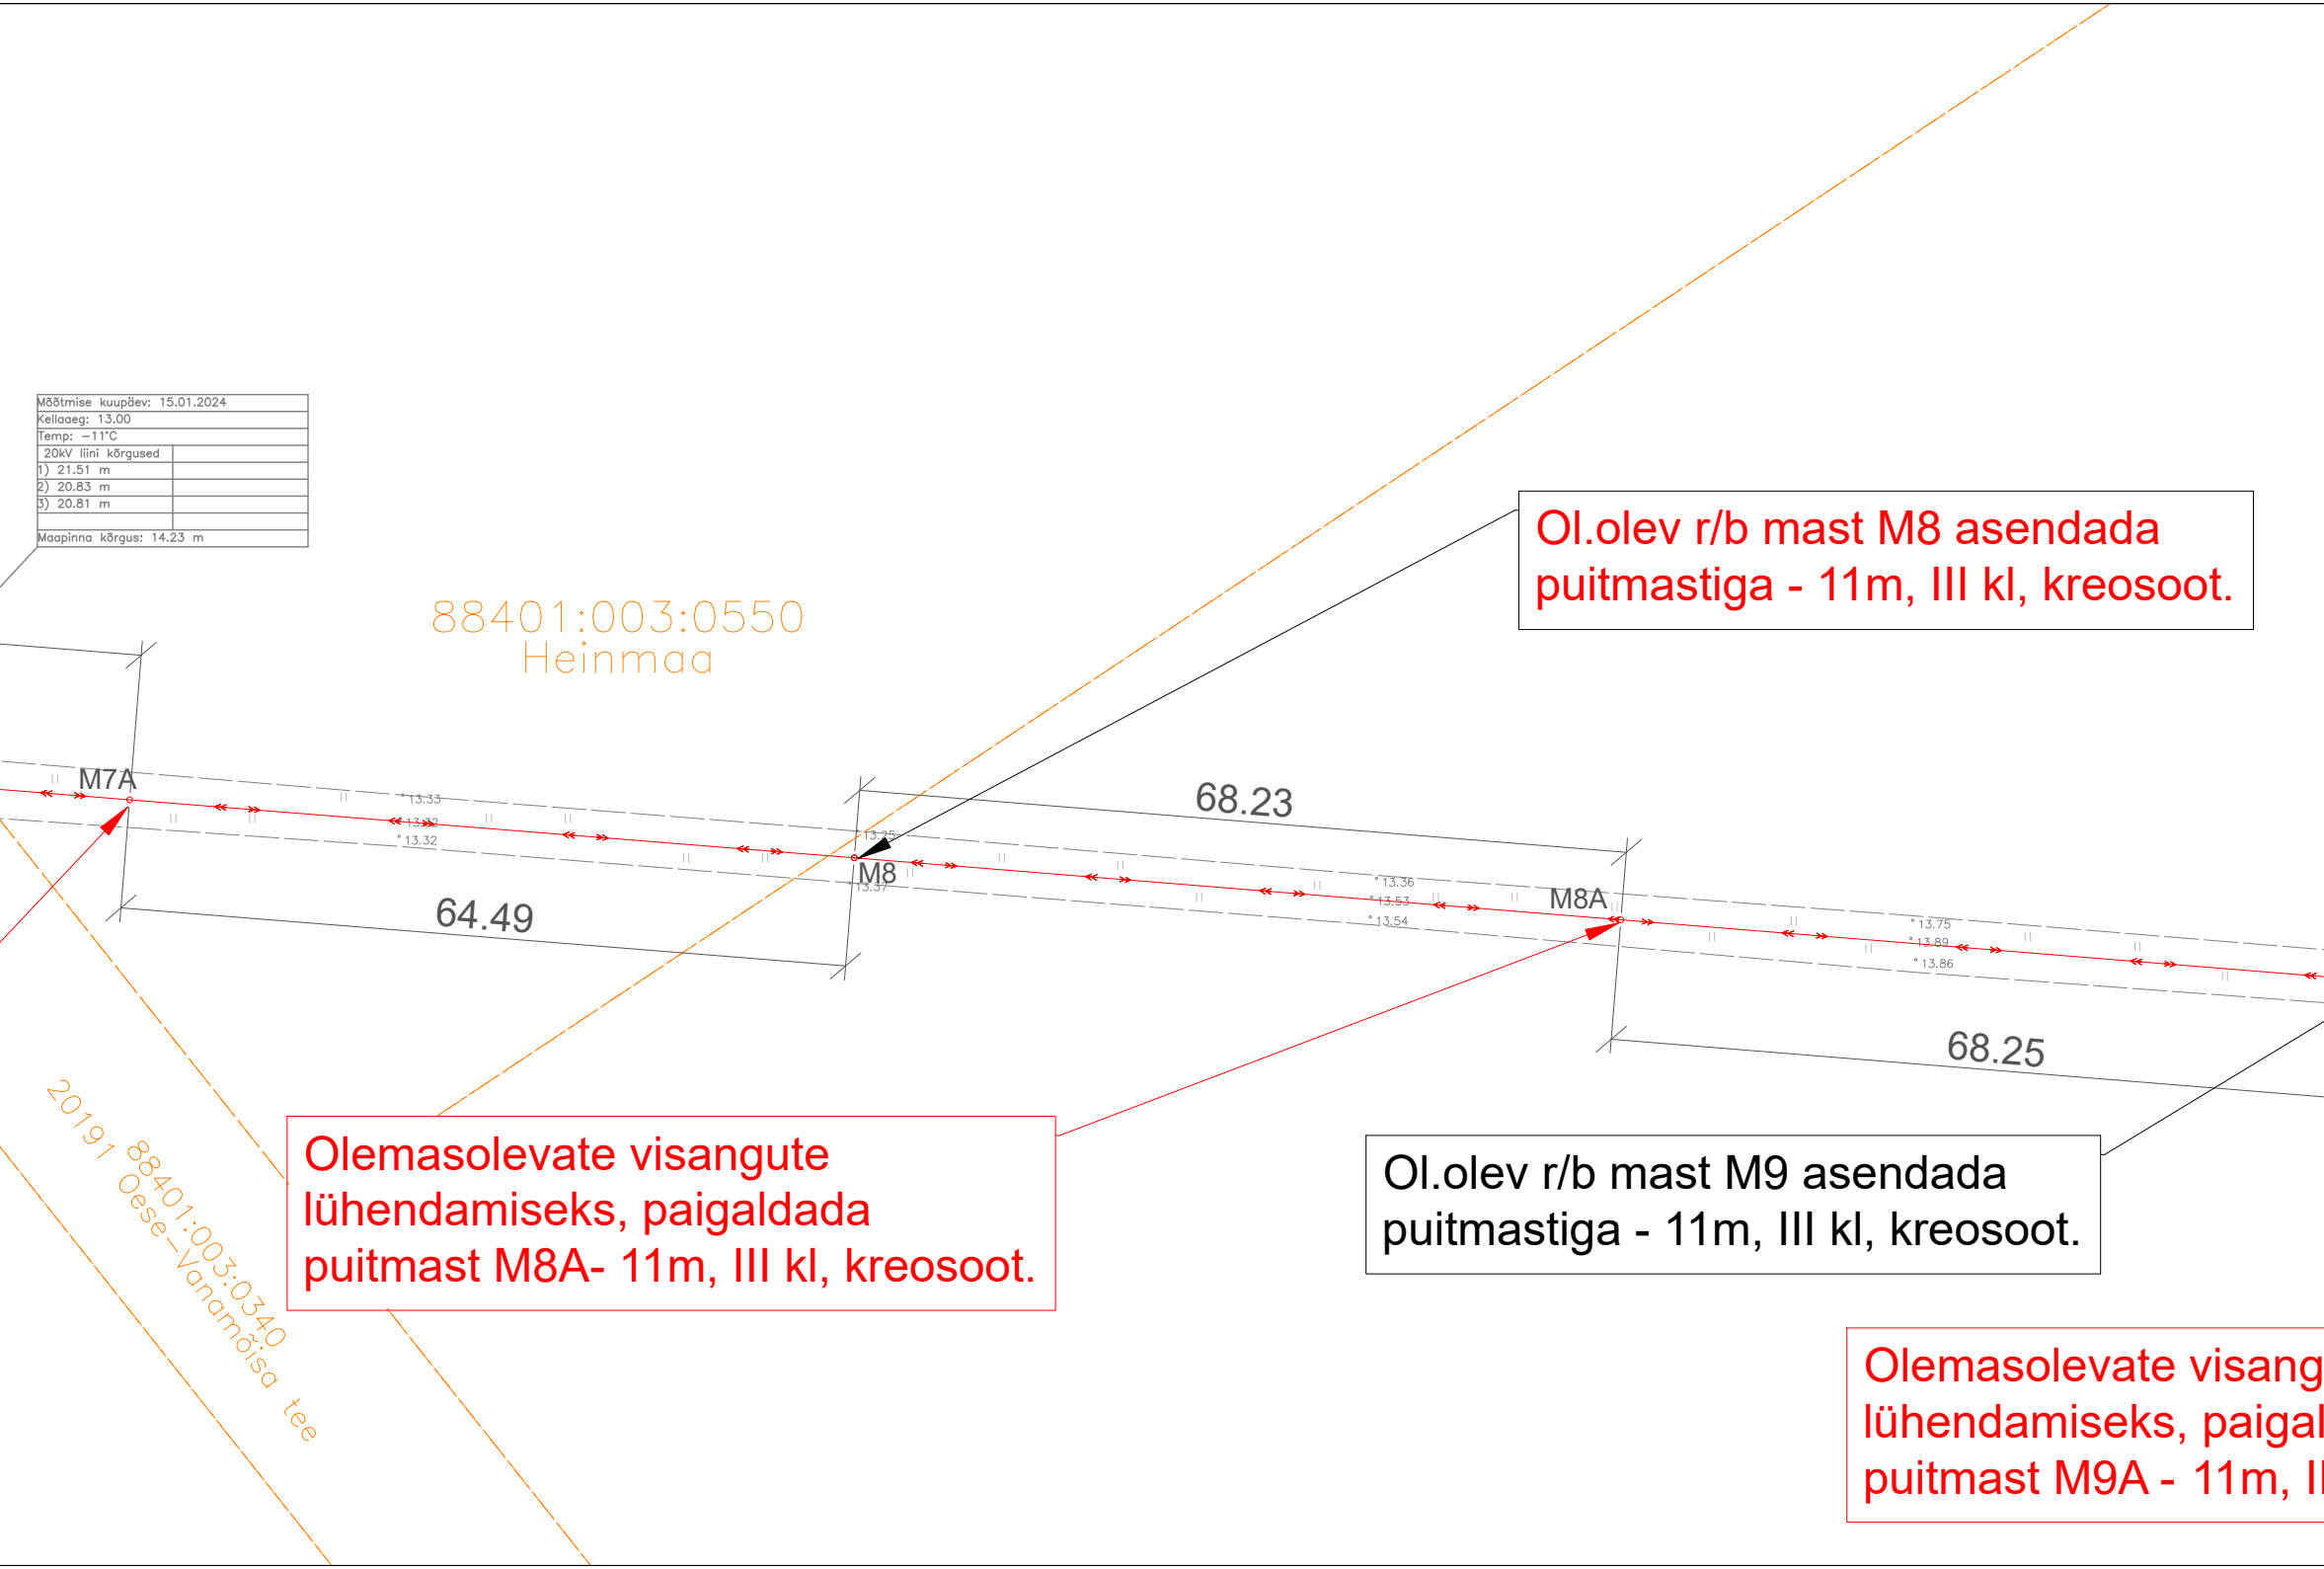
88401:003:0550
Heinmaa
20191 88401:003:0340
Oese–Vanamõisa tee
M7A
M8
M8A
64.49
68.23
68.25
13.33
13.32
13.32
13.25
13.37
13.36
13.53
13.54
13.75
13.89
13.86

| Mõõtmise kuupäev: 15.01.2024 | |
|---|---|
| Kellaaeg: 13.00 | |
| Temp: –11°C | |
| 20kV liini kõrgused | |
| 1) 21.51 m | |
| 2) 20.83 m | |
| 3) 20.81 m | |
| | |
| Maapinna kõrgus: 14.23 m | |

Ol.olev r/b mast M8 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Olemasolevate visangute lühendamiseks, paigaldada puitmast M8A- 11m, III kl, kreosoot.

Ol.olev r/b mast M9 asendada puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.

Olemasolevate visang
lühendamiseks, paigal
puitmast M9A - 11m, II

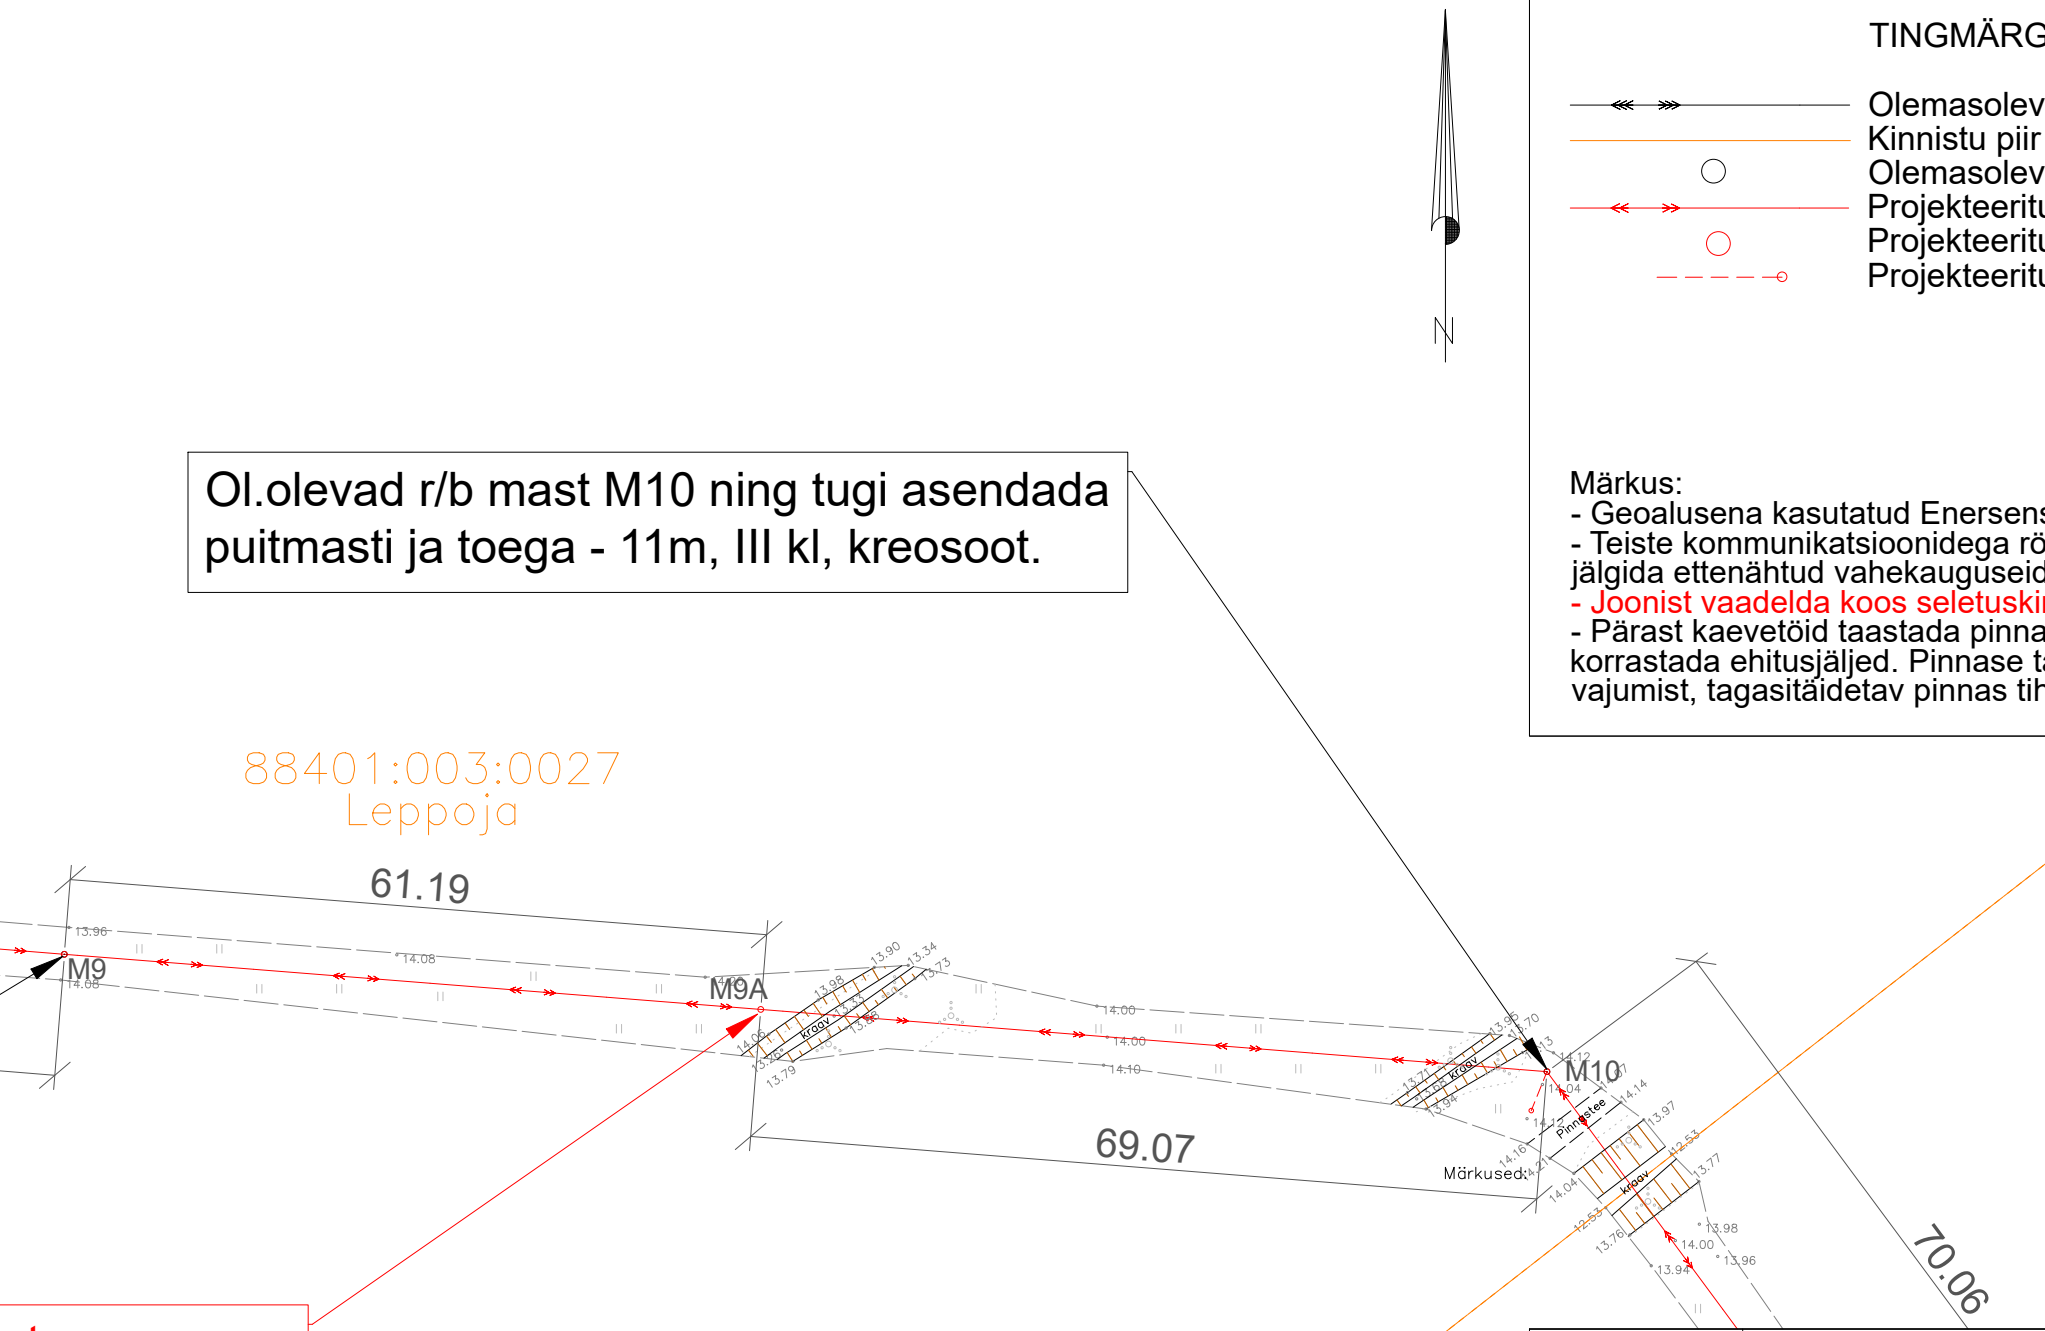
N
88401:003:0027
Leppoja
61.19
69.07
70.06
M9
M9A
M10
Kraav
Pinnastee
Märkused:
13.96
14.08
14.00
14.10
13.90
13.34
13.73
13.79
13.98
13.97
14.14
12.53
13.77
13.76
14.04
14.16
13.94
13.96
13.70

Ol.olevad r/b mast M10 ning tugi asendada puitmasti ja toega - 11m, III kl, kreosoot.

ute
dada
II kl, kreosoot.

## TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev kõrgepinge õhuliin
- Kinnistu piir
- ○ Olemasolev puitmast
- Projekteeritud KP õhuliin
- ○ Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112<br>Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 12.02.2024<br>Töö nr: 02/04/0602 |
| Töö nimetus: | Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine<br>Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla,<br>Märjamaa vald, Rapla maakond<br>LC0602 | E-mail: sander.kotter@enersense.com<br>Tel nr: +372 5547 836 | Joon nr: 001 / LK2<br>Mõõtkava:1:500 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Sander Kotter<br>Kontrollis: Janar Kubbi | |