
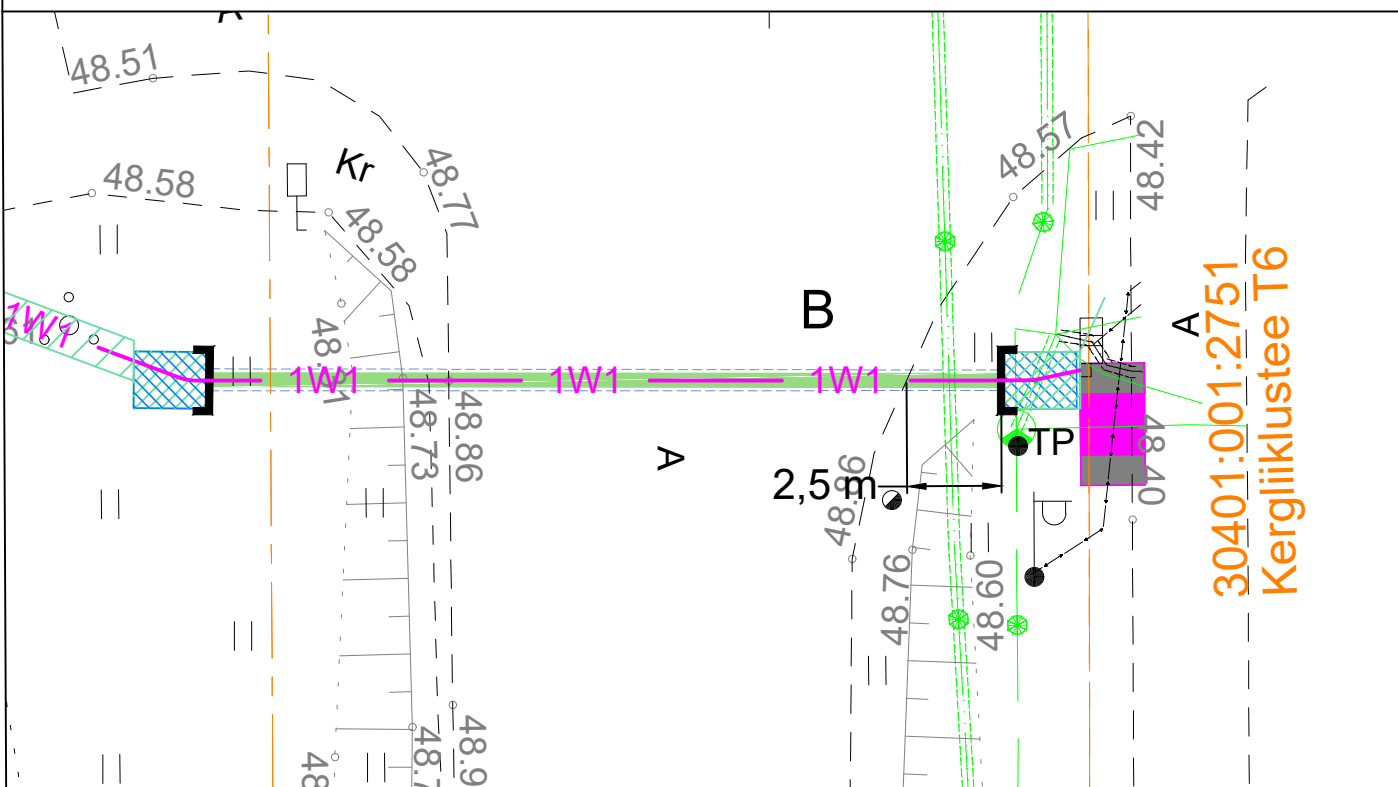


0,4 kV maakaabli ristumine kinnisel meetodil 15 Tallinn-Rapla-Türi tee T1-ga (km 5,91)

- 1W1 — 1W1 Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Puurimise lähtekaevik
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev sidetrass
- Katastriüksuse piir

Märkused:

1. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tehnovõrkude sügavused on orienteeruvad!
Enne kaavamist kutsuda kohale tehnovõrkude valdajad või omanikud sügavuste täpsustamiseks!

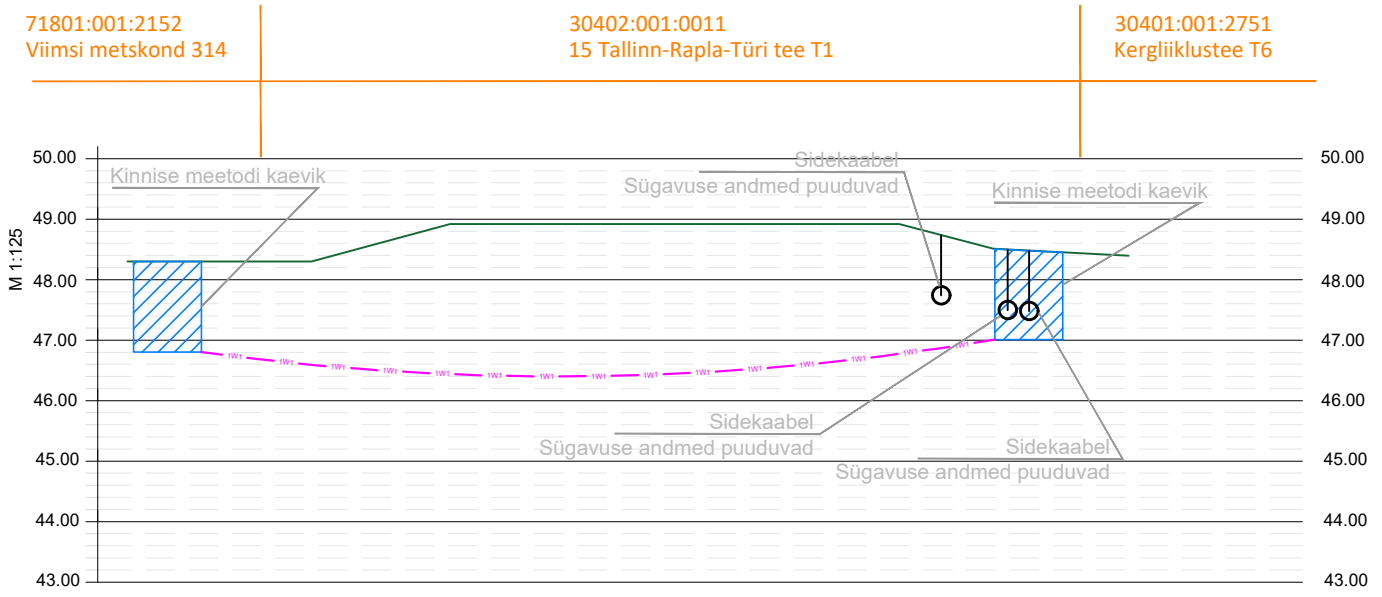

| | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Tellija: Elektrilevi OÜ | | Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee | Kuupäev: 18.09.2024 Töö nr: 24-122 Joonise nr: 003 Mõõtkava: M1:100 A4 |
| Töö nimetus: | Viimsi metskond 314 liitumine madalpingel, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond. LC1806. Tööprojekt. | Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 | |
| Joonise nimetus: | Ristmäväli | Kontrollis: Jaanus Kaldoja | |