
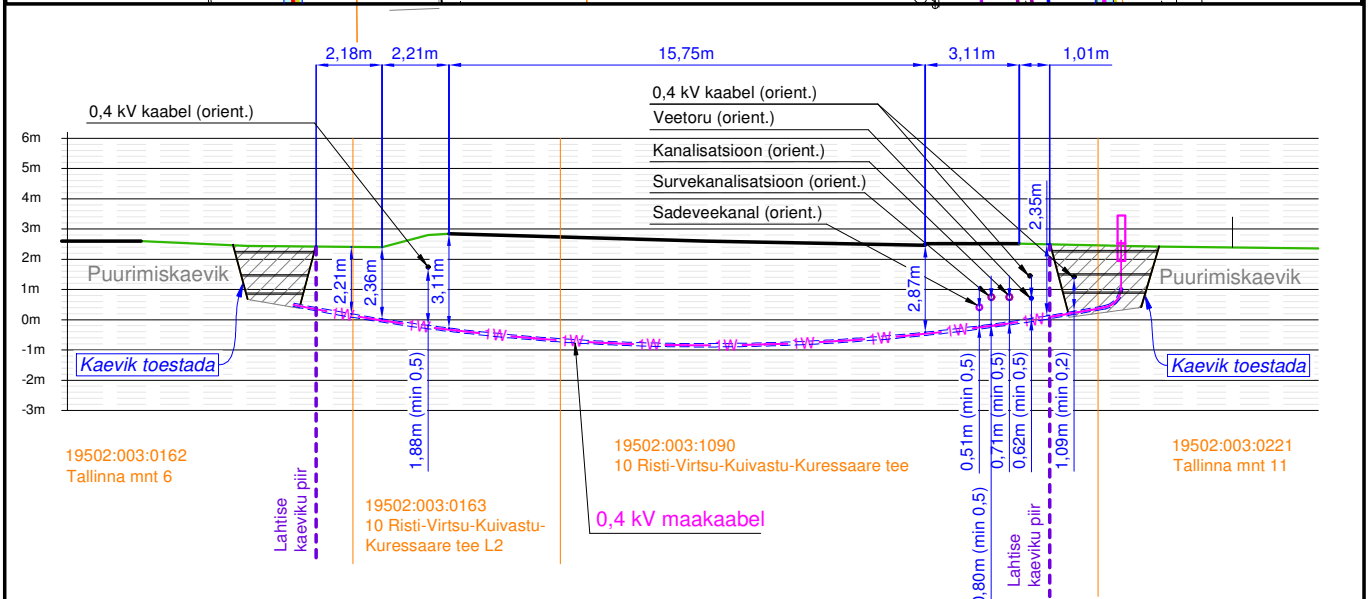


0,4 kV kaabli ristumine põhimaanteega nr 10 (Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, km 67,35)

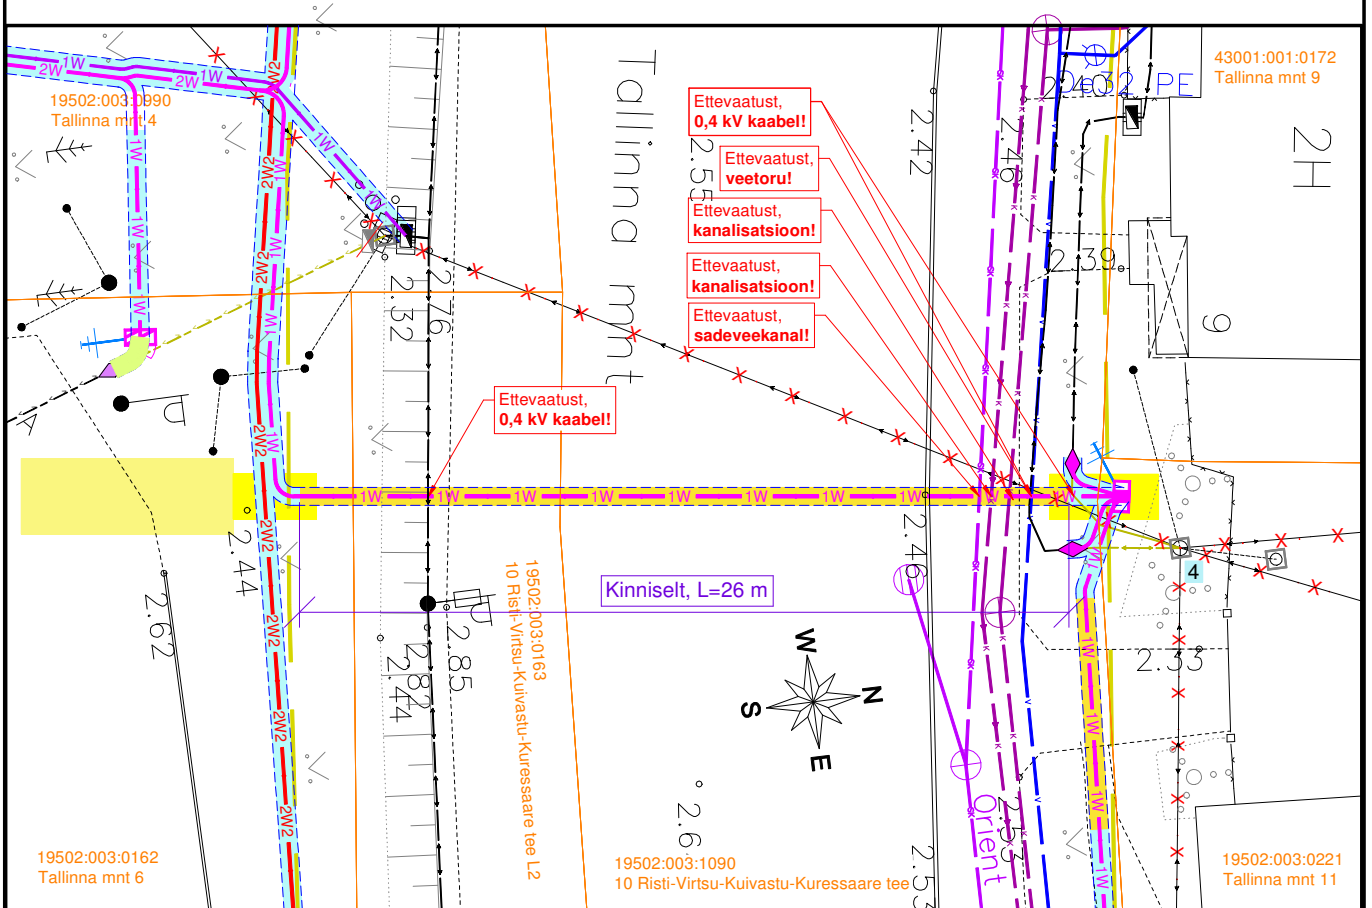

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=26 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:	Virtsu sadama liitumine elektrivõrguga keskpingel Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnumaa	Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	0,4 kV kaabli ristumine põhimaanteega nr 10	Joonise nr:	JT2703-7
<p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</p>	Projekteeris	Aro Kivisild	...2024
	Kontrollis	Mikk Reiter	...2024
Stadium	Tööprojekt	Möötkava	1:250
		Leht	3
		Lehti	4