

Tingmärgid:

1W1

Projekteeritud m/p kaabel kaevikus kaablikaitsetorus.

Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp

Olemasolev õhuliini puitmast

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK242542
Suur tee 45 kinnistu elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund maantee suunas.
Peakaitse kilbis: 3x16A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00810840-P.
Maapinna kõrgus ±0,00=31,75

58701:001:0150
Suur tee 45

Paigaldada maandus liitumiskilbile, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50 PVC
450N toru, min 2m kilbi seinast! Ots tuua
maapinnale ja sulgeda.

Puude ja kraaviga ristumisel kaabli paigaldus teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,0m sügavusele olemasolevast kraavi põhjast.
D110 PE 1250N, L=27m

58701:001:0200
Suur tee 47


X = 6493350
Y = 687450

RIIGITEE KAITSEKÜÜND
30m TEE ÄÄREST

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (Sofia AJ F2 M4 - LK242542),
 $L_{trass}=46m$ ($L_{kaabel}=58m$), nr MPL450921.
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 750N kaablikaitsetorus.
v.a. kinnisel meetodil kaabli paigaldus D110 1250N kaablikaitsetorus.

Olemasolev Sofia AJ F2 õhuliini puitmast.
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik ja maandus !

Lahtise kaeviku piirid!
Olemasolev õhuliini mast asub tee nõlvas !
Kaevetöödega kahjustatud nõlv tuleb
taastada varasemasse olukorda !

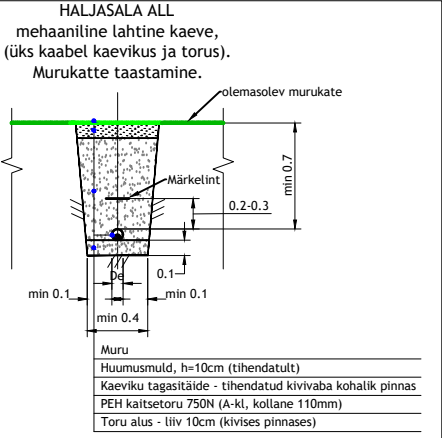

MÄRKUSED:

- GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 15348G , (KOOST 08.2026),
(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
- ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE
VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
- KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTEENÄHTUD KORRAS
- ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDESEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
- KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
- RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÖLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
- RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA
JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS -
" MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Märkused:
Koordinaadid L-EST97-süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 04.09.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	15348G	OBJEKT Suur tee 45 elektriliitumine		
TÖÖ KOOD	LC5689	AADRESS Tartu maakond Peipsiääre vald Kolkja alevik		
KOOSTAS	A. Kasak	FAIL	15348G geoalus	
KONTROLLIS	M. Sepp	MÖÖTKAVA	LEHT	JOONIS
MÖÖDISTATUD	31.08.26	1:500	1 / 1	Geodeetiline alusplaan

Kirjanurk

TEL069987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA:							
Projekti juht:	H. Lomp		ELEKTRILEVI OÜ							
TOIMING			VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JOONISE LIIK		TÖÖJOONIS			
PROJEKTI NIMI:			JOONISE NIMI:					MÕÖTKAVA		
Suur tee 45 kinnistu liitumine elektrivõrguga			Asendiplaan					M1:500		
Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond										
 AS STIK-ELEKTER Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik Paide linn, Järva maakond Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee			KUUPÄEV:		KOOD		MUUDAT.			
			15.09.2026							
			TÖÖ NR:		JOONIS NR:		LEHT:		LEHTI:	
			LC5689		EL-1		1		1	