



MÄRKUSED:

1. KÄESOLEV PROJEKT ON KOOSTATUD LÄHTUVALT ELEPORT OÜ TELLIMUMUSELE.
2. PROJEKTI ASENDIPLAANI KOOSTAMISEL ON ALUSEKS VÕETUD OÜ KIRJANURK GEODEETILINE ALUSPLAAN TÖÖ NR. 11598G - 15.03.2024.
3. ENNE EHTUSTÖÖDE ALUSTAMIST MÄÄRATA OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE TÄPSED SÜGAVUSED.
4. KÕIK EHTUS- JA ELEKTRITÖÖD TEOSTADA KOOSKÖLAS KEHTIVATE EHTUSNORMIDE JA EESKIRJDEGA.
5. SIDEKAABELID PAIGALDADA KAITSETORUSSE DE 50MM 450N, ELEKTRIKAABLI VASTAVALT JOONISE VIIDEDELE.
6. KAABLI RISTUMISEL VÕI LÄHEASEL KULGEMISEL OLEMASOLEVATE TEHNOVÕRKUDEGA LÄHTUDA VASTAVA TEHNORAJATISE KAITSEVÕNDIS TEGUTSEMISE KORRAST, PROJEKTI KOOSKÖLASTUSES KIRJELDATUD TINGIMUSTEST JA PIDADA KINNI NORMIKOHASTEST VAHEKAUGUSTEST.
7. PUUDE JA PÕOSASTE KASVUTSOONIS ON PUU JA PÕOSASTE VÕRA VIGASTAMINE VÕI MAHAVÕTMINE KEELATUD! VÄLTIDA PUU JUURESTIKU VIGASTAMIST KAEVETÖÖDE KÄIGUS, TEOSTADA PUU JUURESTIKU ILNMEMISEL TÖID KÄSITSII!
8. KAEVETÖÖDE JÄRGSILT TAASTADA HALJASTUSE JA KATENDITE ENDINE OLUKORD JA KORRASTADA EHTUSJÄLJED. PINNASE TÄITMISEL ARVESTADA HILISEMATE VAJUMISTEGA, TAGASITÄIDETAV PINNAS TIHENDADA.

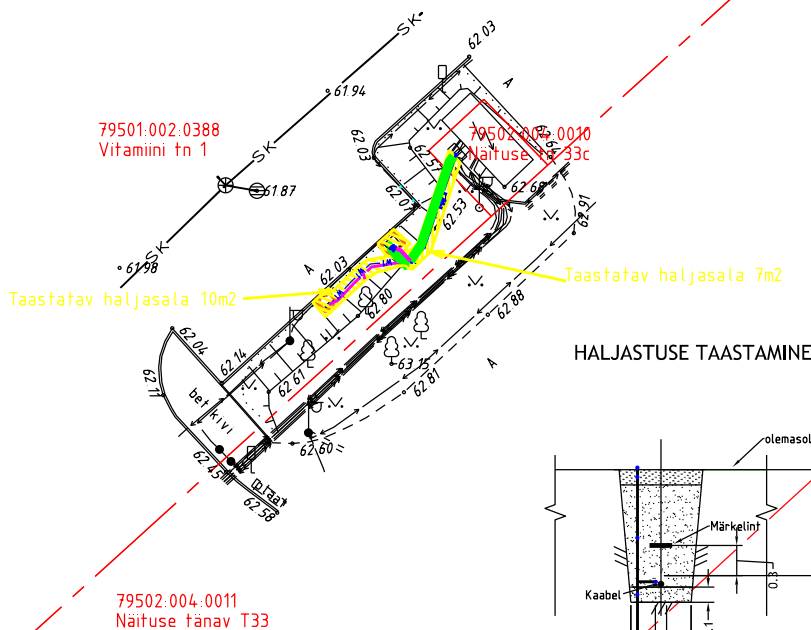

HALJASTUSE TAASTAMINE

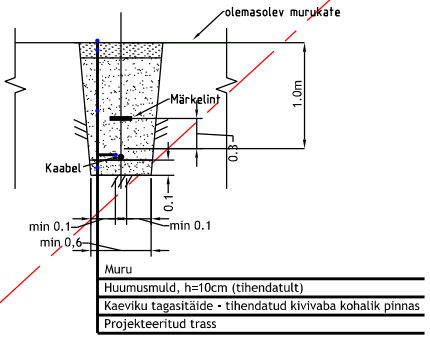

TINGIMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDEKAABEL CAT6 UTP, KAITSETORUS DE50 750N
- 1W1 1W1 PROJEKTEERITUD ELEKTRIKAABEL KAITSETORUS DE110 (750N)
- 2W1 2W1 PROJEKTEERITUD 2x ELEKTRIKAABEL KAITSETORUS DE110 (750N)
- PROJEKTEERITUD VUNDAMENT, KOOS PÕRKEPOSTIDEGA, LAADIJAGA DELTA UFC200
- PROJEKTEERITUD VUNDAMENT, KOOS PÕRKEPOSTIDEGA, LAADIJAGA ENSTO CHAGO PRO
- MAANDUS
- SK OLEMASOLEV SADEKANALISATSIOONI TRASS
- OLEMASOLEV TÄNAVAVALGUSTUSE MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEV KESKPINGEKAABEL
- TAASTATAV HALJASALA
- KAITSETORU

Märkused:  
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis  
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 17.03.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	11598P	OBJEKT	Vitamiini 1 autolaadijate paigaldus		
TÖÖ KOOD		AADDRESS	Tartu maakond, Tartu linn, Vitamiini tänav 1		
KOOSTAS	R. Kitsing	FAIL	11598P Taastamise joonis		
KONTROLLIS	K.Loite	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	19.04.2024	1:500	1 / 1	TAASTAMINE	



Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848  
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543  
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa