



TINGMÄRGID

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev madalpinge maakaabel
	Olemasolev veetoru
	Olemasolev kanalisatsioonitoru
	Olemasolev sidekaabel



TÜHERMAA/HEINAMAA/PINNASTEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).

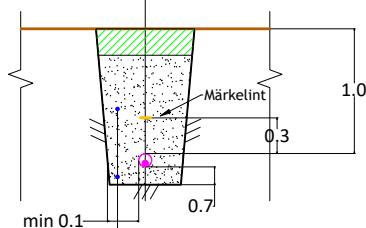

Kaeviku tagasitäide - kohalik kivivaba pinnas
PVC 160 kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

77301:002:3260
Jaama tee

77301:002:0029
Jaama tee 8

Lõigus 1 - JM1:
AXPK4G120 (ol.olev kaabel)
MPL446821 (uus kaabli tunnus)
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus
L=4m (trass) / 4m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 0,7m)

Taastada pinnas!
S=31m²

LK240173 (1-koh, Pk 3x10A)
JK72028 (3-koh)
h=ol.oleva maapinna järgi
Kilpide teenindusküljed tee poole.

77301:002:0287
Jaama tee 6a

1.434

64.46

64.34

64.22

63.97

NB!

Jaama tee 8 kinnistul tehnikaga võimalikult vähe liikuda ning tehnikat mitte hoiustada!
Kaeviku tagasitäide korralikult tihendada, et vältida pinnase ära vajumist!

Lõigus 1 - JM1:

Ol.olev 4x120mm² maakaabel MPL370112
tõmmata kaitsetorust välja ning paigaldada lahtisel kaevel lõigus 1-JK72028.

Lõigus JK72028 - JM1:

AXPK4G120 (uus kaabel)
MPL370112 (ol.olev kaabli tunnus)
Lahtisel kaevel PVC 110 450N kaitsetorus
L=5m (trass) / 8m (kaabel) / 7m (kaitsetoru)
(paigaldussügavus 0,7m)

MÄRKUSED:

- Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 509411.
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrestada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilis alusplaani (töö nr 260218G4). Koostamise aeg: 18.02.2026; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellijä:



Address: Lootuse 6 Össu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Reg nr: 11445550

Telefon: 5260354

e-mail: roland.molder@enersense.com

Projekteerija: Roland Mölder

Kontrollija: Siim Holtsmann

Kuupäev: 15.04.2026

Töö nr: LC4856

Joonise nr: 01

Mõõtkava: M1:250/A4

Muudatus: Ver 1

Töö nimetus:

Jaama tee 6a kinnistu liitumine madalpingel.
Tabivere alevik, Tartu vald, Tartu maakond

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN