
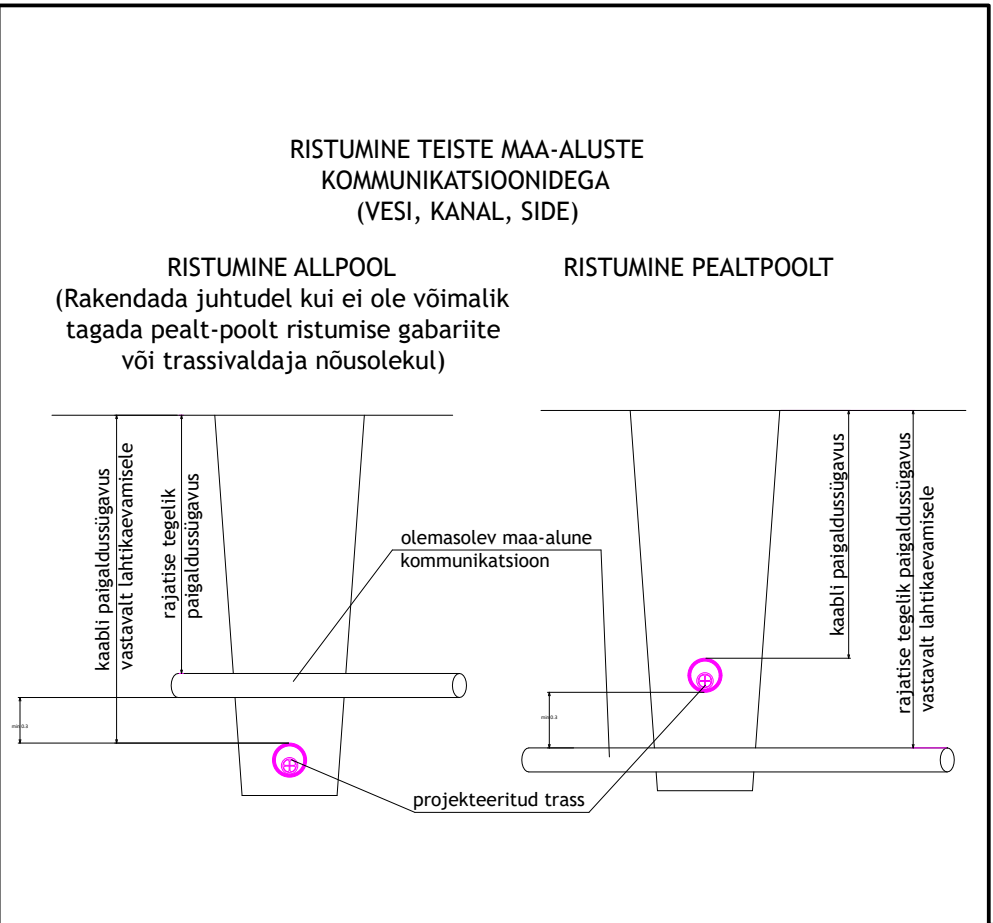
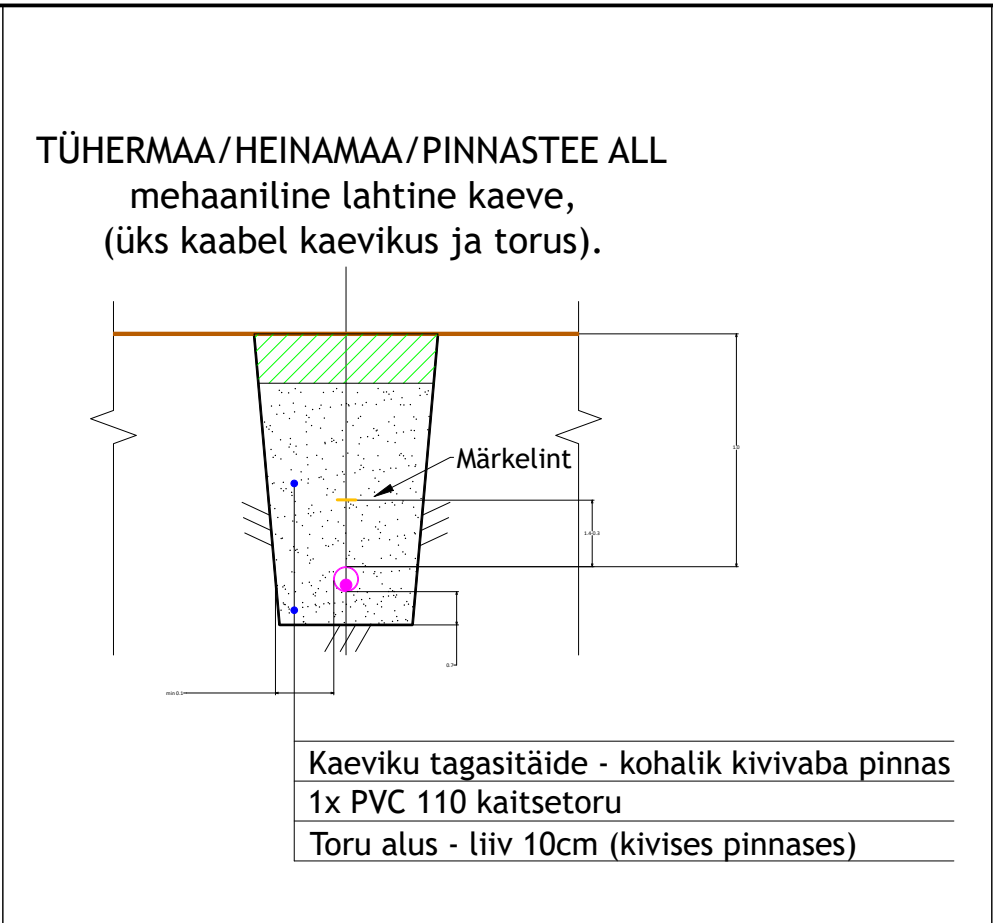
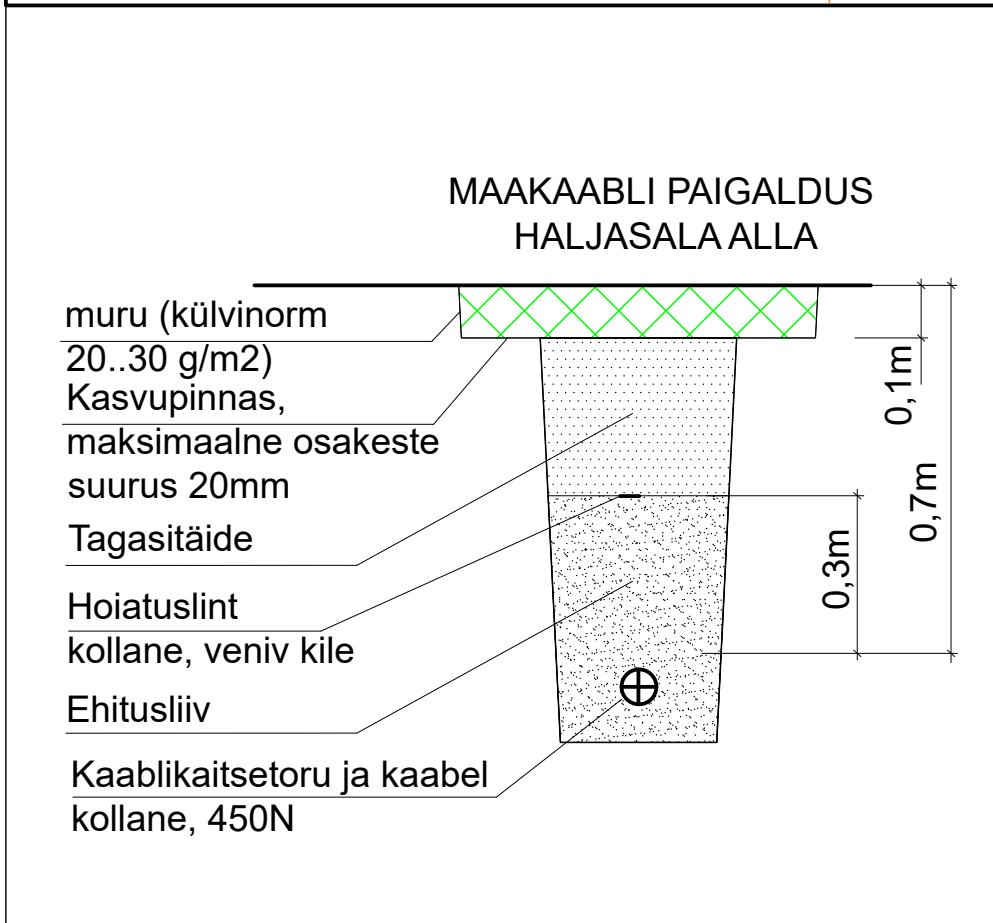


TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev sidekaabel
	Olemasolev madalpinge maakaabelliin
	Olemasolev keskpinge õhuliin
	Taastatav haljasala



MÄRKUSED:

- Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 470976.
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälg. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagastatav pinnas tihendada.
- Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanidena on kasutatud:

- EnerSense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr 240502G3). Koostamise aeg: 02.05.2024; Koordinaadid: L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellij:	eletrilevi	Address:	Lootuse 6 Örsu küla Kamja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 10.07.2024
Töö nimetus:	Heko linahoida kindistu lülitamine madalpingel, Kaimi küla, Elva vald, Tartu maakond	Reg nr:	11445550	Töö nr: LC1435
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Telefon:	5260354	Joonise nr: 01
		e-mail:	roland.molder@enersense.com	Mõõtkava: M1:500/A1
		Projekti:	Roland Molder	
		Kontrollija:	Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1