


Ristmeväli RV-1 (M 1:250)

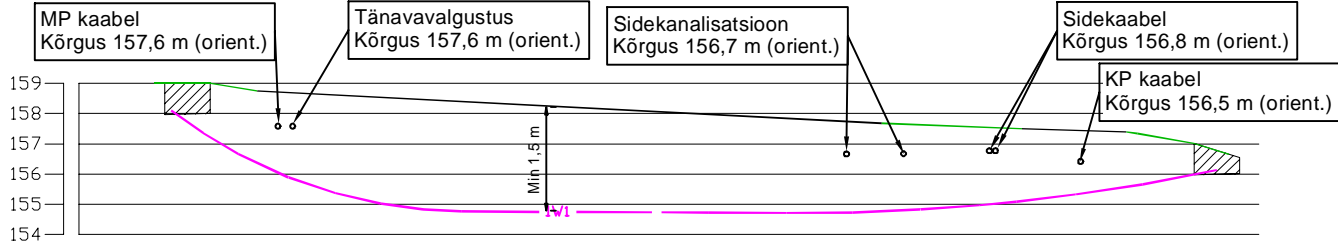

Märkused

1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5-7,0).
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendusteguriga 0,98.
5. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Tänavakatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
6. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatise asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatise valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatise vahetus läheduses töötamisel. Kohati ei ole olemasolevate rajatiste täpne asukoht ja kõrgus valdajatele teada. Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.

Tingmärke

— IV1 —

Projekteeritud MP maakaabelliin

Projekteeritud liitumis- ja jaotuskapp

—<>>>—<>>>—

—<>>>—<>>>—

—K—

—V—

—S—

—●—

—

Olev KP kaabel
Olev MP kaabel
Olev kanalisatsioon
Olev veetorustik
Olev sidekanalisatsioon
Olev sidekaabel
Katastriüksuse piir

ProjektValga mnt 23a kinnistu elektriliitumine Otepää linnas Otepää vallas Valgamaal						TellijaElektrilevi OÜ		
<div>LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348</div>	JoonisAsendiplaan					Joonise nrLC1608-1		
	Projekteeris	K. Kangro		16.05.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:750	
	Kontrollis	K. Kangro			+372 53045971	Staadium		
	Projekti juht					KeelEST	Leht1	Lehti1