

Saatja: Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

Saadetud: 22.09.2023 12:33

Adressaat: info transpordiamet <info@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Harjumaa Kuusalu vald Kahala küla Mustikanurga kinnistu liitumine madalpingel, LR9350

Manused: image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; image007.png; image019.png; image020.png; TRAM taotlus\_kooskolastada\_tehnovorgu\_ja\_rajatise\_projekt.asice

Tere,

Palun määrata projekti kooskõlastus „Harjumaa Kuusalu vald Kahala küla Mustikanurga kinnistu liitumine madalpingel, LR9350“ mulle täitmiseks.

Lugupidamisega

**Lauri Rahe**

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet

**From:** Egle Ninep-Kaselt <egle.ninep@enersense.com>

**Sent:** Wednesday, September 20, 2023 10:19 PM

**To:** Lauri Rahe <Lauri.Rahe@transpordiamet.ee>

**Subject:** RE: Harjumaa Kuusalu vald Kahala küla Mustikanurga kinnistu liitumine madalpingel, LR9350

Tere,

Edastan manuses muudetud projekti.

Mustikanurga kinnistule tõstetud kaabel kohe kinnistu alguseset ja samuti märgitud Peedumaa mahaõit ja selle alla rajamine kinnisel meetodil.

Parimat,

**Egle Ninep-Kaselt**

Nooreprojekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5597 1898

E-mail: [egle.ninep@enersense.com](mailto:egle.ninep@enersense.com)

Address: Mõigu 3 10112 Tallinn

[www.enersense.ee](http://www.enersense.ee)



**From:** Lauri Rahe <[Lauri.Rahe@transpordiamet.ee](mailto:Lauri.Rahe@transpordiamet.ee)>

**Sent:** Friday, September 15, 2023 10:21


**To:** Egle Ninep-Kaselt <[egle.ninep@enersense.com](mailto:egle.ninep@enersense.com)>

**Subject:** FW: Harjumaa Kuusalu vald Kahala küla Mustikanurga kinnistu liitumine madalpingel, LR9350


Tere,

Lisandunud muudatused:

1. Riigiteel nr 11276 km 1,60 paremal pool, kus geoportaalis on näha pinnaskattega mahasõit ja mis geoalusel ei kajastu, lubame lahtisel meetodil kaabli paigaldust mahasõiduga ristumisel ainult erandjuhul. Kinnisel meetodil kaabli paigaldamisel arvestada puurimiskaevikute lubatud minimaalse kaugustega katte servast ja puurimissügavusega minimaalselt 1,2m toru peale.

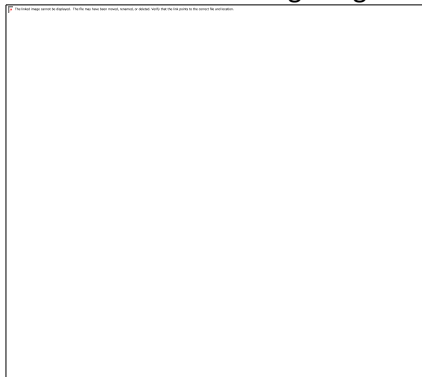

2. Transpordiameti seisukoht on et riigiteel nr 11276 km 1,25-1,33 teemaale, paremale poole projekteeritud maakaabli lahendusvariant ei sobi. See on asjatu riigimaa koormamine. Alternatiivne variant – kavandada kaabli ristumiskoht km 1,33. Kaabli rööpne kulgemine, vasakul pool, eramaal kuni projekteeritud liitumiskilbi LK222550 asukohani.

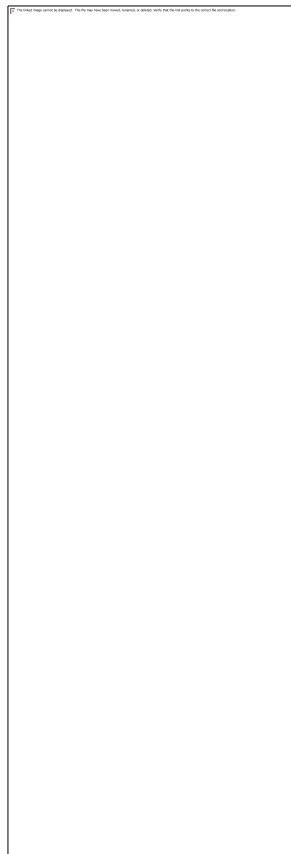

Lugupidamisega

**Lauri Rahe**

peaspetsalist

planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 55679183

[www.transpordiamet.ee](http://www.transpordiamet.ee)

Pargi 3a / Viljandi / Transpordiamet