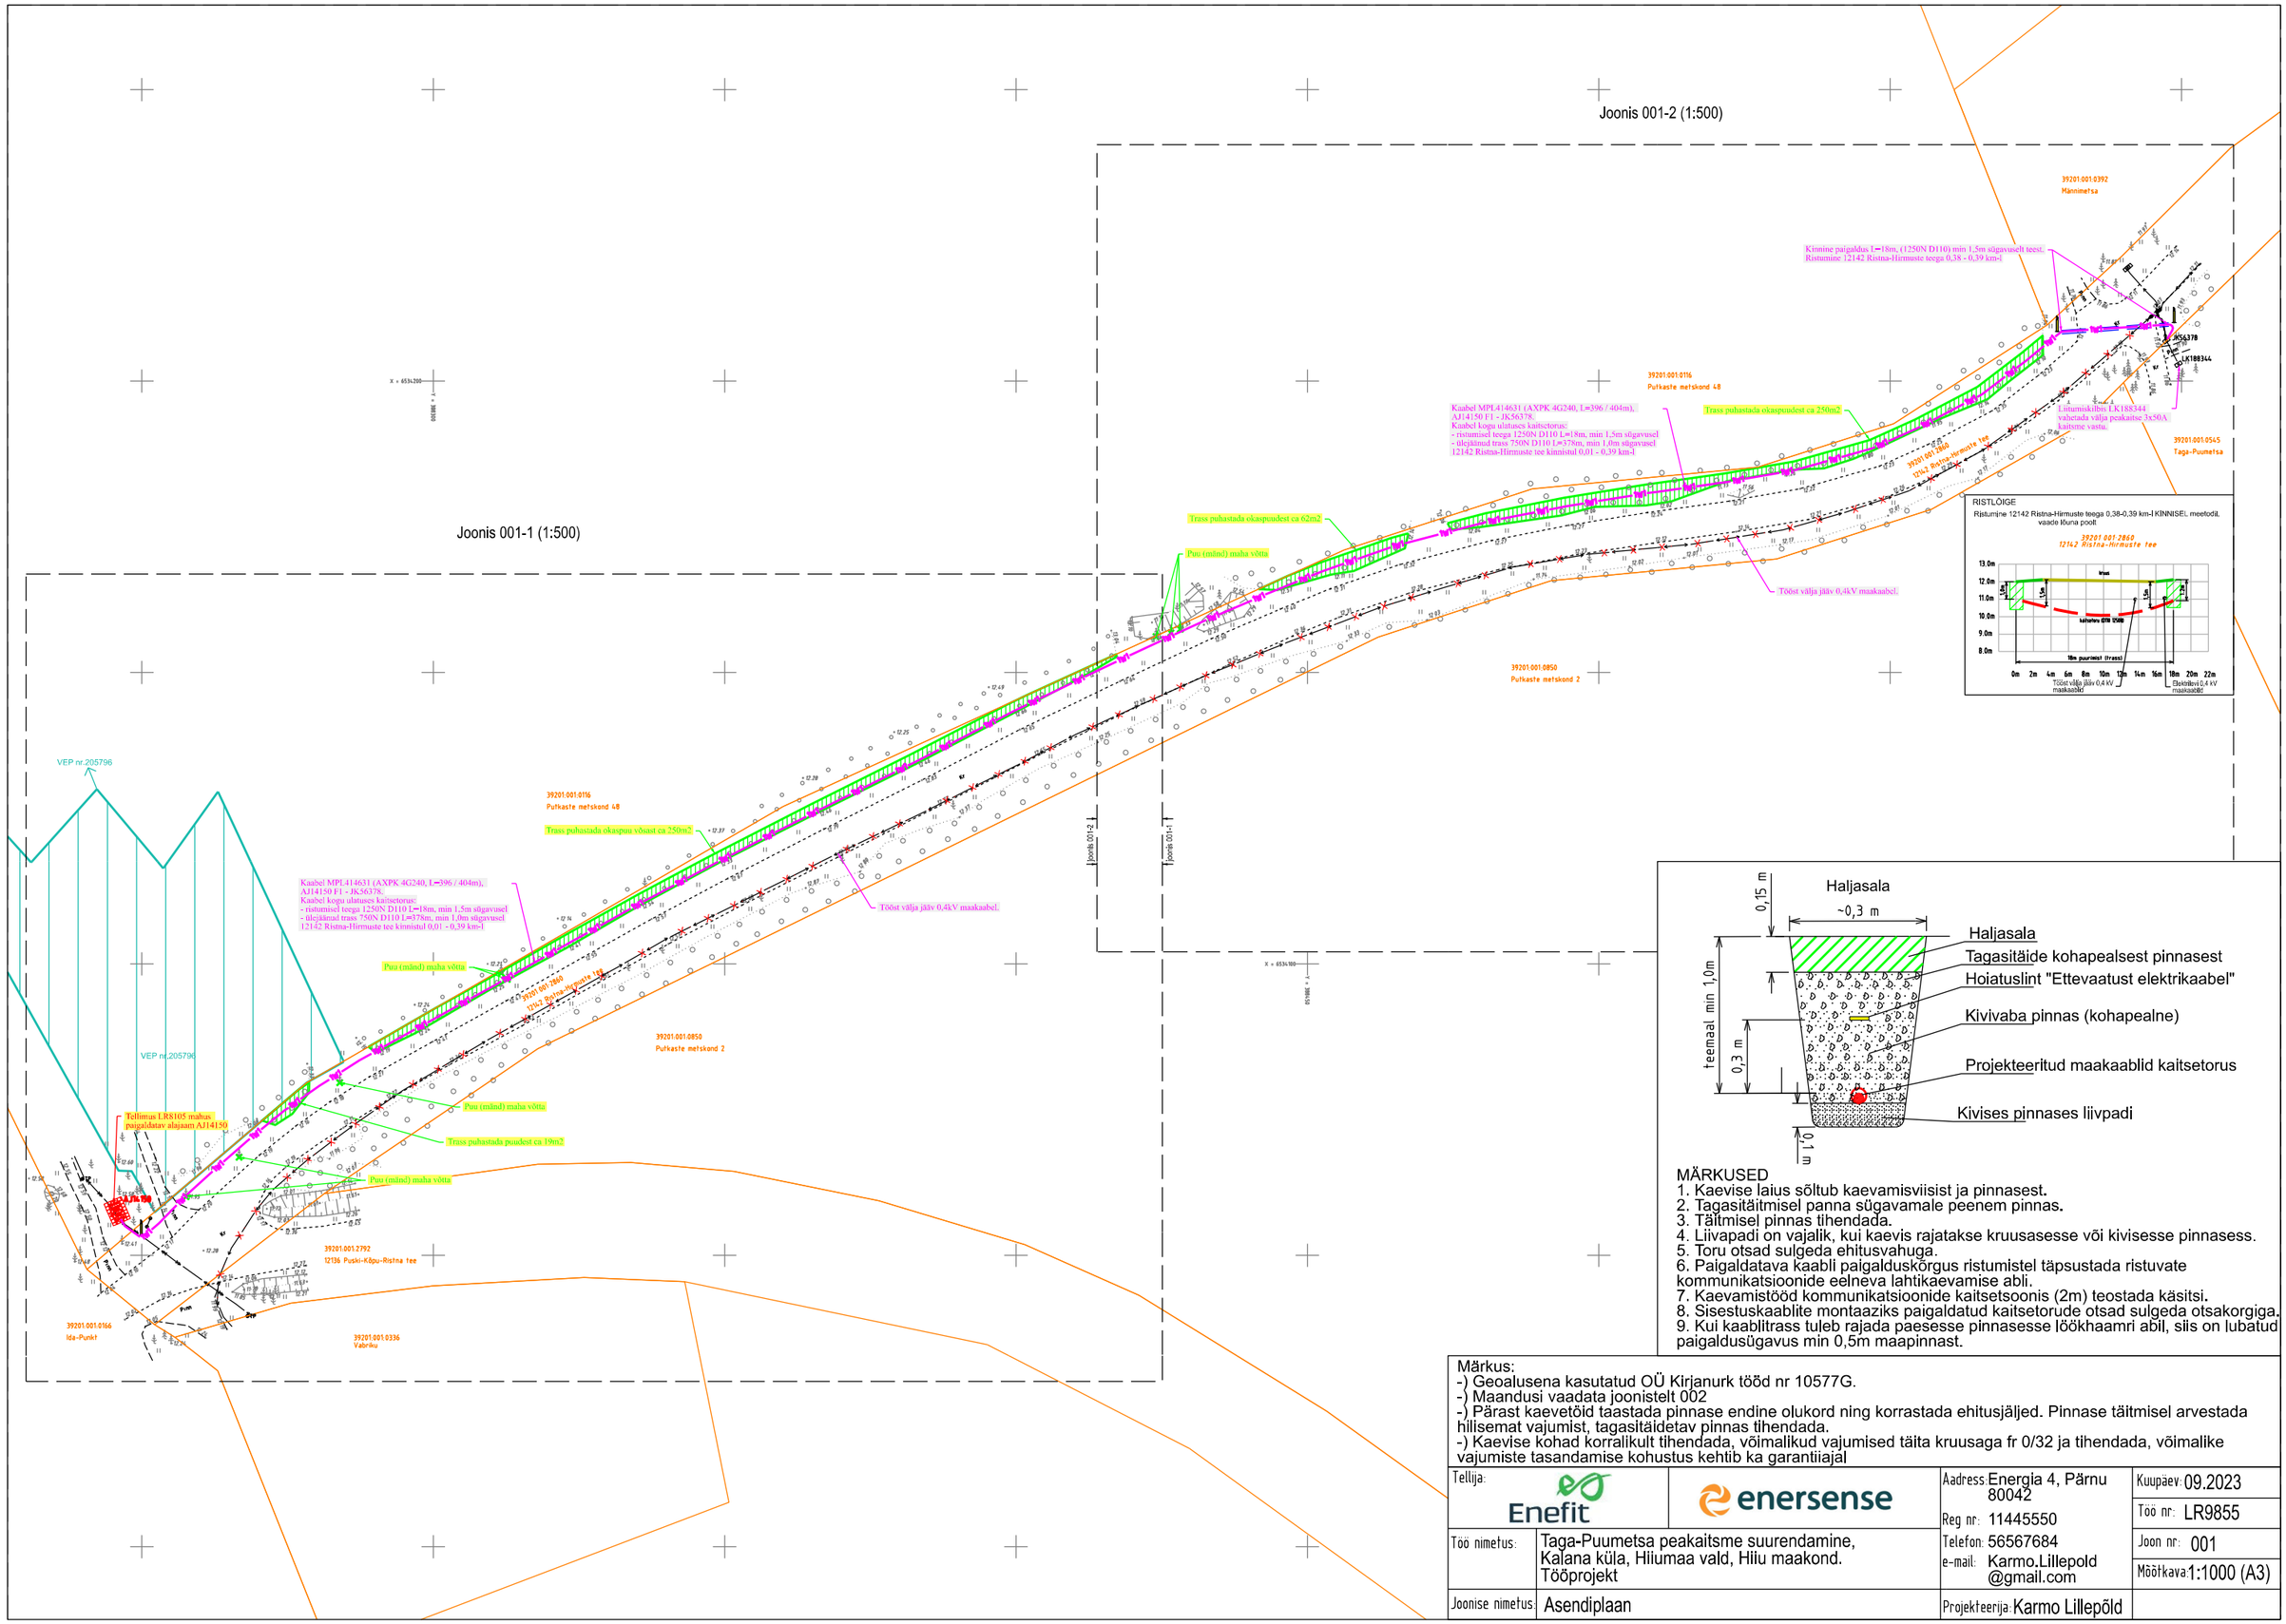

MÄRKUSED
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
2. Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
3. Täitmisel pinnas tihendada.
4. Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasesse või kivisesse pinnasess.
5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
7. Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
8. Sisestuskaablite montaaziks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
9. Kui kaablitrass tuleb rajada paesesse pinnasesse löökhaamri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

Märkus:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 10577G.
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiiajal

Tellija: Enefit / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu 80042 Reg nr: 11445550	Kuupäev: 09.2023
Töö nimetus:	Taga-Puumetsa peakaitsme suurendamine, Kalana küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Tööprojekt	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Töö nr: LR9855 Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:1000 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	

VEP nr.205796

VEP nr.205796

39201:001:0116
Putkaste metskond 48

Trass puhastada okaspuu võsast ca 250m2

Kaabel MPL414631 (AXPK 4G240, L=396 / 404m),
AJ14150 F1 - JK56378.
Kaabel kogu ulatuses kaitsetorus:
- ristumisel teega 1250N D110 L=18m, min 1,5m sügavusel
- ülejäänud trass 750N D110 L=378m, min 1,0m sügavusel
12142 Ristna-Hirmuste tee kinnistul 0,01 - 0,39 km-l

Puu (mänd) maha võtta

39201:001:2860
12142 Ristna-Hirmuste tee

Tööst välja jääv 0,4kV maakaabel.

joonis 001-2

39201:001:0850
Putkaste metskond 2

Puu (mänd) maha võtta

Trass puhastada puudest ca 19m2

Puu (mänd) maha võtta

Tellimus LR8105 mahus
paigaldatav alajaam AJ14150

AJ14150

39201:001:2792
12136 Puski-Kõpu-Ristna tee

39201:001:0166
Ida-Punkt

39201:001:0336
Vabriku

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud kaabli märketulp
- Puudest puhastatav ala
- Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Kinnistu piir
- Vääriselupaik VEP
- Tööga LR8105 projekteeritud komplektalajaam

Tellija: Enefit / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Kuupäev: 09.2023
Töö nimetus:	Taga-Puumetsa peakaitsme suurendamine, Kalana küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Tööprojekt		Töö nr: LR9855
			Joon nr: 001-1
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	Mõõtkava: 1:500 (A3)

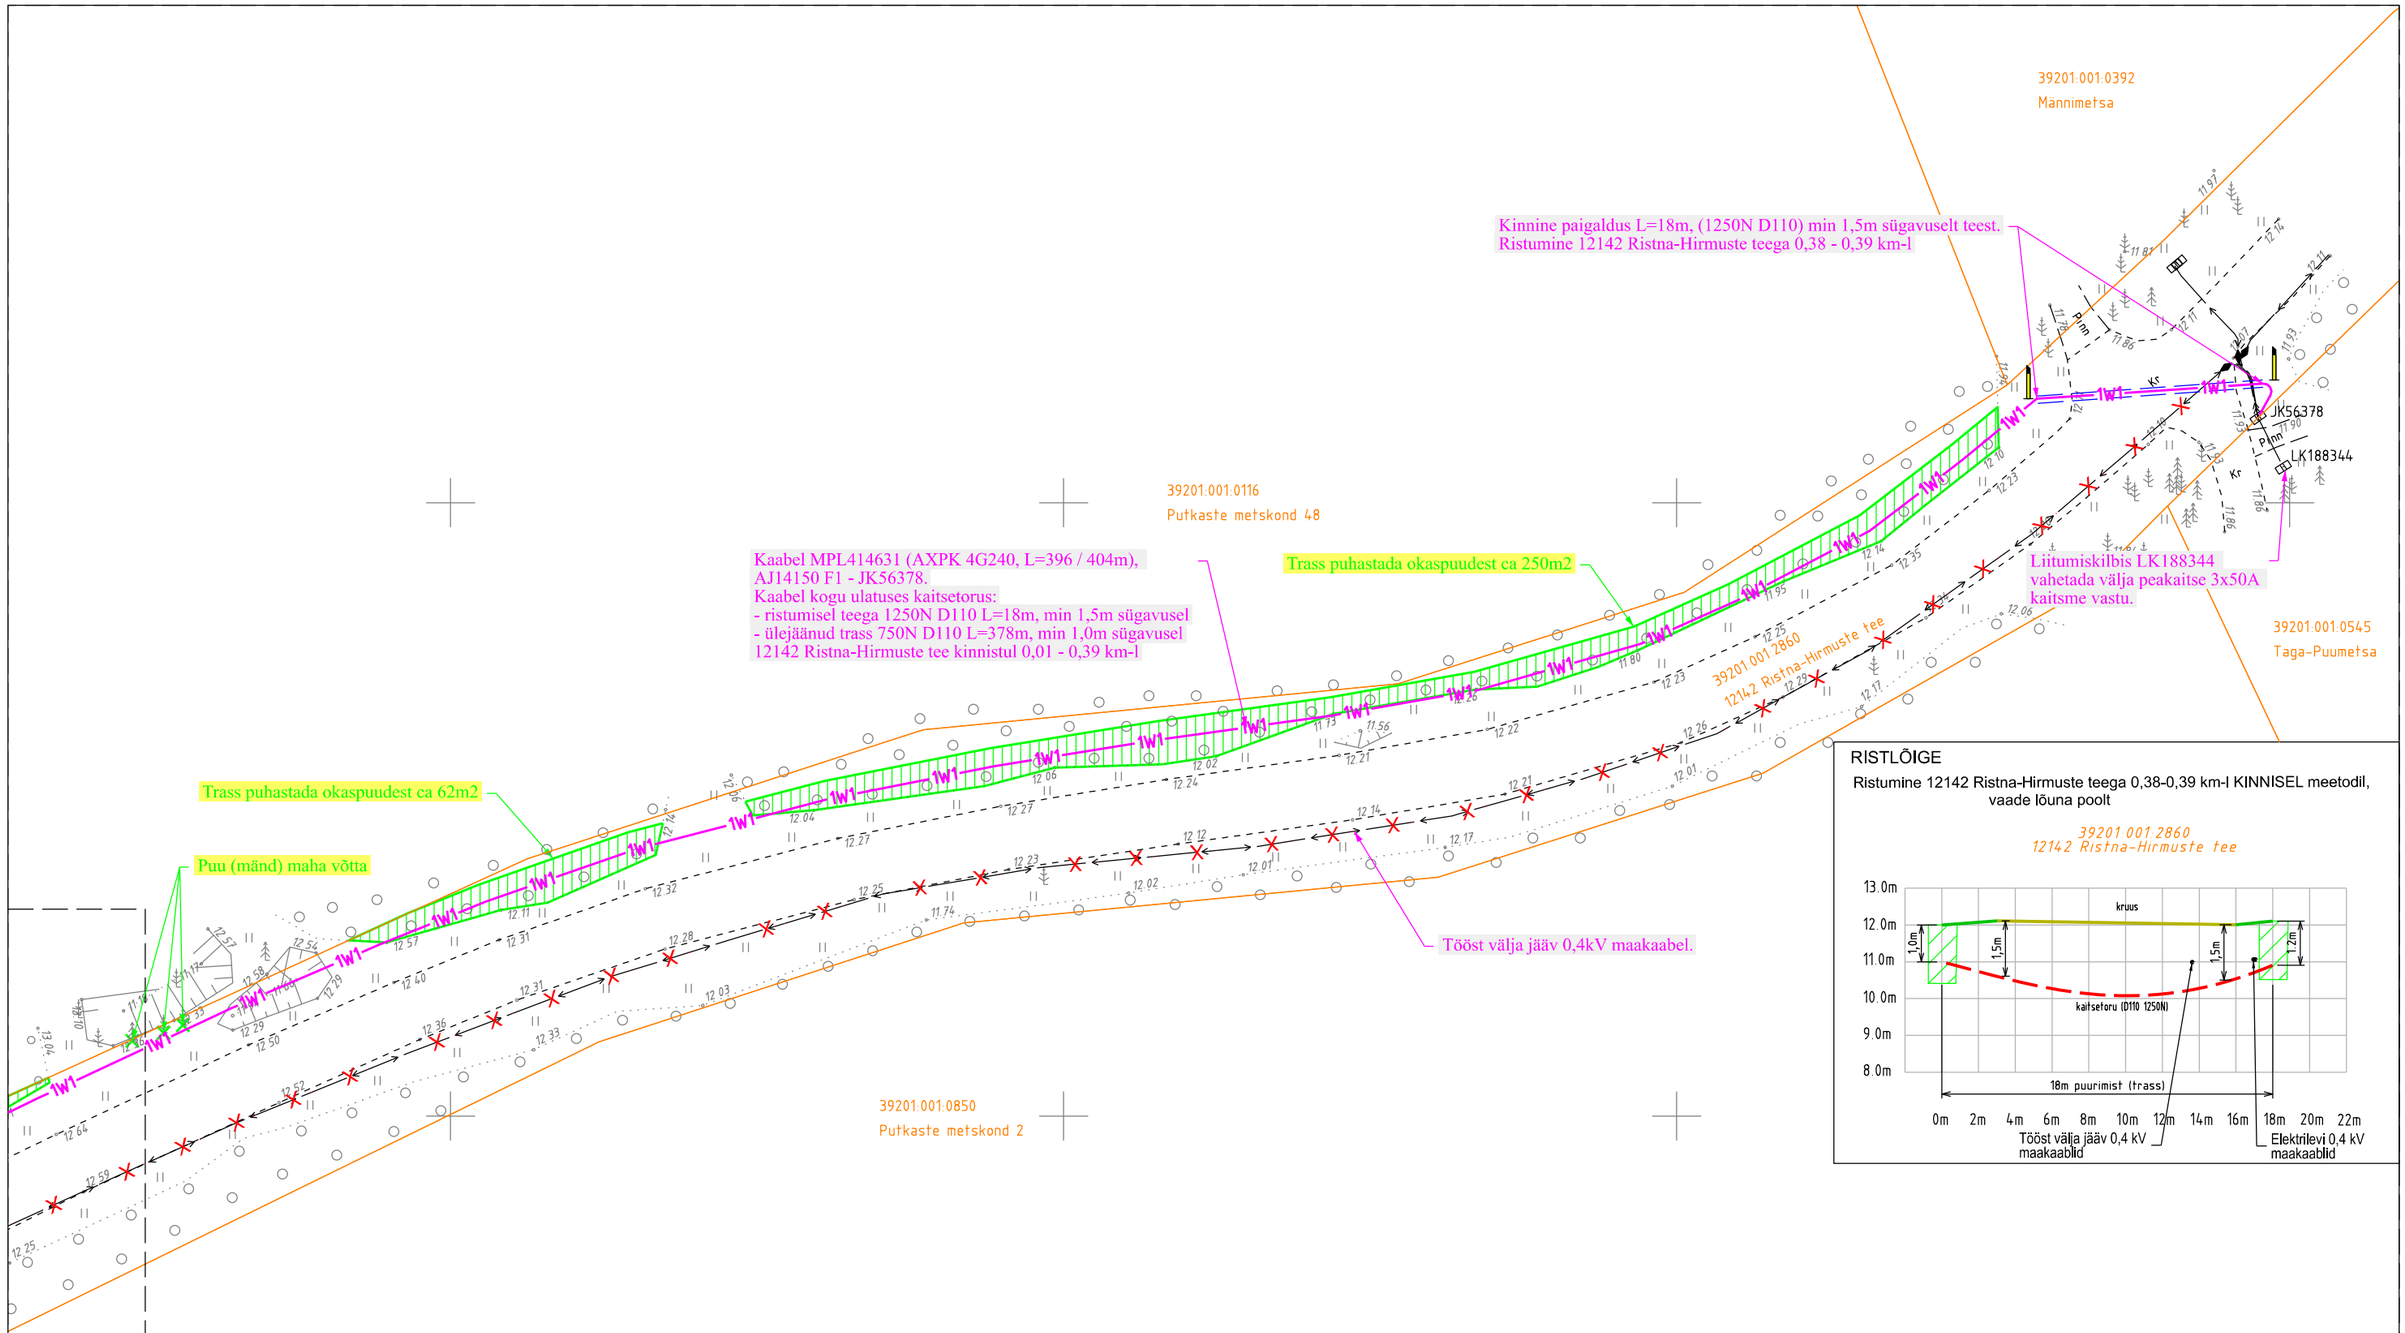

RISTLÕIGE

Ristumine 12142 Ristna-Hirmuste teega 0,38-0,39 km-l KINNISEL meetodil, vaade lõuna poolt

39201 001 2860
12142 Ristna-Hirmuste tee

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N
- Projekteeritud kaabli märketulp
- Puudest puhastatav ala
- Tööst välja jääv 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Kinnistu piir

Tellija: Enefit / enersense		Aadress: Energia 4, Pärnu 80042 Reg nr: 11445550	Kuupäev: 09.2023
Töö nimetus:	Taga-Puumetsa peakaitsme suurendamine, Kalana küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond. Tööprojekt	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Töö nr: LR9855 Joon nr: 001-2 Mõõtkava: 1:500 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Karmo Lillepõld	