VEEMÕÕDUSOLME SEADMEKAEV

VEEMÕÕDUSÕLME KAEV VMS

EE

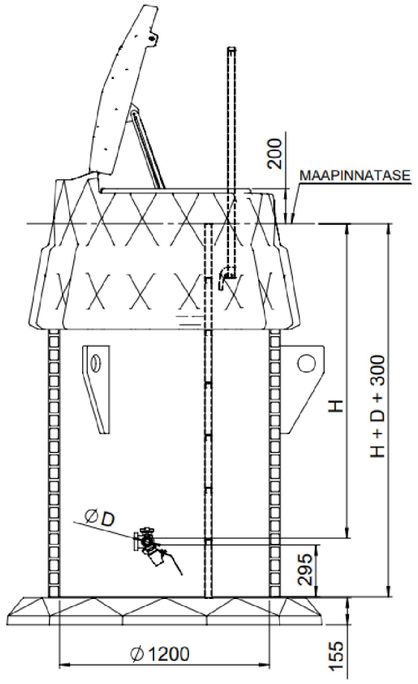

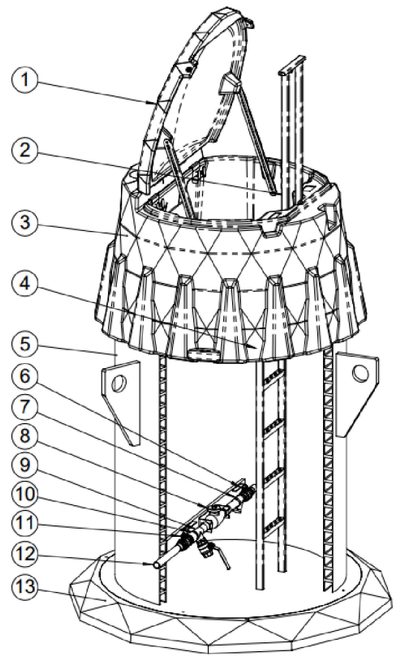

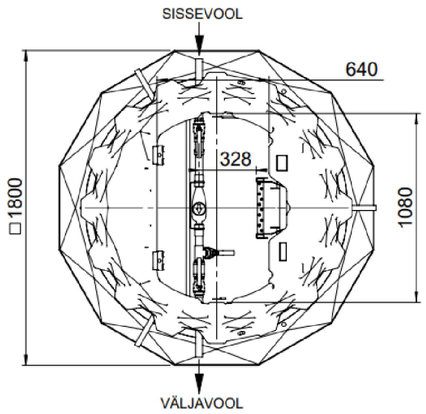

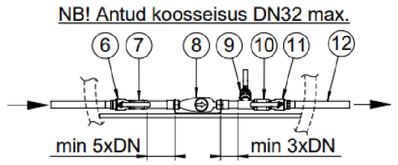

Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	PE / Malm	vastavalt valikule
2	Käsipuu, teleskoopne, HAILO	AISI316	270x1620
3	Teenindusava	PE	vastavalt valikule
4	Redel, libiseimiskindlate astmetega, HAILO	AISI316	300x340
5	Korpus	PE100	ID1200, SN4
6	Kuulkraan 1, sulgemine	Messing	vastavalt valikule
7	Mudafilter	Messing	vastavalt valikule
8	Veemõõtja, kosooliga	Teras	vastavalt valikule
9	Kuulkraan 2, tühjendus	Messing	vastavalt valikule
10	Tagasilöögiklapp	Messing	vastavalt valikule
11	Kuulkraan 3, sulgemine	Messing	vastavalt valikule
12	Survetoru	PE100	vastavalt valikule
13	Kaevu põhi	PE100/Raudbetoon	155 mm

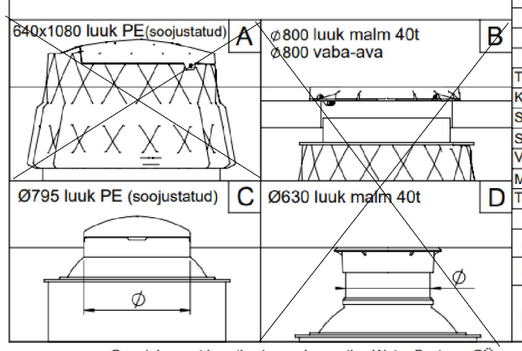

Teenindusava tüüp	A☐ B☐ C☑ D☐
Käsipuu, teleskoopne (pole saadaval tüübile "B")	☐ JAH / EI ☐
Survetoru sügavus maapinnast	H = 2000 mm
Survetoru läbimõõt	D = 50 mm
Veemõõtja suurus	DN = 25
Mudafilter	JAH ☐ EI ☑
Tagasilöögiklapp	JAH ☑ EI ☐

Joonestas:	K.Käbi	Veemõõdukaev ID1200 STRONG	
Kinnitas:	J.Karolin		
www.iwsgroup.ee		Mass: kg	Tootekood:
Innovative Water Systems		NA	505210 / tellimisleht
			Rev. 3

See dokument ja selle sisu on Innovative Water Systems OÜ omand. Selle kopeerimine või muul viisil saatmine kolmandatele isikutele on keelatud.

VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

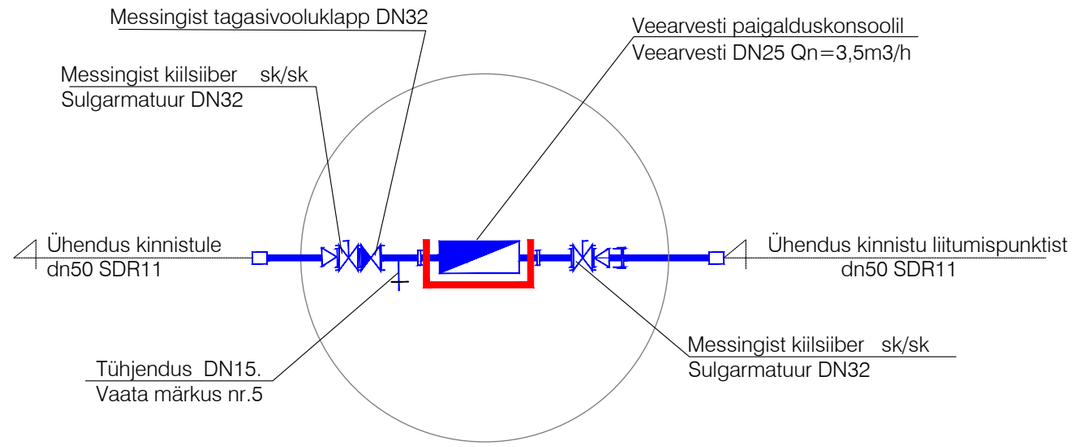

MÄRKUSED:

1. Enne veearvestit DN25 peab olema sirge lõik L=125mm ja peale veearvestit peab olema sirge lõik L=75mm. Veearvesti paigaldada konsoolile , mis kinnitada kaevu põhja kinnitatavale toele. Vajaduse korral paigaldatake mudafiltrid/ mehhaanilied filtrid hoonete veemõõdusõlmedsse, kus neid on lihtsam puhastada.
2. Veetorud ja sulgarmatuur kaevus isoleerida kummiisolatsiooniga paksusega 19mm.
3. Veemõõdusõlme kaevu sisemõõt ID1200; kaevu teenindusava (pos 3)
4. Ehituse ajal kaitsta juba paigaldatud kaevu mehhaaniliste vigastuste eest.
5. Tühjendusotsa peab olema võimalik ühendada vajaduse korral manomeeter.
6. Veearvesti kaugloetav ja peab sobima vee-ettevõtjale AS Lahevesi nõudmistega, võimalik soetada veeettevõtjalt AS Lahevesi .

TUNNUS	MUUDATUS	JOONISE NR. / ANNULEERITAV JOONIS	KUUP.	NIMI	KUUPÄEV

objekt	KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKT VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD
töö nr.	24.304.01
aadress:	LOHUSALU TEE 6 LAULASMAA KÜLA LÄÄNE-HARJU VALD HARJUMAA
joonis	VEEMÕÕDUSÕLME KAEVU VMS

OÜ NIVOO PROJEKT
REG. NR. EP 10638761 - 0001
PIIBELEHE 9 10618 TALLINN
TEL 65 62 196 FAX 65 62 858
nivoo@nivoo.ee

mõõt:	-
joonis nr.	VKV-7.01
fail:	KUTIMUTI2023_PP_VKV_7-01_VMS.dwg
staadium:	PÕHPROJEKT
kuupäev	08.04.2024
autor:	A. ALTPERE KUTSETUNNISTUS NR. 155792 & 155796

A3(297.00 x 420.00 MM)