


TINGMÄRGID olemasolevad

- Alajaam
- Tánavavalgustuse mast
- Keskpinge maakaabel
- 35kV õhuliin
- Madalpinge maakaabel
- Madalpinge õhuliin
- Mast toega
- Veetrass
- Kanalisatsioon
- Sidetrass
- Kaugkütetrass
- Tee äär
- Aed
- Kinnistu piir
- Haljastus
- Puud, põõsad
- Kivi

TINGMÄRGID projekteeritud

- Madalpinge maakaabel
- Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil
- Ümbertõstetav olemasolev maakaabel
- Kaablikaitsetoru
- Kaeviku piirjoon
- Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
- Liitumiskilp
- Jaotuskilp
- Kilbi maanduspaigadis

OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSÄEGNE KAITSE

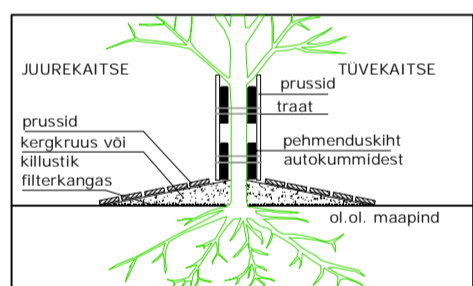

MÄRKUSED:

1. Lähteülesanne nr 511309, projekteerimistingimused (Jõhvi vallavalitsuse 07.04.2026 korraldus nr. 388).
2. Kaabli paigaldamissügavus 0,7m. Kinnisel paigaldamisel sügavusel 1,2m.
3. Maakaabel paigaldada 450N ja 1250N kaitsetorudes.
4. Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
5. Kaablitrassi pealiskihit, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
6. Jaotuskilp paigaldada seljaga masti poole, liitumiskilp uksega sissesõidu poole.
7. Geolõusena kasutatud OÜ Kirjanurk poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 14763G, 24.03.2026). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt		Pargi tn 51 kinnistu liitumine madalpingel. Jõhvi linn. Jõhvi vald. Ida-Virumaa.		Tellija		Elektrilevi OÜ	
Joonis		Asendiplaan		Joonise nr		LC5005-1	
Projekteeris	Jelena Laidoner	27.04.2026		Mõõtkava	M 1:500		
Kontrollis	Andrei Laidoner	27.04.2026	53 483 985	Staadium	Tööprojekt		
E-post estonia@leonhard-weiss.com				Keel	Leht	Lehti	
Telefon +372 601 2285				EST	1	1	
Registrikood 12083348							

25301:013:0071
Pargi tänav L11