



TINGMÄRGID

	Tinatatud vaskraat
	Vaskraat
	Sild

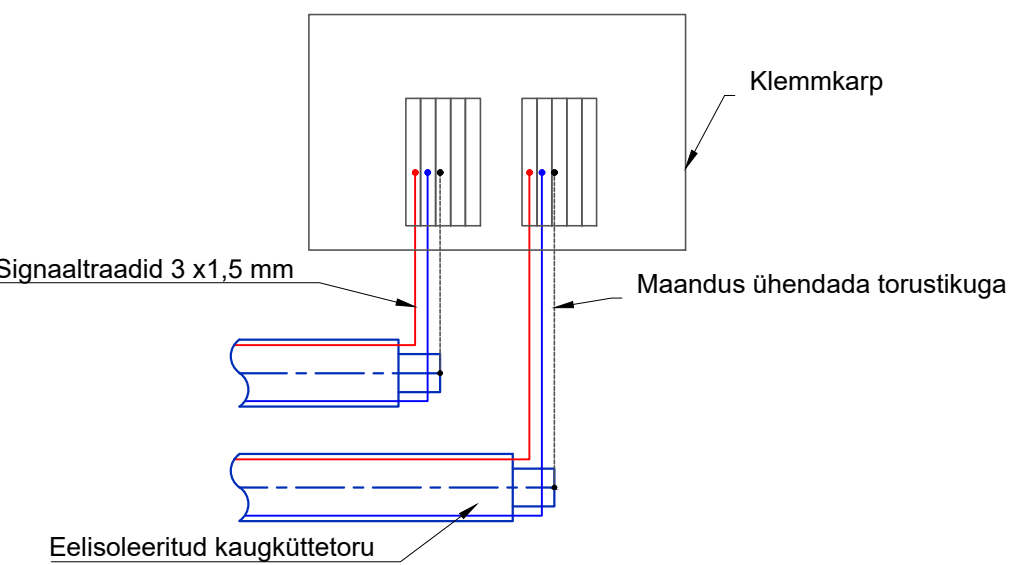

MÄRKUSED:

1. Häiresüsteemi isolatsiooni takistuse mõõtmiseks kasutada mõõteriista mõõtepingega 500 V.
2. Peale häiresüsteemi valmimist tuleb koostada häiresüsteemi teostusjoonis.
3. Signaaltraatide ühendamiseks kasutada selleks ette nähtud pressilistide.
4. Signaaltraatide pikendamiseks kasutatava välitingimustesse sobivat 3-soneelilist ühetraadilist juhet, mille soone ristlõige on 1,5 mm².
5. Juhtmete väljavõtud peavad olema veetihedad.
6. Kaablitel väljavõtest kuni mõõtekabikuni paigaldatakse signaalkaablid kaablikaitse torusse.

 TERMOPIILT PROJEKTIMISTÖÖD Suur-Jõe 63, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termoipilt.ee OÜ TERMOPIILT Registrikood: 11216921 MTR: EEP00638 TEL003100	Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.: 1136	Staadium: TP
	Töö nimetus: Võsa tn, Rapla linn; II osa Kaugkütiatorustik				
	Joonise nimetus: Signaaltraatide ühendusskeem				
	Projekti juht Vastutav spets. Insener	T. Rähmonen T. Rähmonen R. Maide	/alkrijastatud digitaalselt/ /alkrijastatud digitaalselt/ /alkrijastatud digitaalselt/ /alkrijastatud digitaalselt/		
	Faili nimi: 1136_TP_SVV.dwg			Kaust nr.: SVV Joonise nr.: 7-21	Mõõtkava: 1:500 Trükitud: 18.11.2024