


NELJAS KORRUS.
RUUMIDE EKSPLIKATSIOON.

Nr. JK	Ruumi nimetus	Pindala(m²)
400	Trepikoda	
401	Lüüstambur	
402	Koridor	
403	Liftihall	
404	Koridor	
405	Prügijuhe ruum	


SKEEMITÄHISED

- JK Jaotuskilp.
- TK Turvalugustus keskus
- A1 Turvalugustus, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
- A2 Turvalugustus, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
- E1 Evakuatsiooni märkvalgustus LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool alla)
- JK XPJ-HF-D 3g1,5 X Grupi number ja toitekilp
- Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5
- Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8
- Liin 1L+N+PE
- HK Harukarp
- Kaabeldus järgmisele korrusele.
- Kaabeldus eelmisele korrusele.



AVARIIVALGUSTI
ITECH M2 302 M DATA



AVARIIVALGUSTI
ITECH M2 305 M DATA




EVAKUATSIOONIVALGUSTI
ONTEC S M2 302 DATA

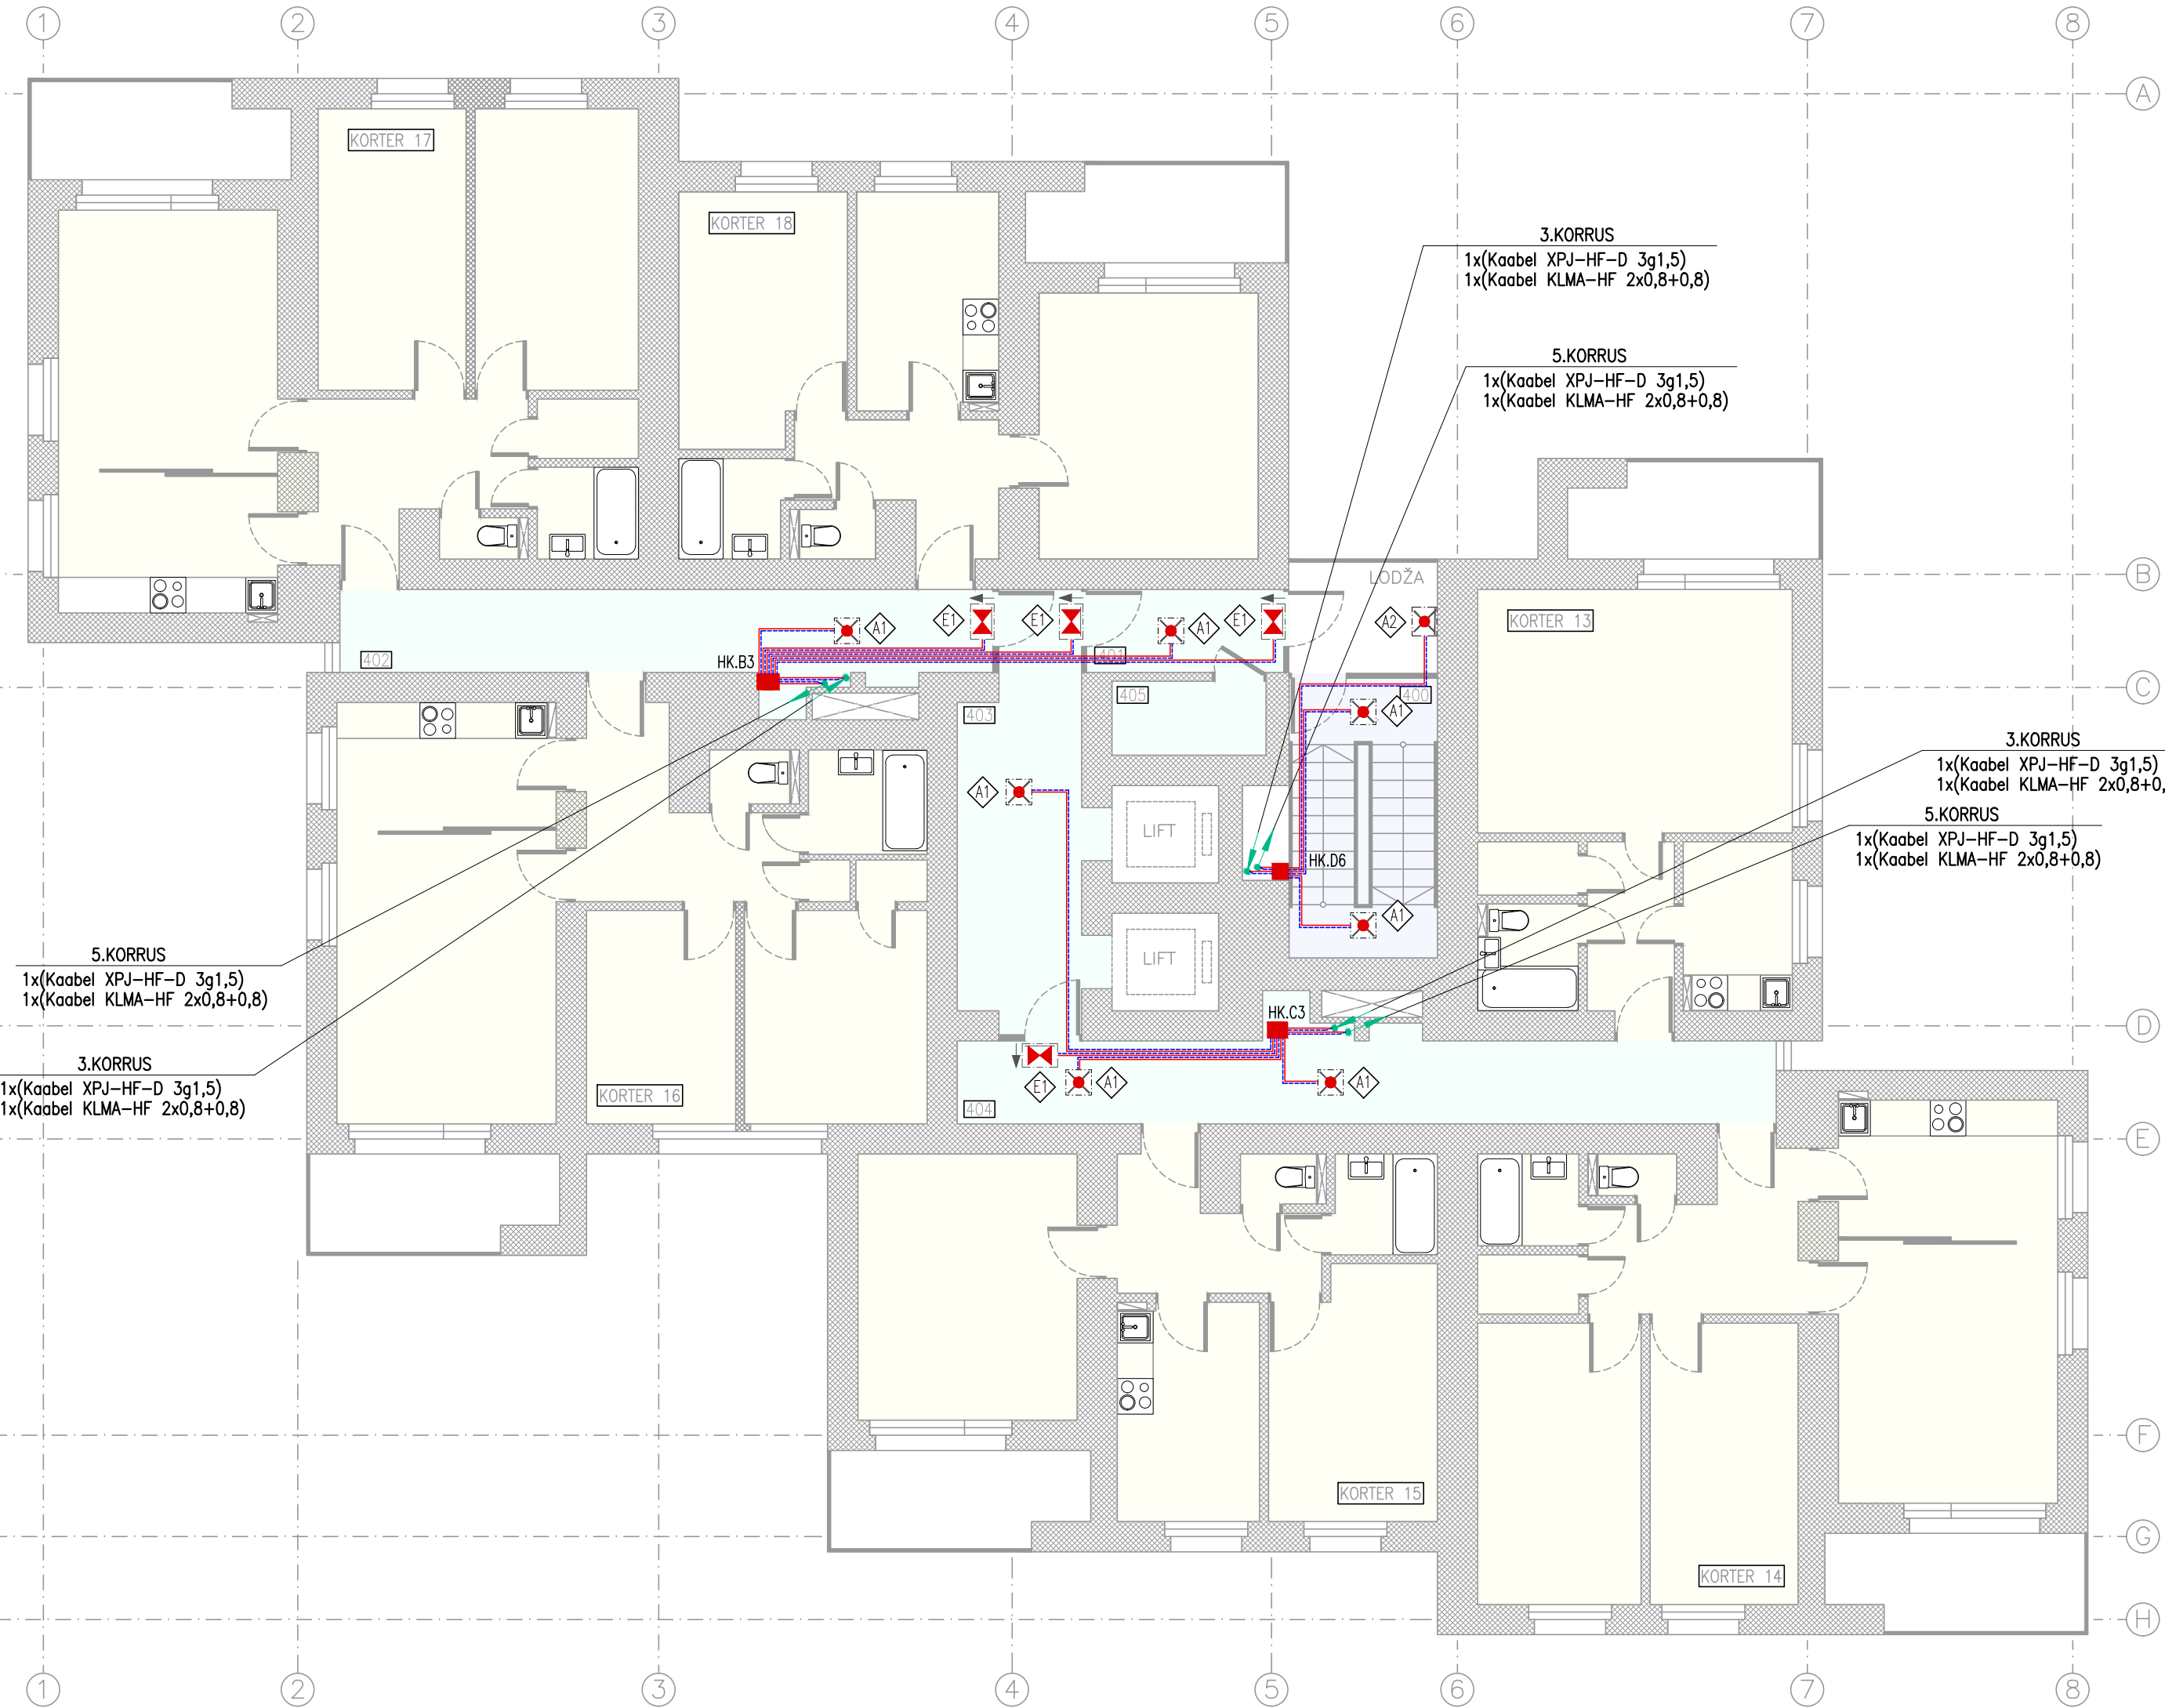

MÄRKUSED

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvistatult hoone konstruktsioonidesse.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
- AV ja EA märk valgusti juures tähendab et tegemist on turvalugustiga. Turvalugustit peab olema kas komplekteeritud akusedmega või valgustile tuleb panna eraldiseisev akuseade.
- Turvalugustite tööaeg akureziimis min. 3 tund.
- Kõik turvalugustid ning märkvalgustid varustada "AUTOTEST" funktdiooni ballastitega.

Pos	Kogus	Valgusti	Võimsus (W)	Valgusallikas	Luumenid valgustist	IP klass	Paigaldusviis	Paigaldusviis
A1	7	ITECH M2 302 M DATA	2	LED	270	65	Laes	TM TECHNOLOGIE
A2	1	ITECH M5 305 M DATA	5	LED	524	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE
E1	4	ONTEC S M2 302 DATA	2	LED	241	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.				Tellija: KORTERIÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond					
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond				Number: 251119					
Joonise nimi: 4 korrus. Evakuatsiooni- ja turvalugustus seadmete paigalduse plaan.				Möötkava: 1:100		Leht: 1		Leht: 1	
 LAANE HOTRONIC <small>Laki 11b, Tallinn, 12915 Aadress nr. 11155119 Luba nr. 15.01.148, FEH000148 E-mail hotronic@hotronic.ee Tel. (372) 988 8920, Fax. (372) 988 8925</small>				Koostas: S.Okrut		Staadium: TP		Joonise nr.: AV-05	
				Kontrollis: V. Brustelja					
				Kinnitas: A. Kuljas				Kuupäev: 25.11.2019.a	