


ÜHEKSAS KORRUS.
RUUMIDE EKSPLIKATSIOON.

Nr. JK	Ruumi nimetus	Pindala(m²)
900	Trepikoda	
901	Lüüstambur	
902	Koridor	
903	Liftihall	
904	Koridor	
905	Prügijuhe ruum	


SKEEMITÄHISED

JK	Jaotuskilp.
TK	Turvagustus keskus
A1	Turvavalgusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
A2	Turvavalgusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
E	Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus,akuseadmega 3h (nool alla)
JK	Grupi number ja toitekilp
XPJ-HF-D 3g1,5	Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5
	Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8
///	Liin 1L+N+PE
HK	Harukarp
	Kaabeldus järgmisele korrusele.
	Kaabeldus eelmisele korrusele.



AVARIIVALGUSTI
ITECH M2 302 M DATA



AVARIIVALGUSTI
ITECH M2 305 M DATA




EVAKUATSIOONIVALGUSTI
ONTEC S M2 302 DATA

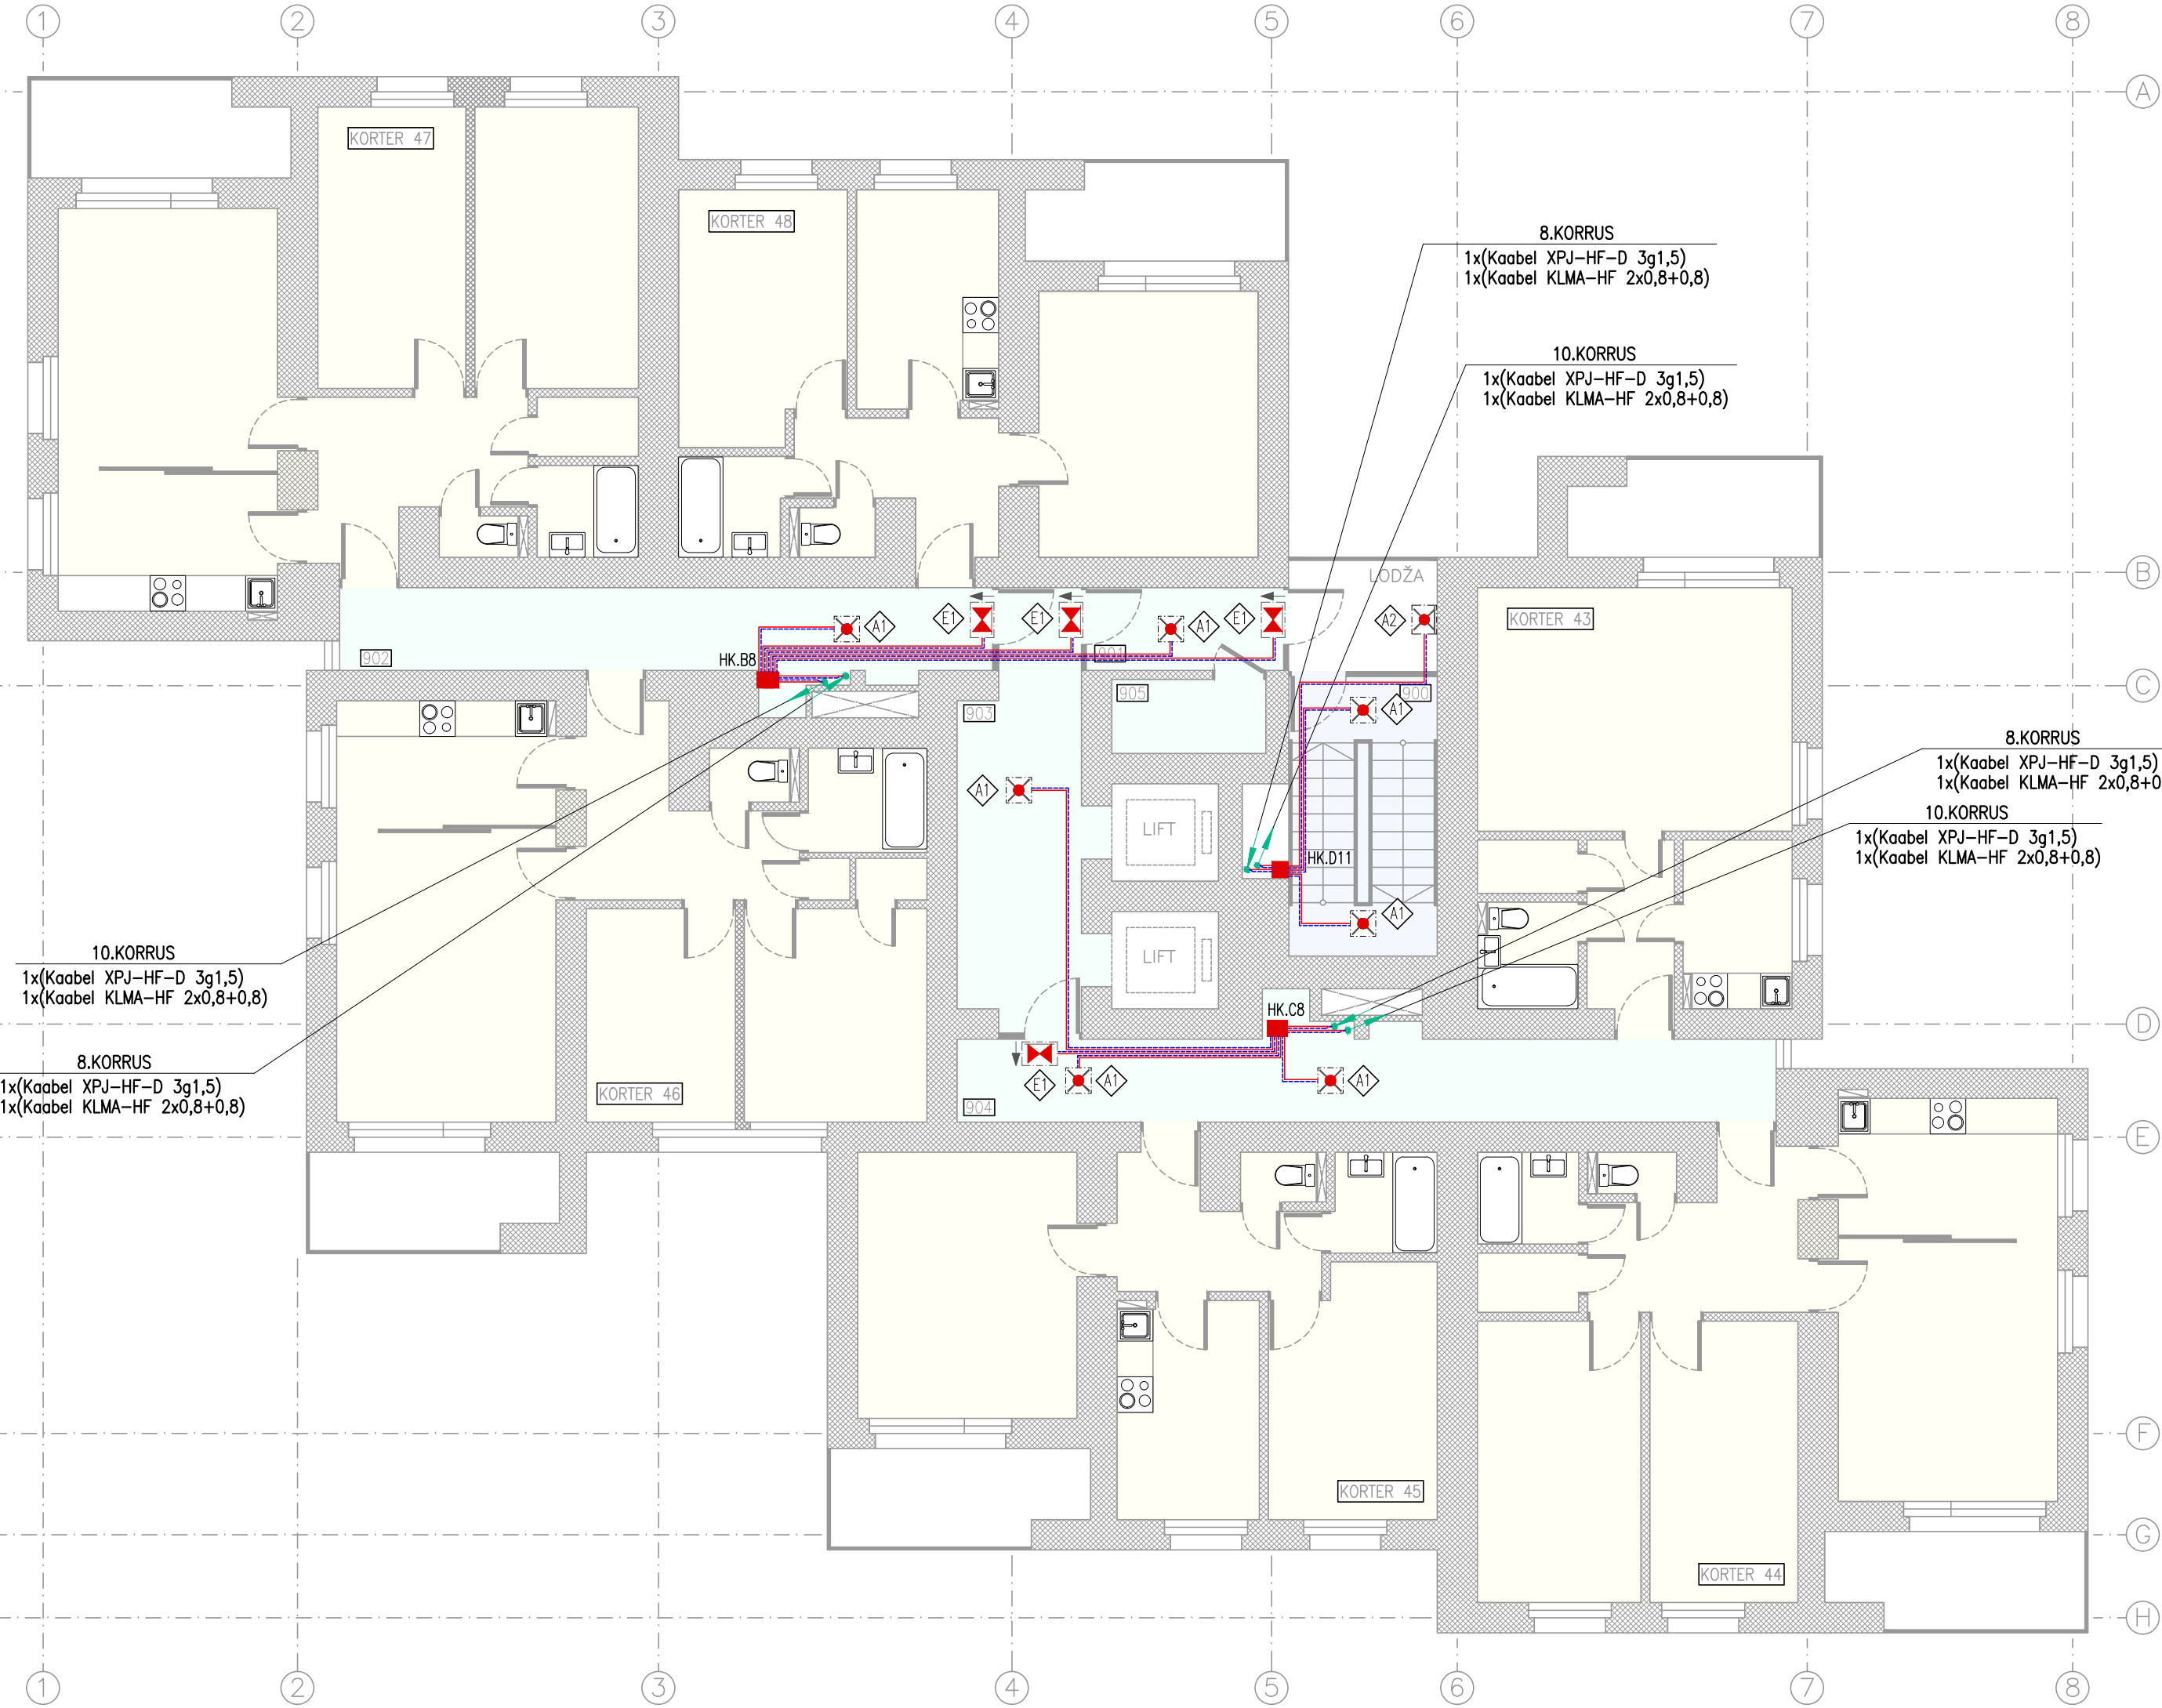

MÄRKUSED

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvistatult hoone konstruktsioonidesse.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
- AV ja EA märk valgusti juures tähendab et tegemist on turvavalgustiga. Turvavalgusti peab olema kas komplekteeritud akusedmega või valgustile tuleb panna eraldiseisev akuseade.
- Turvavalgustite tööaeg akureziimis min. 3 tund.
- Kõik turvavalgustid ning märkvalgustid varustada "AUTOTEST" funktdiooni ballastitega.

Pos	Kogus	Valgusti	Võimsus (W)	Valgusallikas	Luumenid valgustist	IP klass	Paigaldusviis	Paigaldusviis
A1	7	ITECH M2 302 M DATA	2	LED	270	65	Laes	TM TECHNOLOGIE
A2	1	ITECH M5 305 M DATA	5	LED	524	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE
E1	4	ONTEC S M2 302 DATA	2	LED	241	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.			Tellija: KORTERIÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond		
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond			Number: 251119		
Joonise nimi: 9 korrus. Evakuatsiooni- ja turvavalgustus seadmete paigalduse plaan.			Möötkava: 1:100	Leht: 1	Lehti: 1
	Koostas:	S.Okut	Staadium: TP Joonise nr.: AV-10		
	Kontrollis:	V. Brustelja			
	Kinnitas:	A. Kuljas	Kuupäev: 25.11.2019.a		