


TEINE KORRUS.  
RUUMIDE EKSPLIKATSIOON.

Nr. JK	Ruumi nimetus	Pindala(m²)
200	Trepikoda	
201	Lüüstampur	
202	Koridor	
203	Lifthall	
204	Koridor	
205	Prügijuhe ruum	


SKEEMITÄHISED

- JK Jaotuskilp.
- TK Turvaligustus keskus
- A1 Turvaligusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
- A2 Turvaligusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
- E Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus,akuseadmega 3h (nool alla)
- JK XPÜ-HF-D 3g1,5 Grupi number ja toitekilp
- Kaabel XPÜ-HF-D 3g1,5
- Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8
- Liin 1L+N+PE
- HK Harukarp
- Kaabeldus järgmisele korrusele.
- Kaabeldus eelmisele korrusele.



AVARIIVALGUSTI  
ITECH M2 302 M DATA



AVARIIVALGUSTI  
ITECH M2 305 M DATA




EVAKUATSIOONIVALGUSTI  
ONTEC S M2 302 DATA

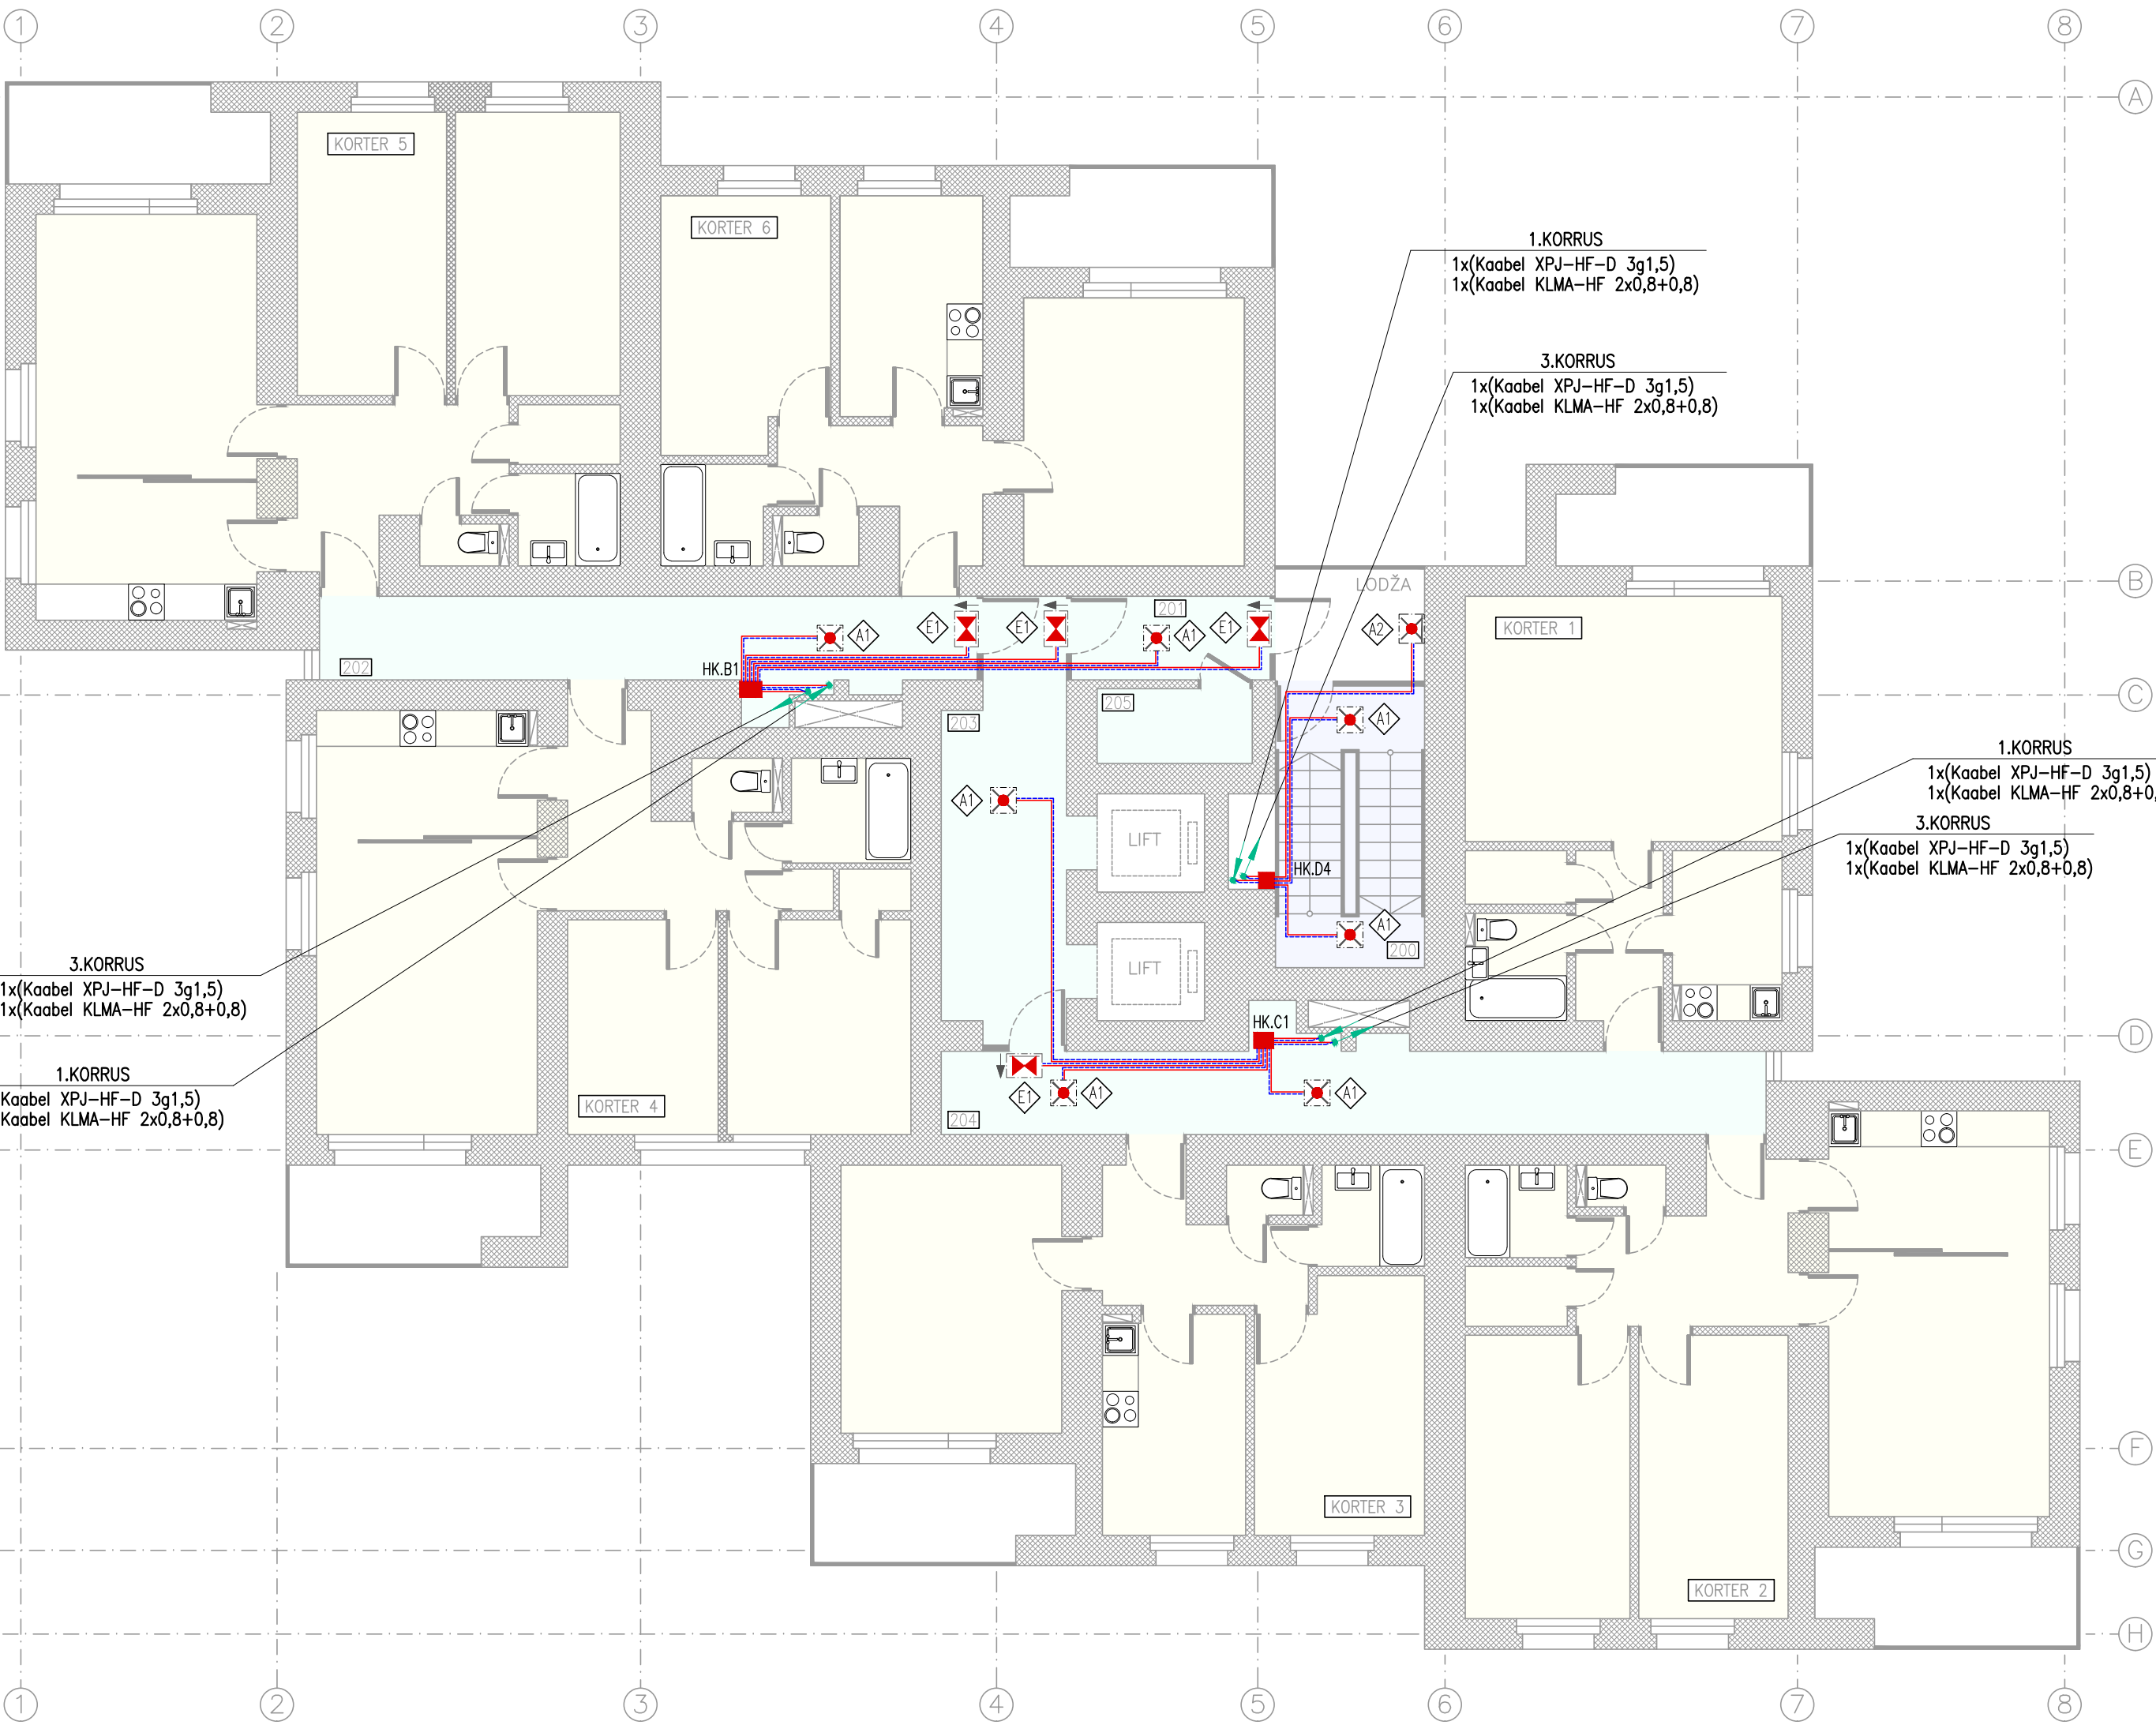

MÄRKUSED

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Installatsioon teha grupivõrgu skeemil toodud kaablitega, kui ei ole näidatud teine kaabel või teine soonte arv, varjatult ripplagede taga või süvitatult hoone konstruktsioonidesse.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tihendada tulepüsivalt vastavalt seinte ja vahelagede tulepüsivusastmele.
- AV ja EA märk valgusti juures tähendab et tegemist on turvaligustiga. Turvaligusti peab olema kas komplekteeritud akusedmega või valgustile tuleb panna eraldiseisev akuseade.
- Turvaligustite tööaeg akurežiimis min. 3 tund.
- Kõik turvaligustid ning märkvalgustid varustada "AUTOTEST" funktdiooni ballastitega.

Pos	Kogus	Valgusti	Võimsus (W)	Valgusallikas	Luumenid valgustist	IP klass	Paigaldusviis	Paigaldusviis
A1	7	ITECH M2 302 M DATA	2	LED	270	65	Laes	TM TECHNOLOGIE
A2	1	ITECH M5 305 M DATA	5	LED	524	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE
E1	4	ONTEC S M2 302 DATA	2	LED	241	65	Seinal	TM TECHNOLOGIE

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.			Tellija: KORTERIÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond			
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond			Number: 251119			
Joonise nimi: 2 korrus. Evakuatsiooni- ja turvaligustus seadmete paigalduse plaan.			Möötkava: 1:100	Leht: 1	Lehti: 1	
	LAANE HOTRONIC Laki 11b, Tallinn, 12915 Aadress nr: 1155115 Litsents nr: TEL001549; FEH000149 E-mail: laane@hotronic.ee Tel. (372) 668 8800; Fax: (372) 668 8925	Koostas: S.Okut		Staadium: TP		Joonise nr.: AV-03
	Kontrollis: V. Brustelja					
	Kinnitas: A. Kuljas		Kuupäev: 25.11.2019.a			